


火気使用室の内装制限

火気使用室部分とその他の部分とが一体である室については、天井から50cm以上下方に突出し、かつ、不燃材料で造り又は覆われたたれ壁等で当該部分が相互に区画された場合を除き、その室のすべてが内装制限の対象とする。

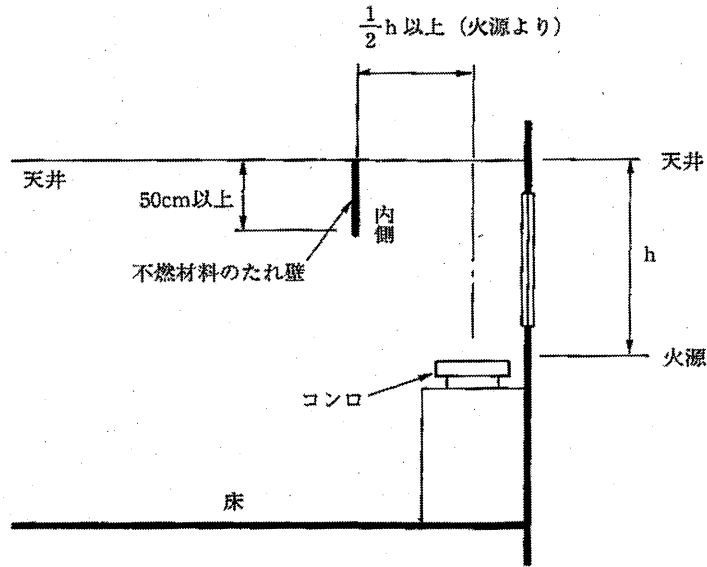

関連告示	
参 考	昭和46年1月29日住指発第44号