




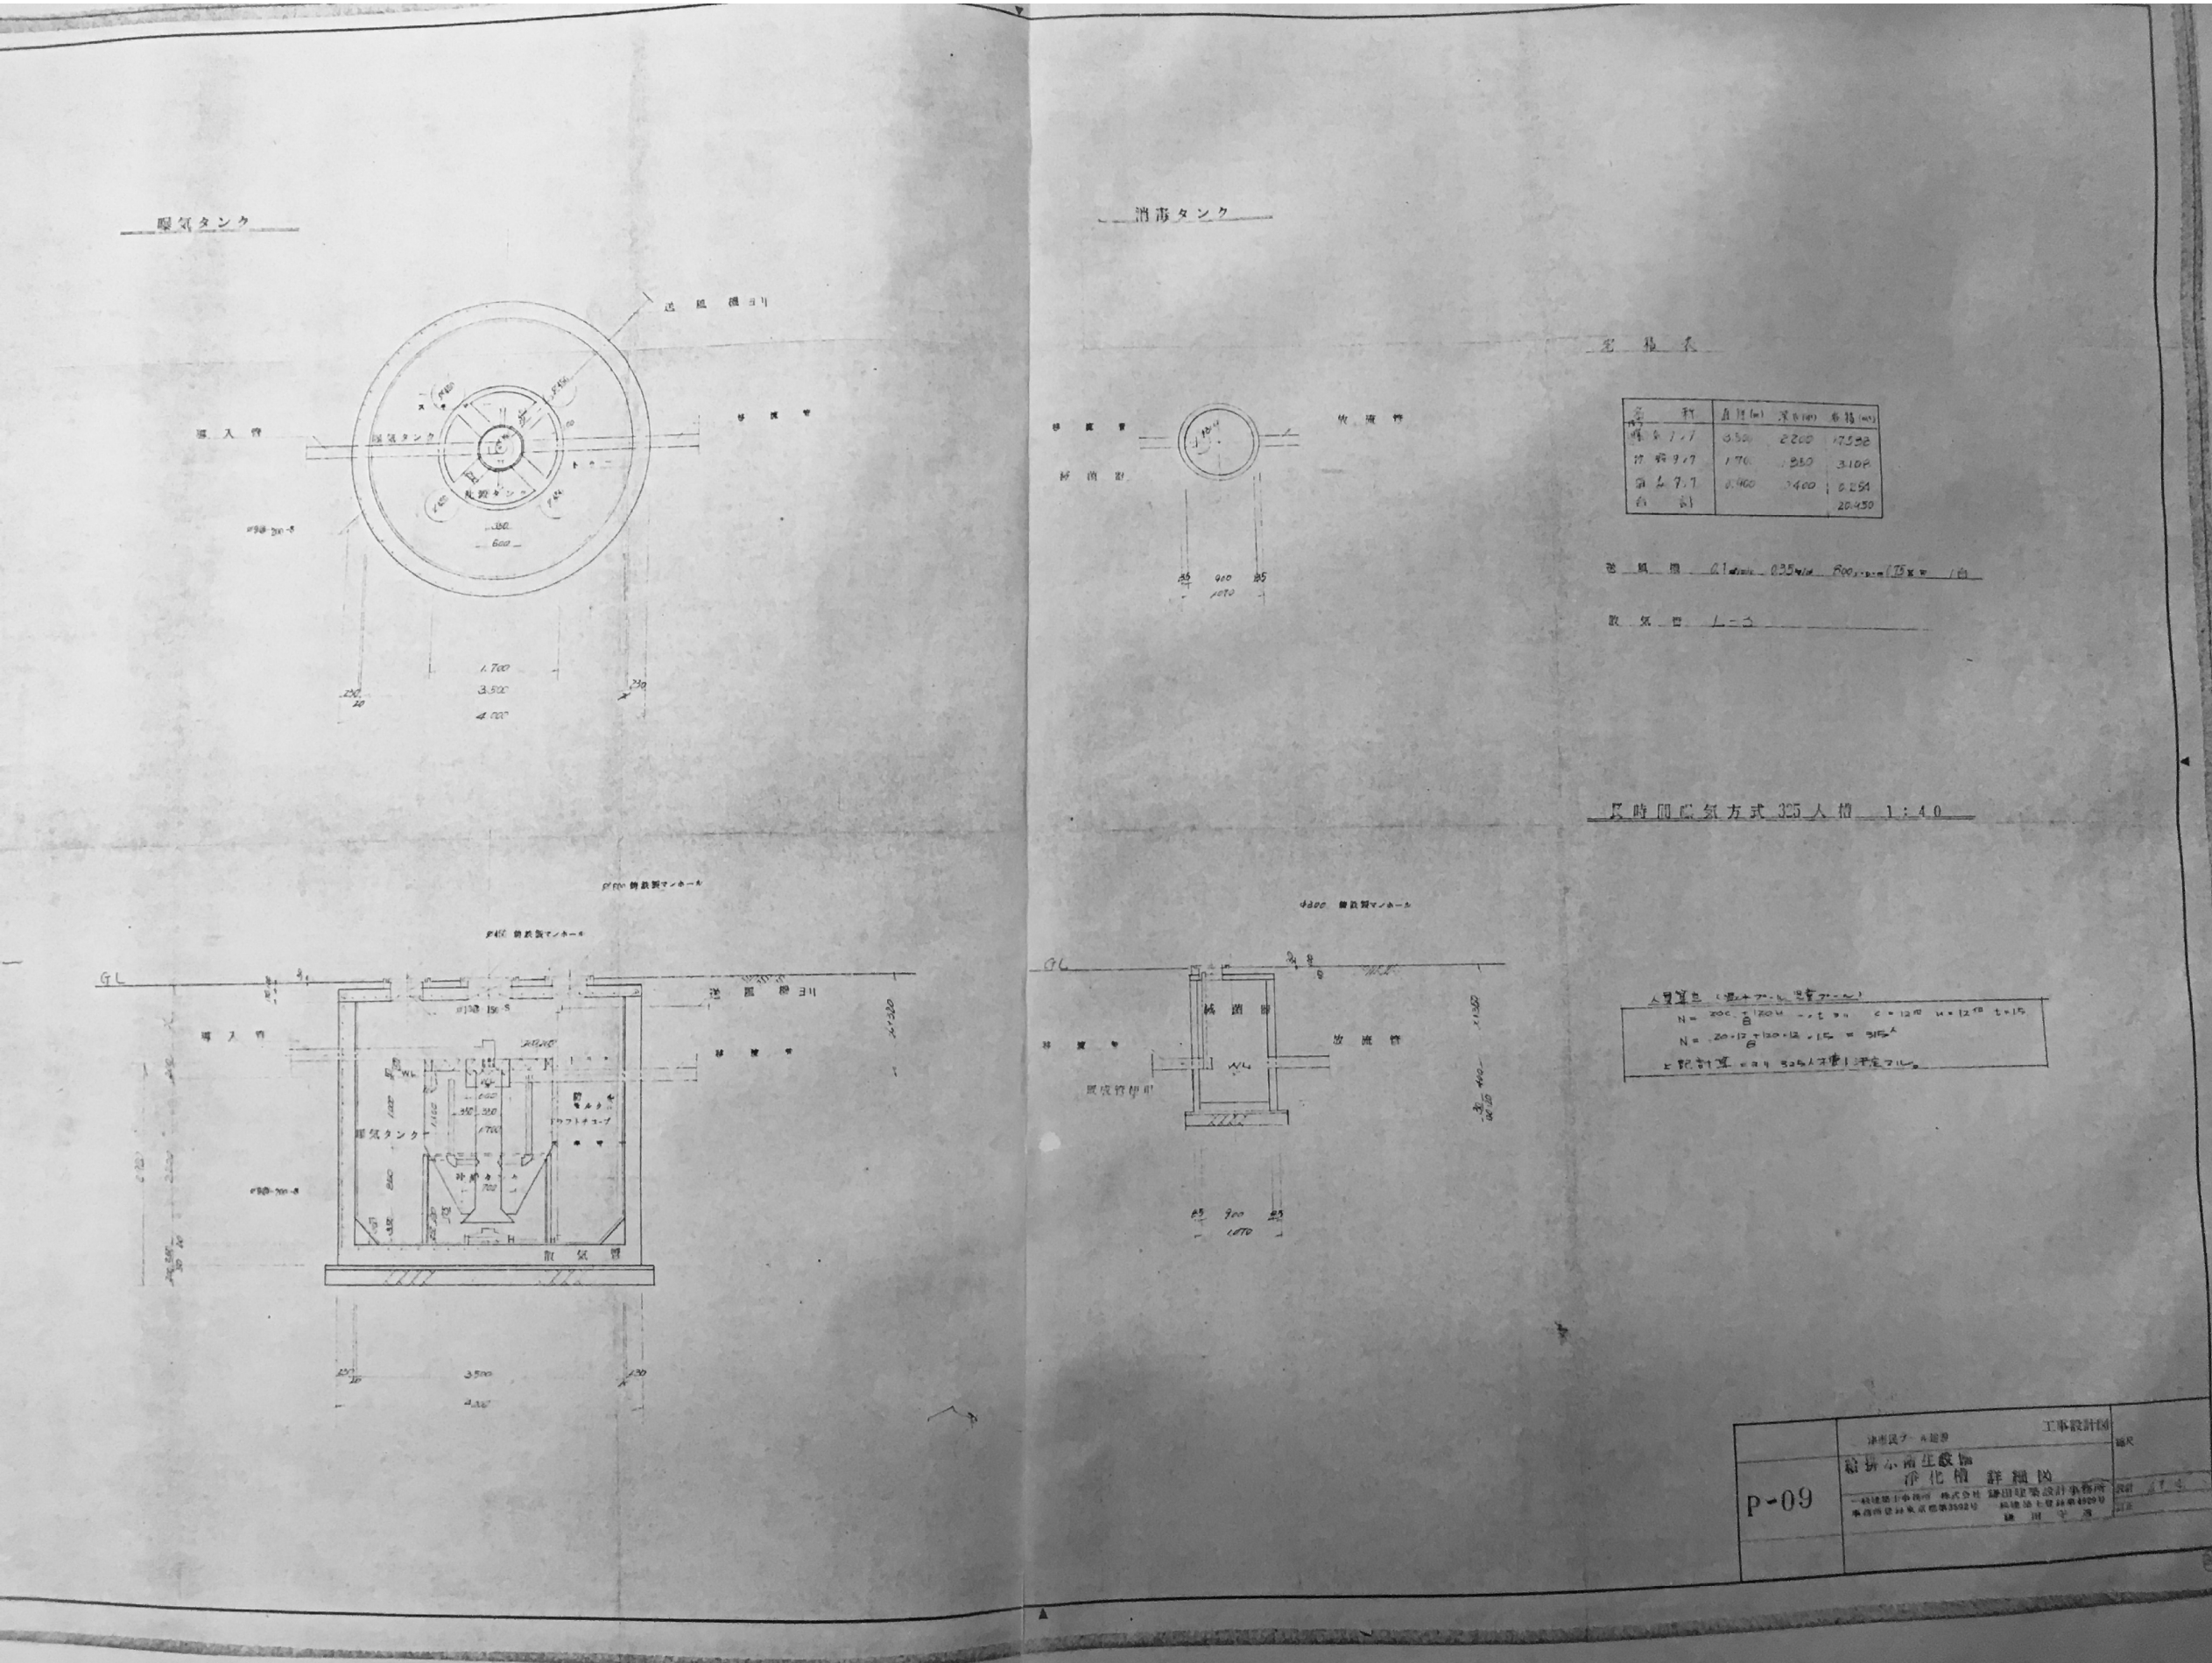


P-09	工事設計図	
	設計者	大森建築設計事務所
P-09	監理者	
	監理者	大森建築設計事務所

特記事項	工事名称	旧津市民プール解体工事	図面名称	浄化槽（325人槽）参考図	作成年月日	一級建築士事務所	大森建築設計事務所	図面番号
	縮尺					三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5 管理建築士 大森幸路	事務所登録 三重県知事 第1-259号 一級建築士 大臣登録 143376号	


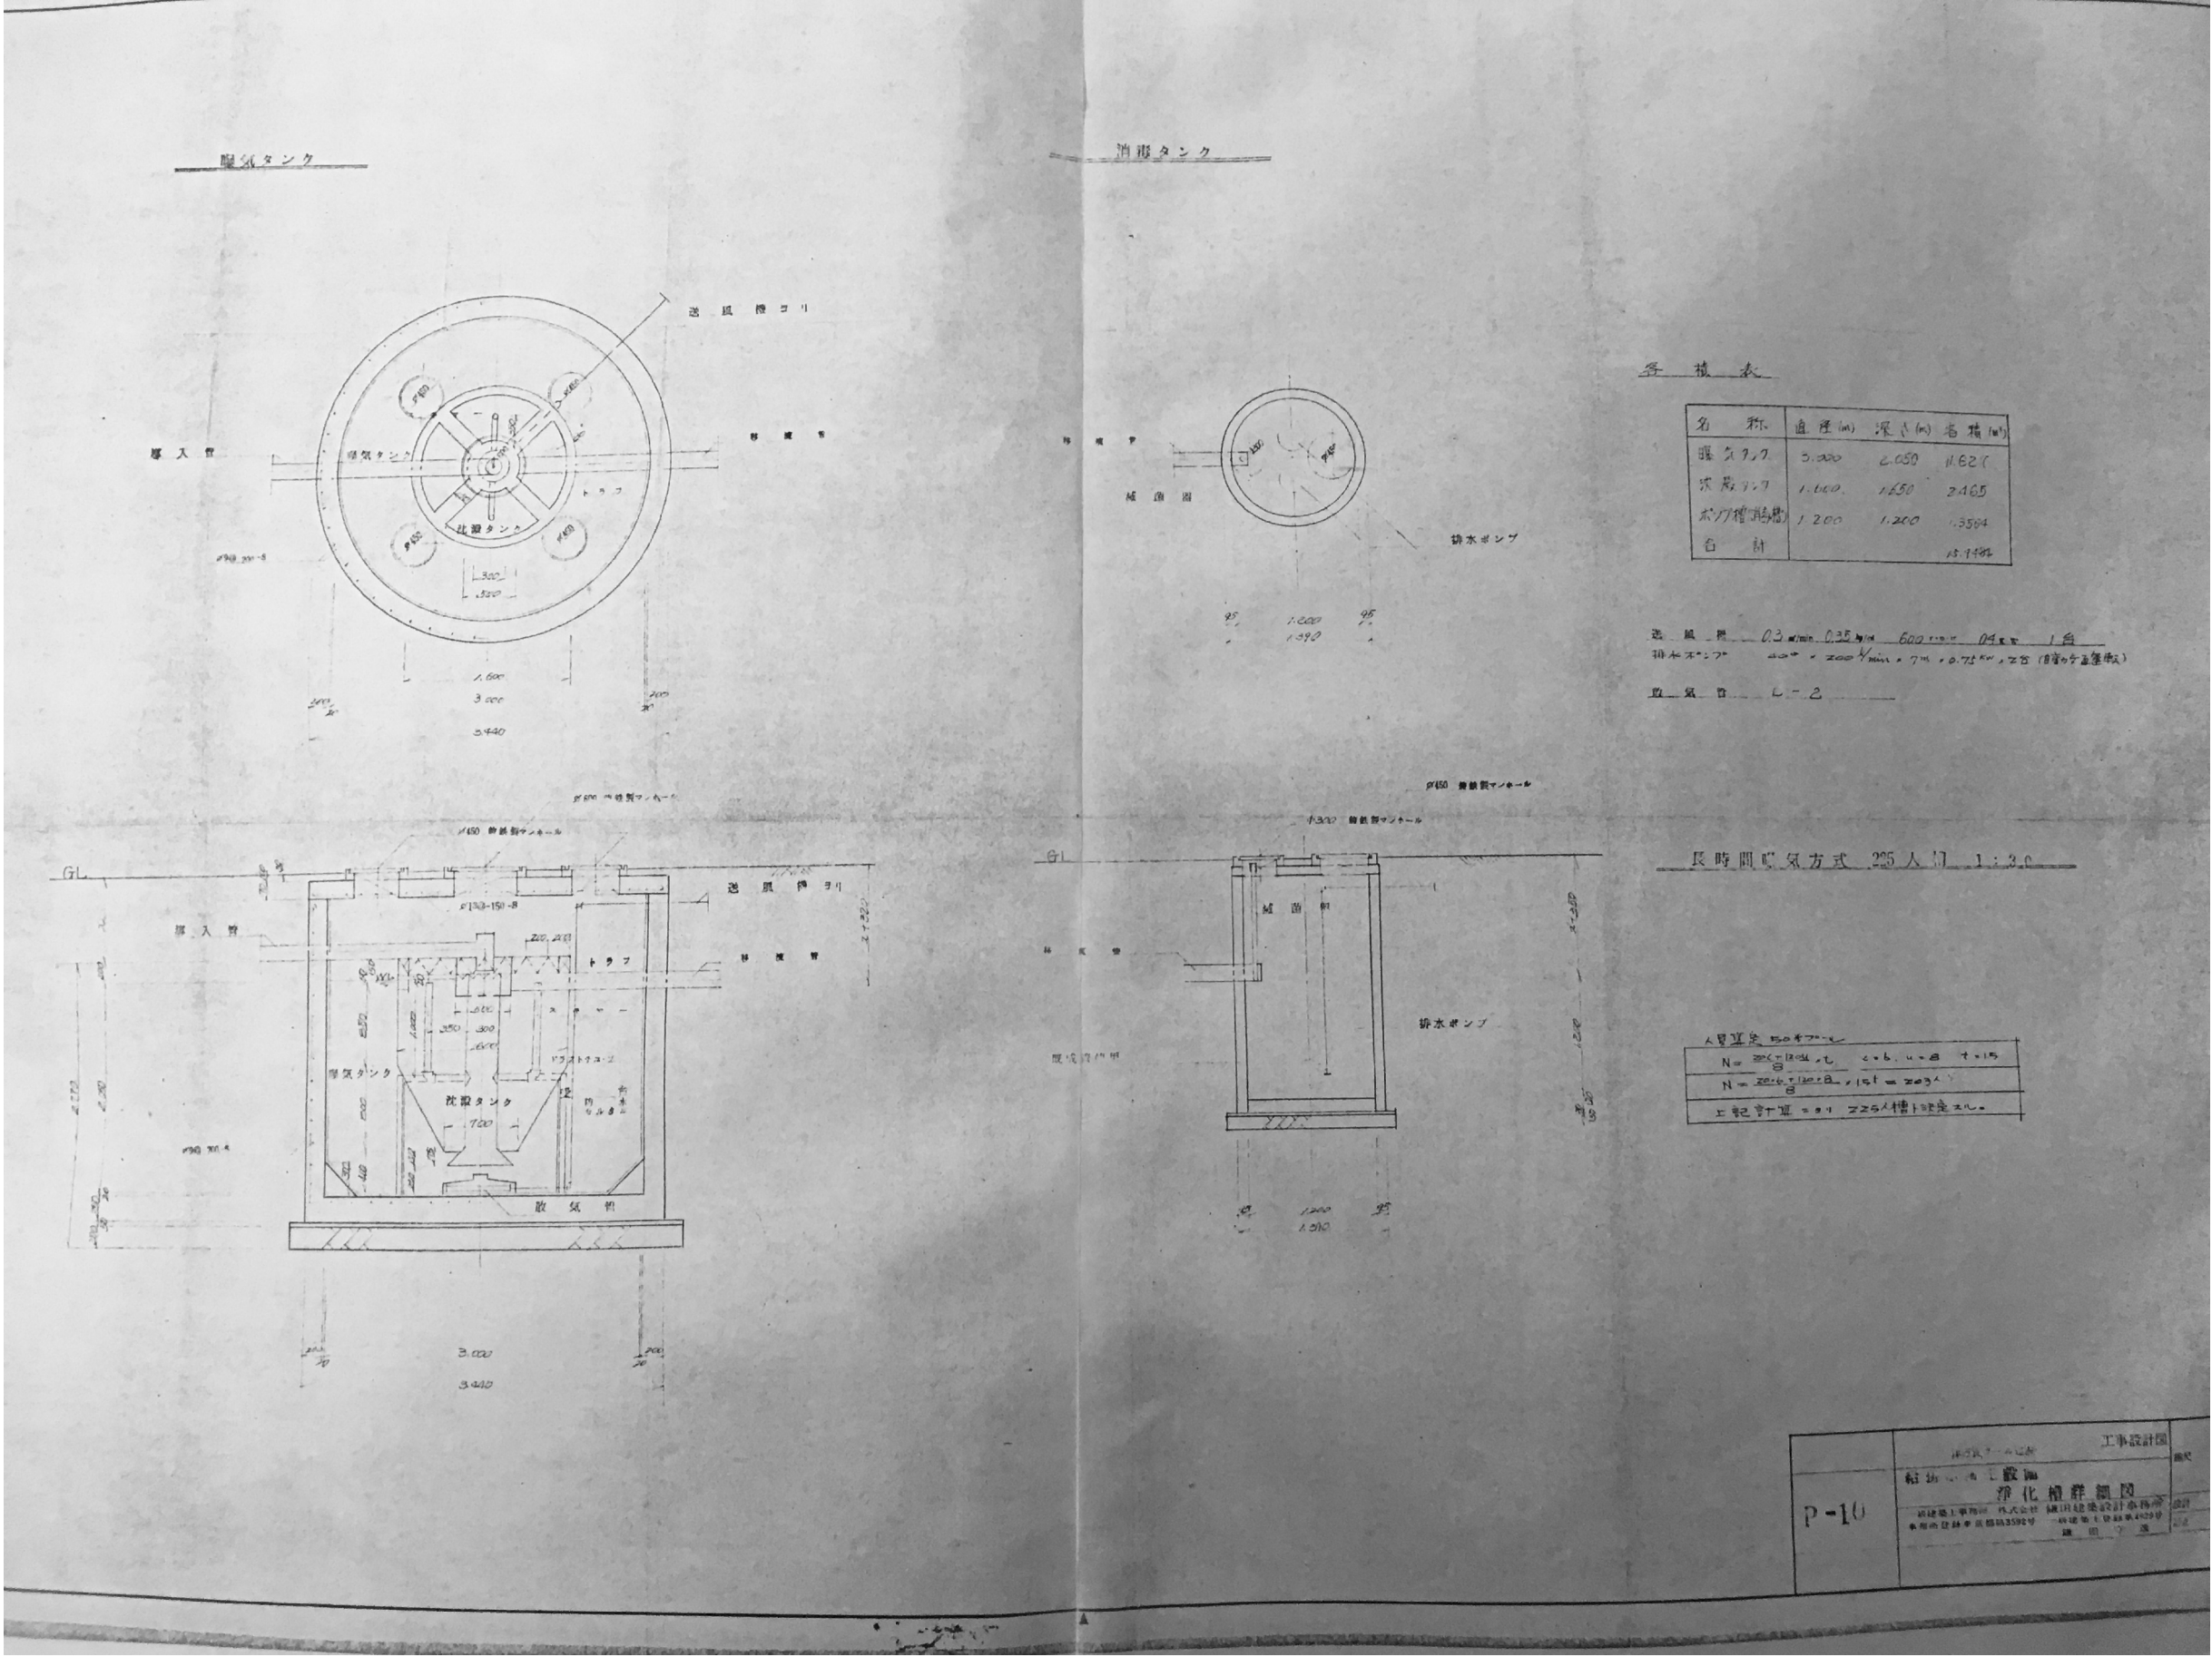


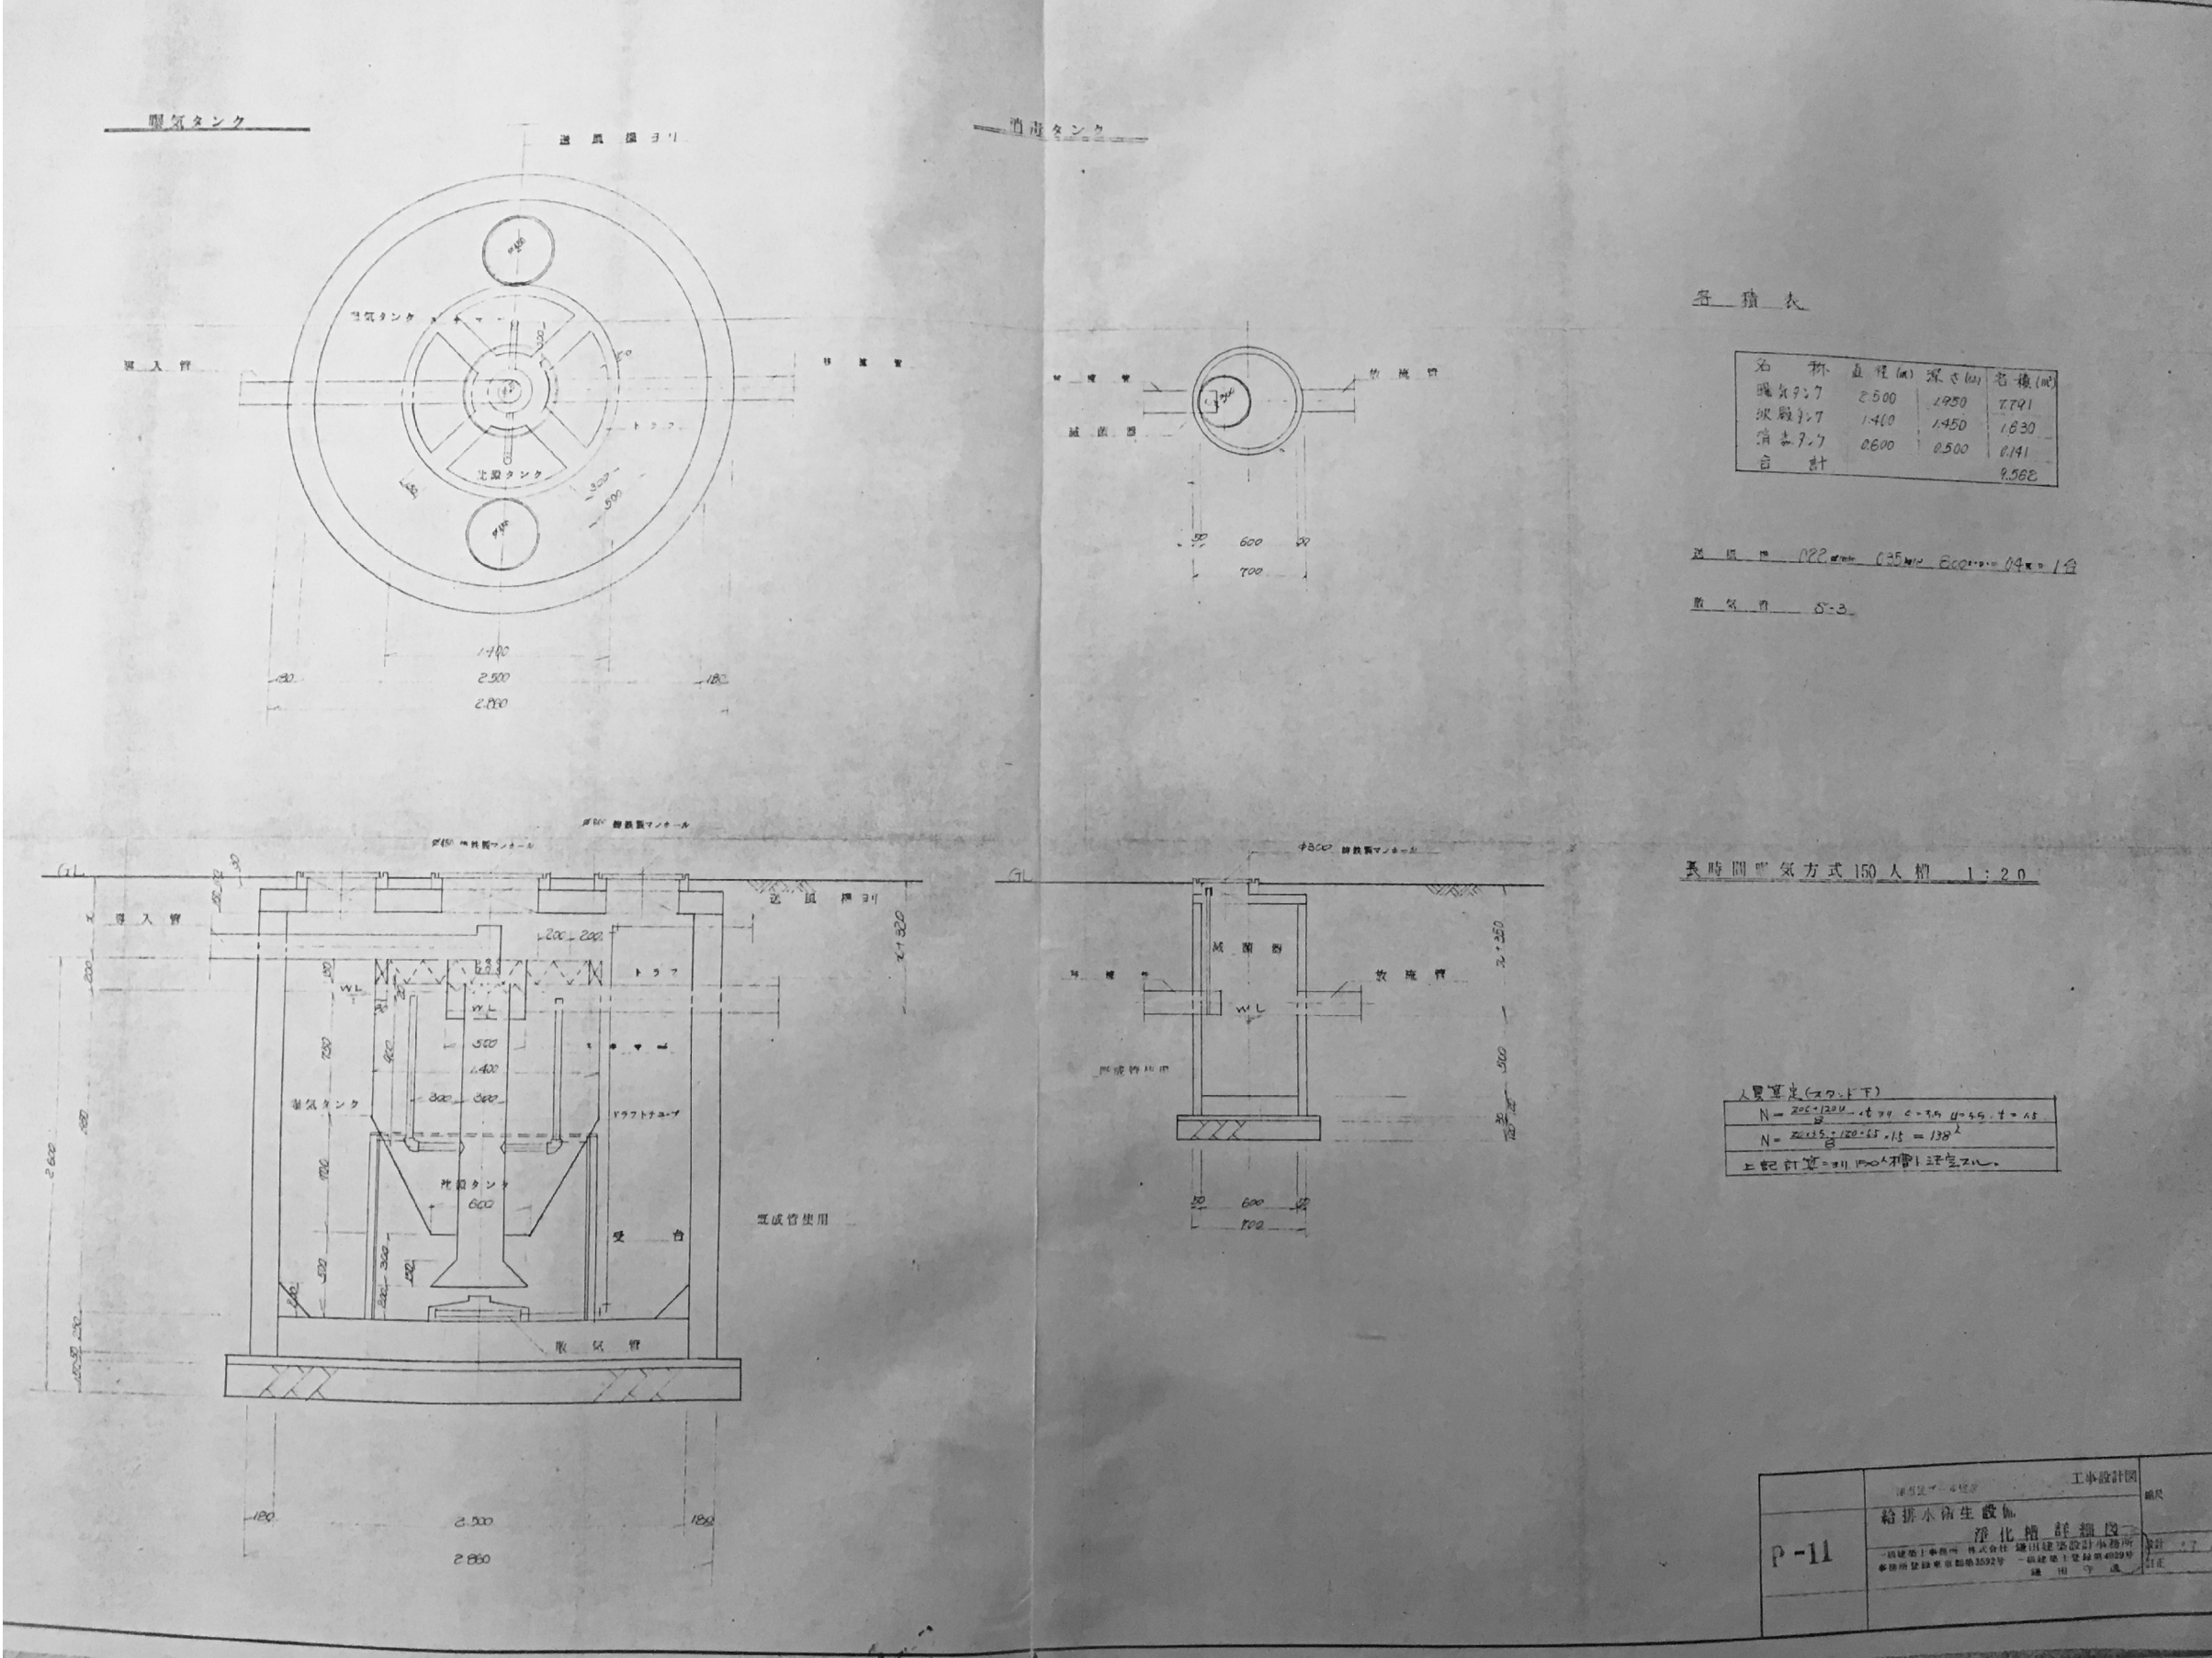

特記事項	工事名称	図面名称	作成年月日	一級建築士事務所	図面番号
	旧津市民プール解体工事	浄化槽 (150人槽) 参考図		大森建築設計事務所	
			縮尺	三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5 管理建築士 大森幸路	M - 23 原因: A 2
				事務所登録 三重県知事 第1-259号 一級建築士 大臣登録 143376号	

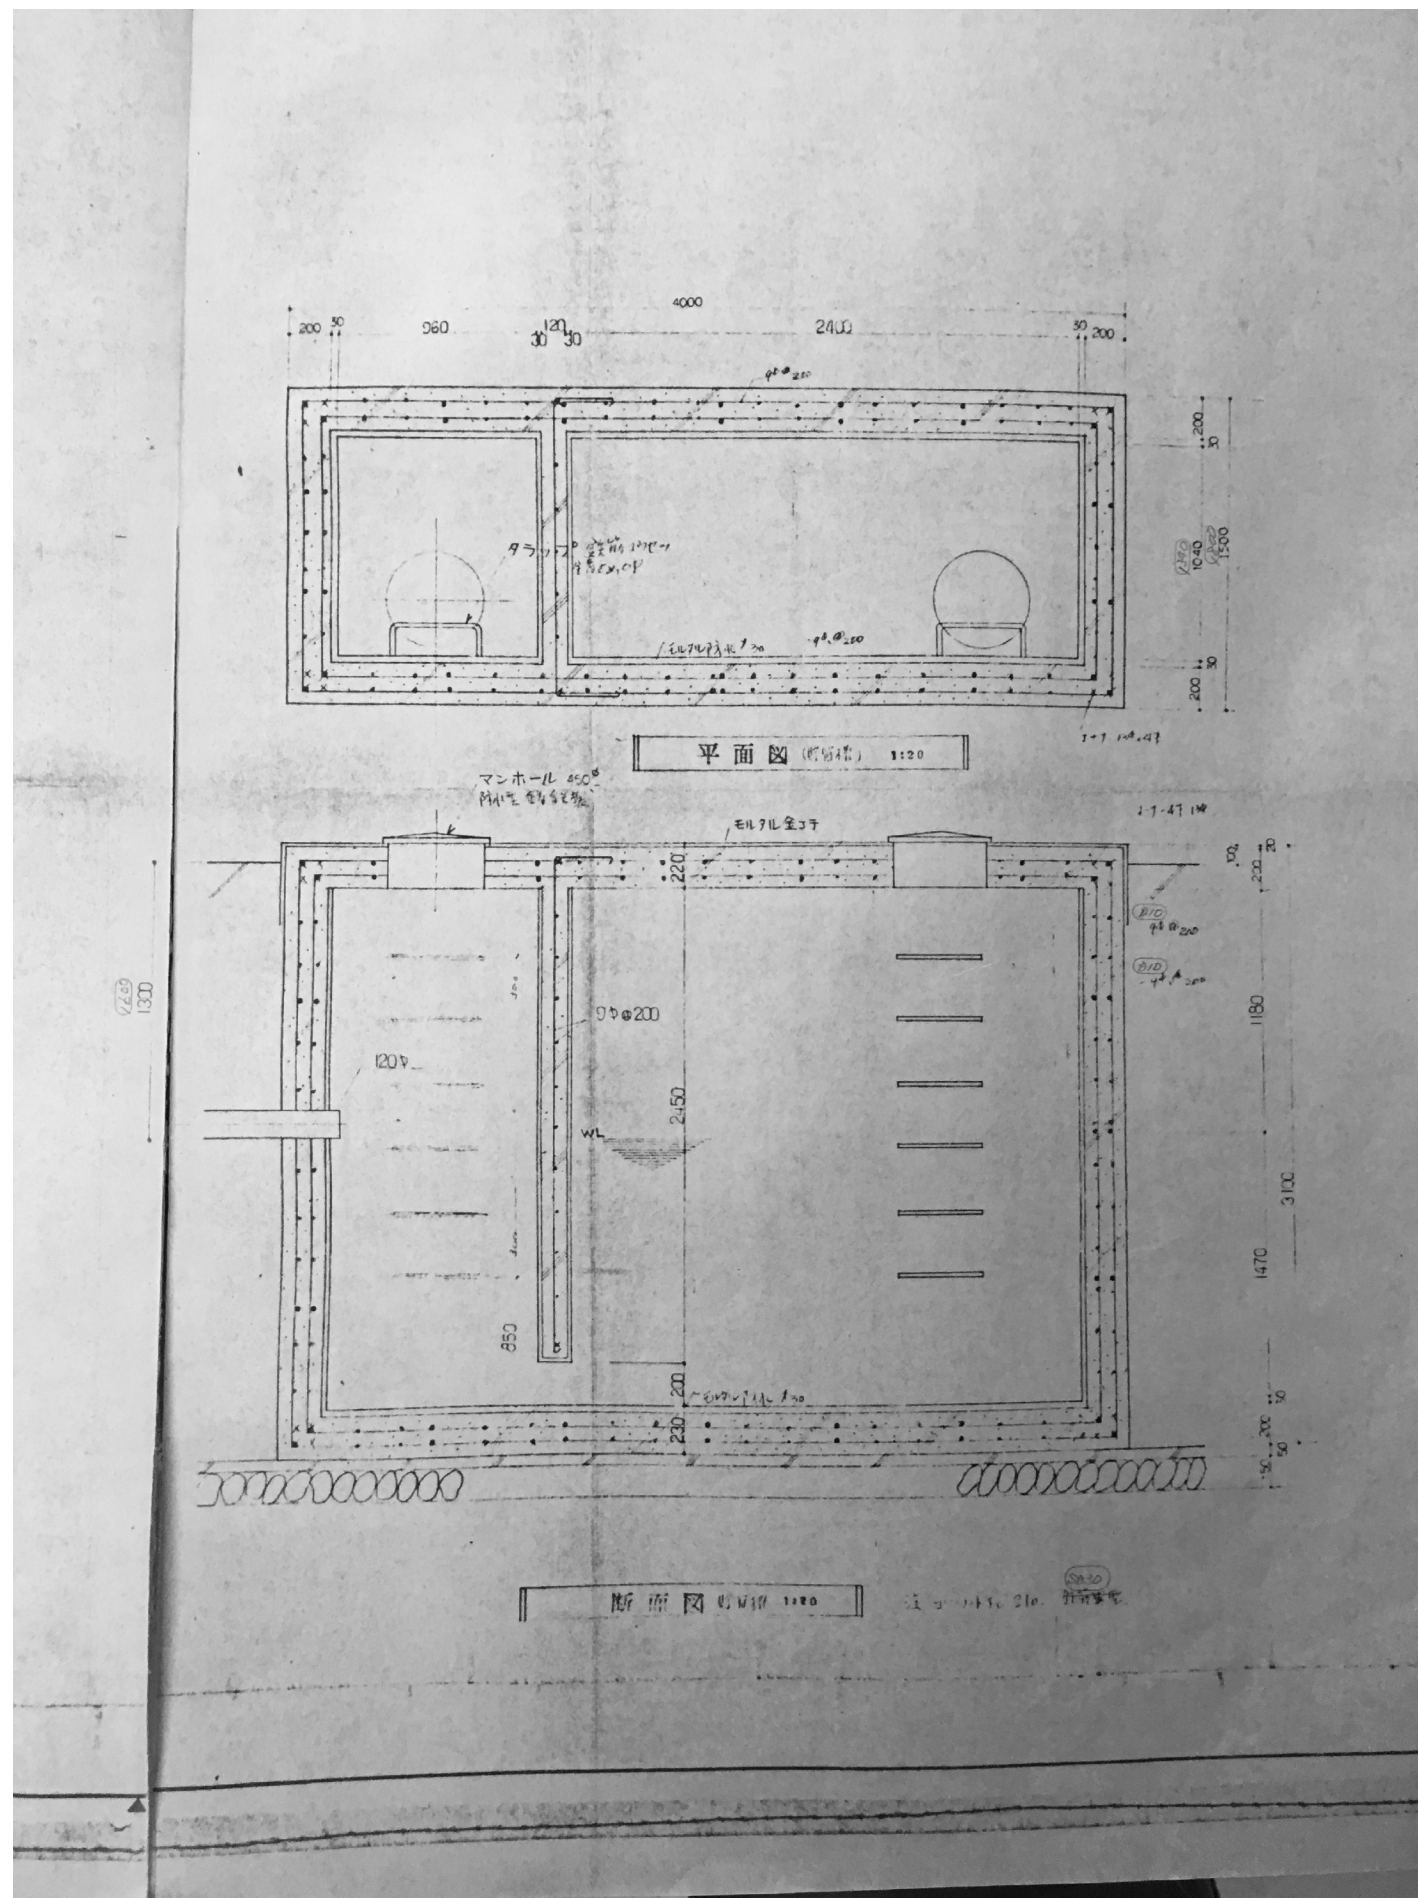

	特記事項	工事名称	図面名称	作成年月日	一級建築士事務所	大森建築設計事務所	図面番号
		旧津市民プール解体工事	貯留槽（TW-3）参考図		三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5	事務所登録 三重県知事 第1-259号	M - 24
				縮尺	管理建築士 大森幸路	一級建築士 大臣登録 143376号	原図：A 2

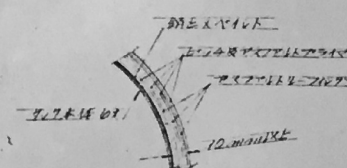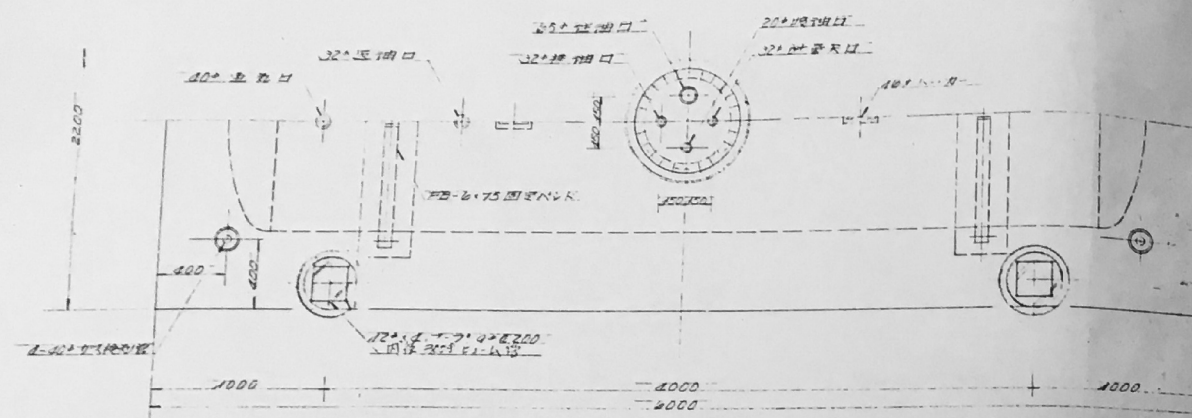

ダレツ保護法(アスファルト)
R-7.1: 7 JIS A 6006 55kg/m²以上

下要槽槽仕様

$S = 1.20$

寸 径 $1300 \phi \times 2720 L$ 全長 5276L

材 質 鋼板 SS41-B 鋼板 SS41-B

寸 法 $S \times H = 7 \times 1722$ 鋼板 $H \times L$ 7×2720

除水部 重量 寸法 全長約 1.5

除水部 止 1.5 1.5 2 回

鋼 鉄 梁



$V_1 = \pi \times 10^2 \times (L + \frac{2 \times 62}{2})$
 $= 3.14 \times 0.65^2 \times (272 + \frac{2 \times 272}{2}) = 65.93 m^3$

空間容積

$V_2 = V_1 - V_3 = 65.93 - 60 = 0.93 m^3$
 $\frac{V_2}{V_1} \times 100 = \frac{0.93}{65.93} \times 100 = 7.7\% > 5\%$

鋼 鉄 梁

$V_5 = V_1 - V_4 = 65.93 - 60 = 6.0 m^3$
6000 lit

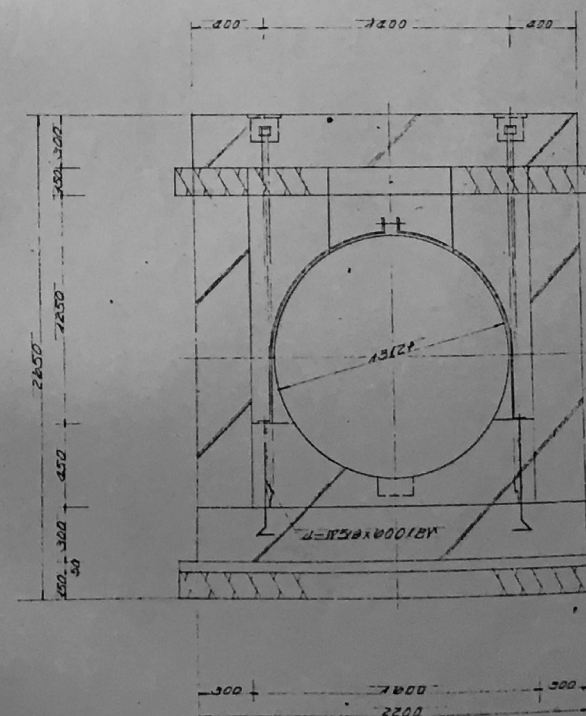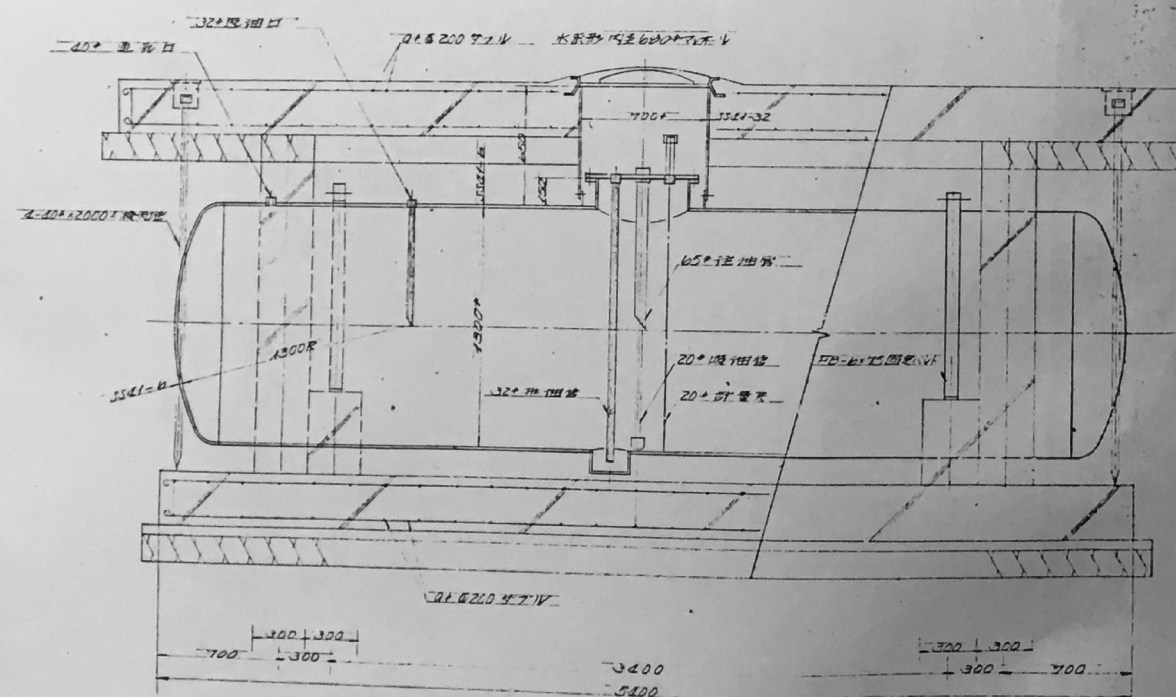

翠市尾下九路旁設備工程

油 9:7 詳細

	特記事項	工事名称	図面名称	作成年月日	一級建築士事務所 大森建築設計事務所	図面番号
		旧津市民プール解体工事	地下重油槽（T0-1）参考図			
				縮尺	三重県津市久居藤ヶ丘町2604-5 管理建築士 大森幸路	事務所登録 三重県知事 第1-259号 一級建築士 大臣登録 143376号
						M - 25 原図：A 2