



附近見取図

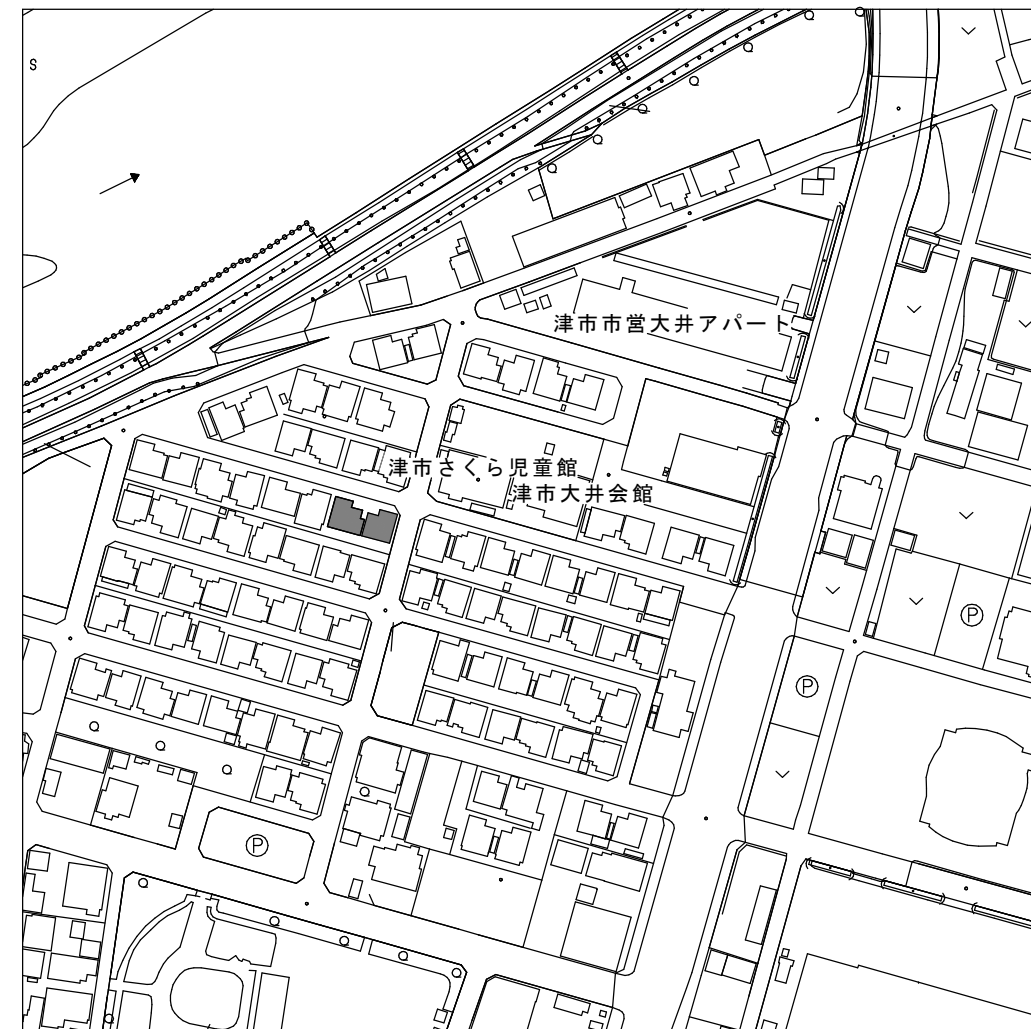

配置図



対象建物

特記事項

修繕概要

- ・ 中型コンクリート枠組立造2階建て住宅1棟2戸(C-15、C-16)屋根塗装等修繕 各戸延べ床面積83.70㎡

施工条件


- ・ 作業着手までの期間に調査及び施工計画書等を作成し、市監督員の承諾を得ること。
- ・ 作業着手までの現場調査は、事前に市監督員及び入居者の承諾を得るものとする。
- ・ 修繕場所が住宅地域に位置するため修繕車両の通行等に細心の注意を払うこと。また、大型車両の出入り際には誘導員を付けること。
- ・ 修繕に伴う騒音、振動等により、周辺住民から苦情があった場合は、修繕を一時中断し、誠意を持って地元調整を行うこと。また、修繕の再開については、監督員の承諾を得てから行うこと。
- ・ 修繕着手前には、現況把握の為に破損箇所等があれば市監督員の立合いのもと写真等に記録しておくこと。
- ・ 又、修繕過程において、既存施設に損害等を与えた場合は、請負人の負担において速やかに復旧すると共に市監督員に報告すること。
- ・ 設計図書に明記なくとも、機能上及び構造上当然必要と認められるもの、並びに、取り合いのはつり補修復旧は本修繕に含む。
- ・ 修繕用水、電力については請負者負担とする。
- ・ 本修繕により発生する廃材は、産業廃棄物となるため関係法令により適切に処理すること。また、修繕完了後、速やかにマニフェスト等の写し(A、B2、D票)を市監督員に提示すること。
- ・ 入居者が居住しながらの修繕となるため、年末年始の期間は作業を行わない工程とするともに、出来る限り入居者に影響を及ぼさないように配慮すること。
- ・ 現場作業については、入居者に車両の移動等を依頼する必要があるため、事前に入居者へ作業期間を伝えること。
- ・ 住居として使用しながらの修繕となるため、特に入居者の安全に配慮し修繕を行うこと。
- ・ 本修繕に必要な諸手続き(中部電力、NTT等)及びそれにかかる費用は、本修繕に含むものとする。
- ・ 又、諸手続きは、請負者の責任において、遅延なく行うこと。
- ・ 修繕完了時は現場内外の後片付け及び清掃を入念に行うこと。
- ・ 使用材料について、その部分の修繕に着手するまでに、市監督員による数量及び材料の換取を受けること。

適応基準


- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編 最新版)
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編 最新版)
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書・同解説」(最新版)
- ・ その他関係法令

参考

津市市営大井住宅C-15号ほか1戸屋根塗装替等修繕		縮尺
図面名称	附近見取図、特記事項、配置図	原図：A2
津市建設部市営住宅課		平成30年10月
		No. 1/2

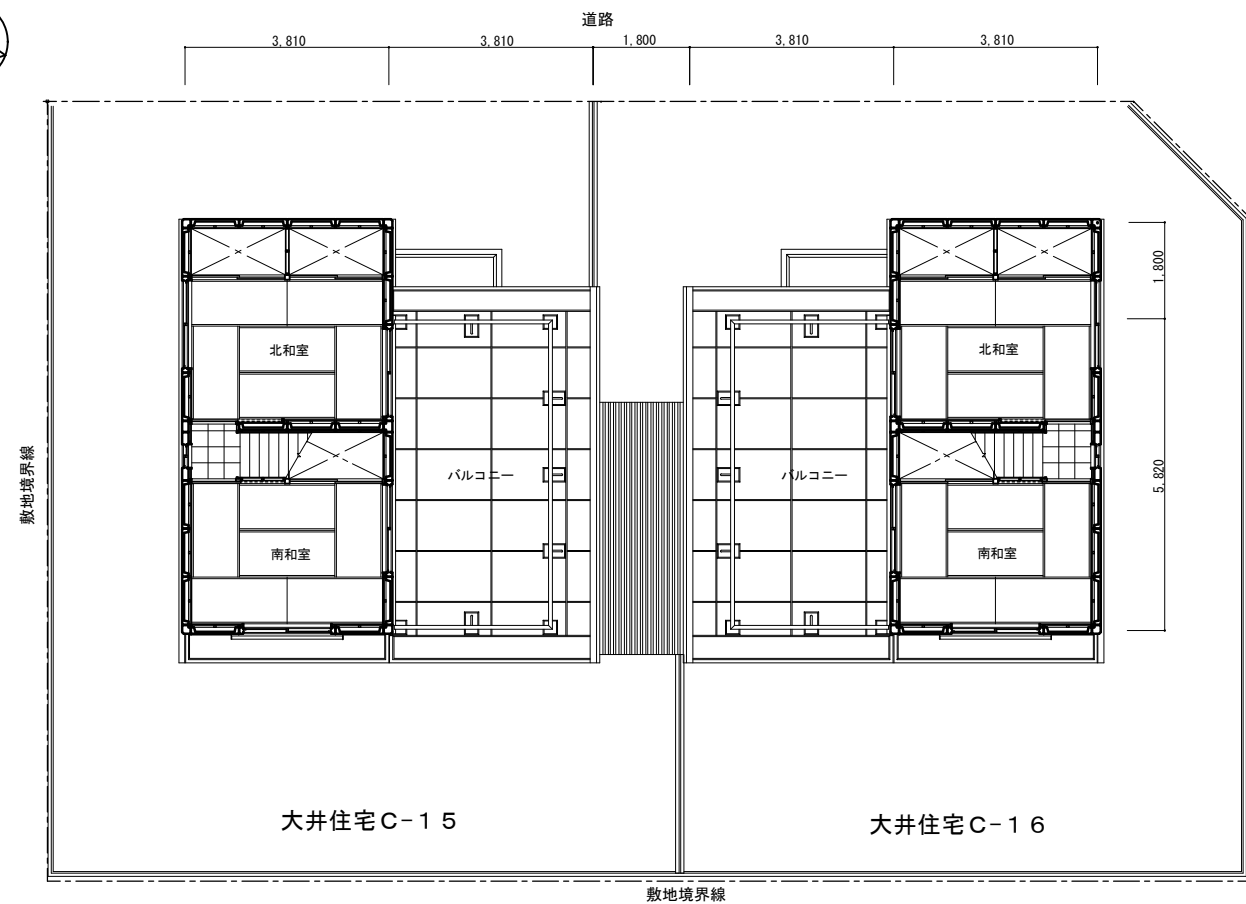


2階平面図兼配置図 1/100

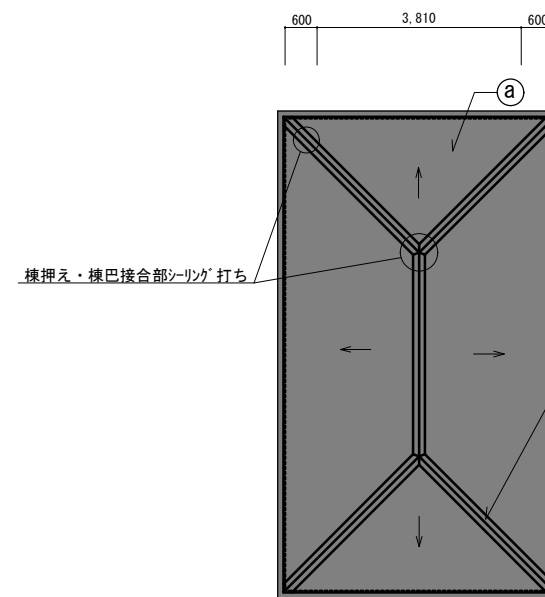


屋根伏図 1/100

■: 修繕範囲

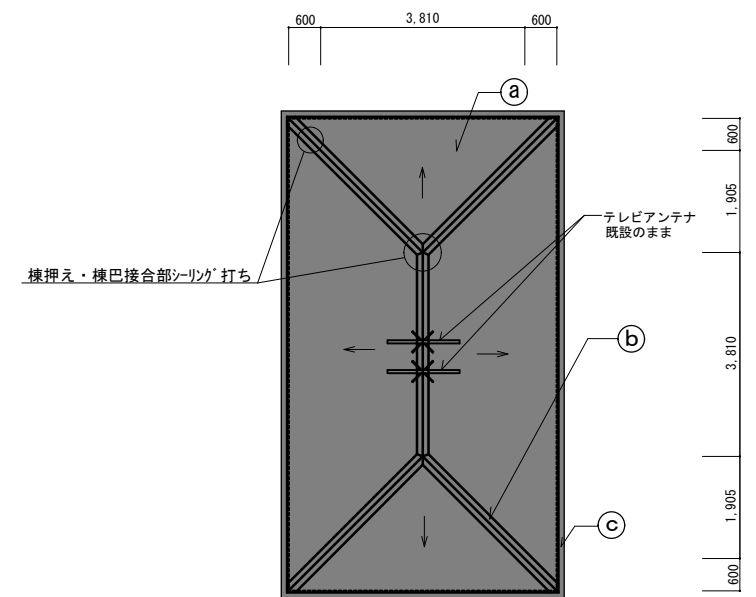


屋根伏図 1/100

■: 修繕範囲

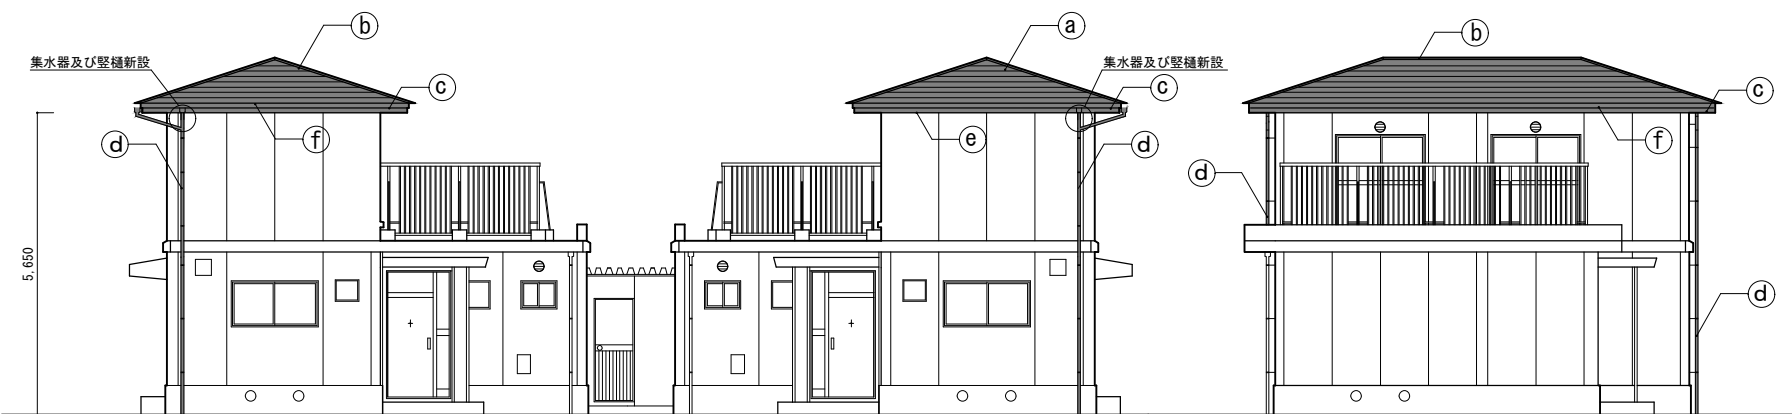


北立面図 1/100

東立面図 1/100

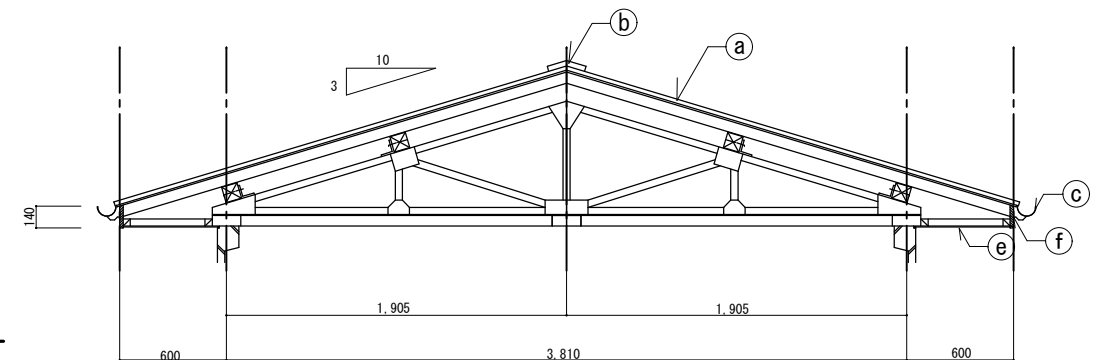

屋根断面図 1/30

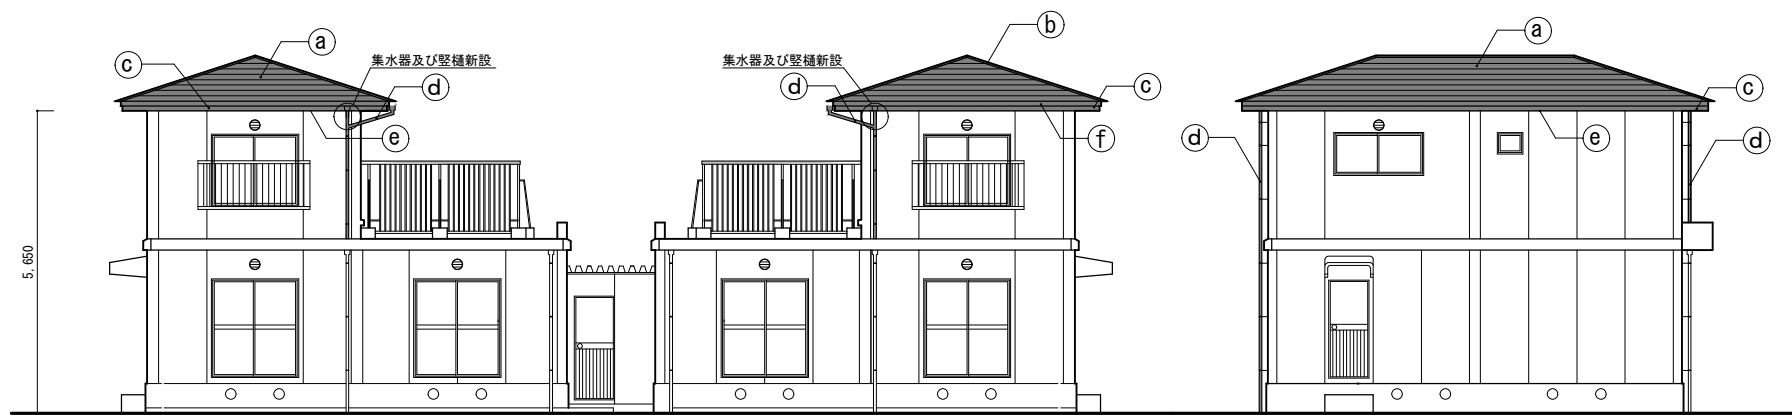

南立面図 1/100

西立面図 1/100

修繕仕様

(a)	屋根(既設スレート葺き) : 高圧洗浄既存下地調整の上、下塗り(3回塗・一液反応硬化型珪酸樹脂シーラー)、上塗り(2回塗・1液UV可溶性シリコン樹脂塗料)
(b)	屋根役物(既設金物) : 既設棟包み撤去(下地共)の上、化粧スレート役物棟包み・棟巴がM <sup>2</sup> リウム塗装鋼板 厚0.4mm新設(人工木材下地共)
(c)	軒樋(既設塩化ビニル製) : 塩化ビニル製φ105丸 集水器塩化ビニル製取替(樋受け金物・穴補修共)
(d)	堅樋(既設塩化ビニル製) : 塩化ビニル製φ60丸樋取替(樋受け金物・穴補修共)
(e)	軒裏(既設大平板) : EP塗替え 既存下地調整
(f)	鼻隠し(既設木製鼻隠し) : SOP塗替え 既存下地調整

■: 修繕範囲

参考

津市市営大井住宅C-15号ほか1戸屋根塗装替等修繕	縮尺 1/30
図面名称 2階平面図兼配置図、屋根伏図、立面図、屋根断面図	1/100
津市建設部市営住宅課	原図: A2
	平成30年10月
	No. 2/2