



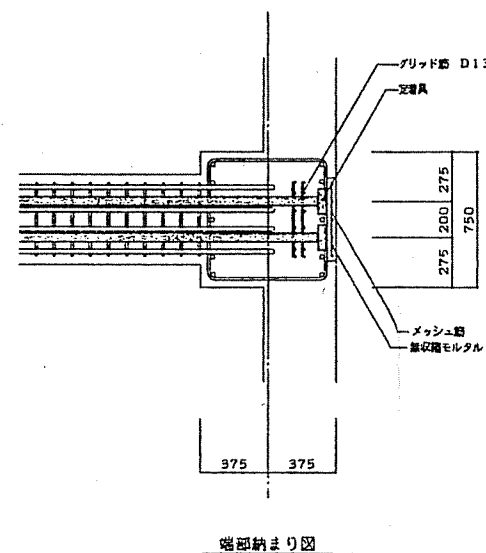
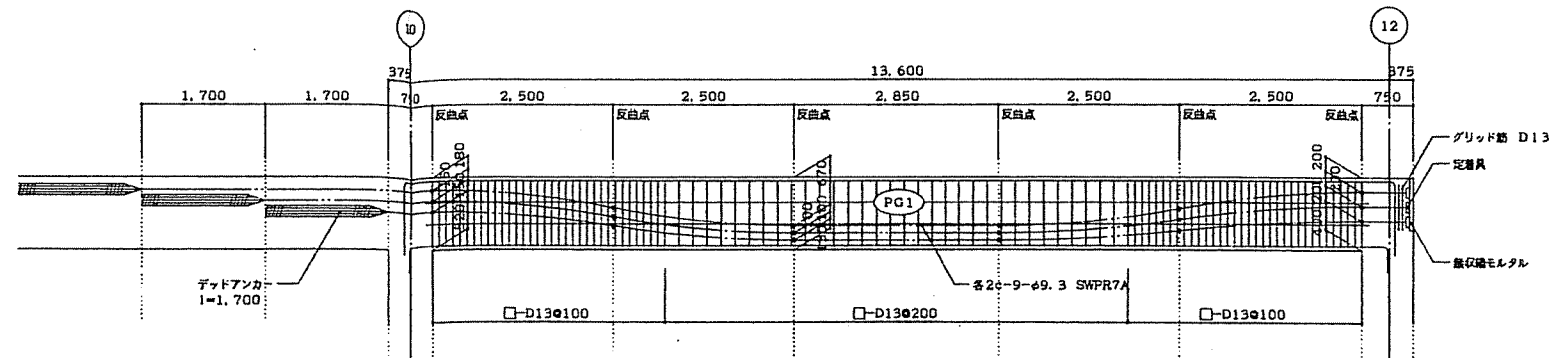



PC梁リスト 1/50

符号	PG1		
位置	10端	中央	12端
断面			
b x D	500 x 1,000		
上端筋	4-D25	4-D25	4-D25
下端筋	4-D25	4-D25	4-D25
S.T.P	□-D13φ100	□-D13φ200	□-D13φ100
配筋	4-D13		
PC梁材	6c-9-φ9.3 SWPR7A		

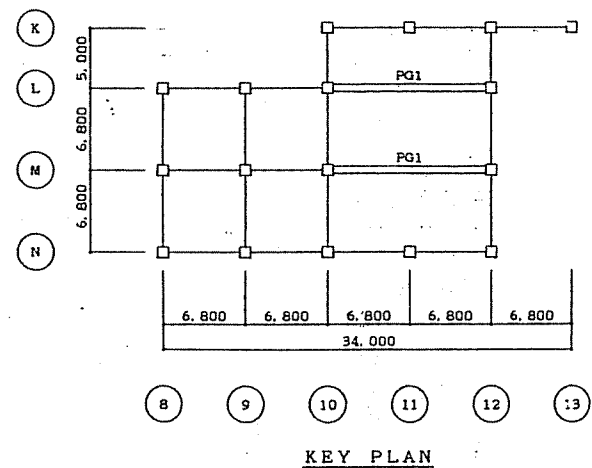


E -

[illegible]

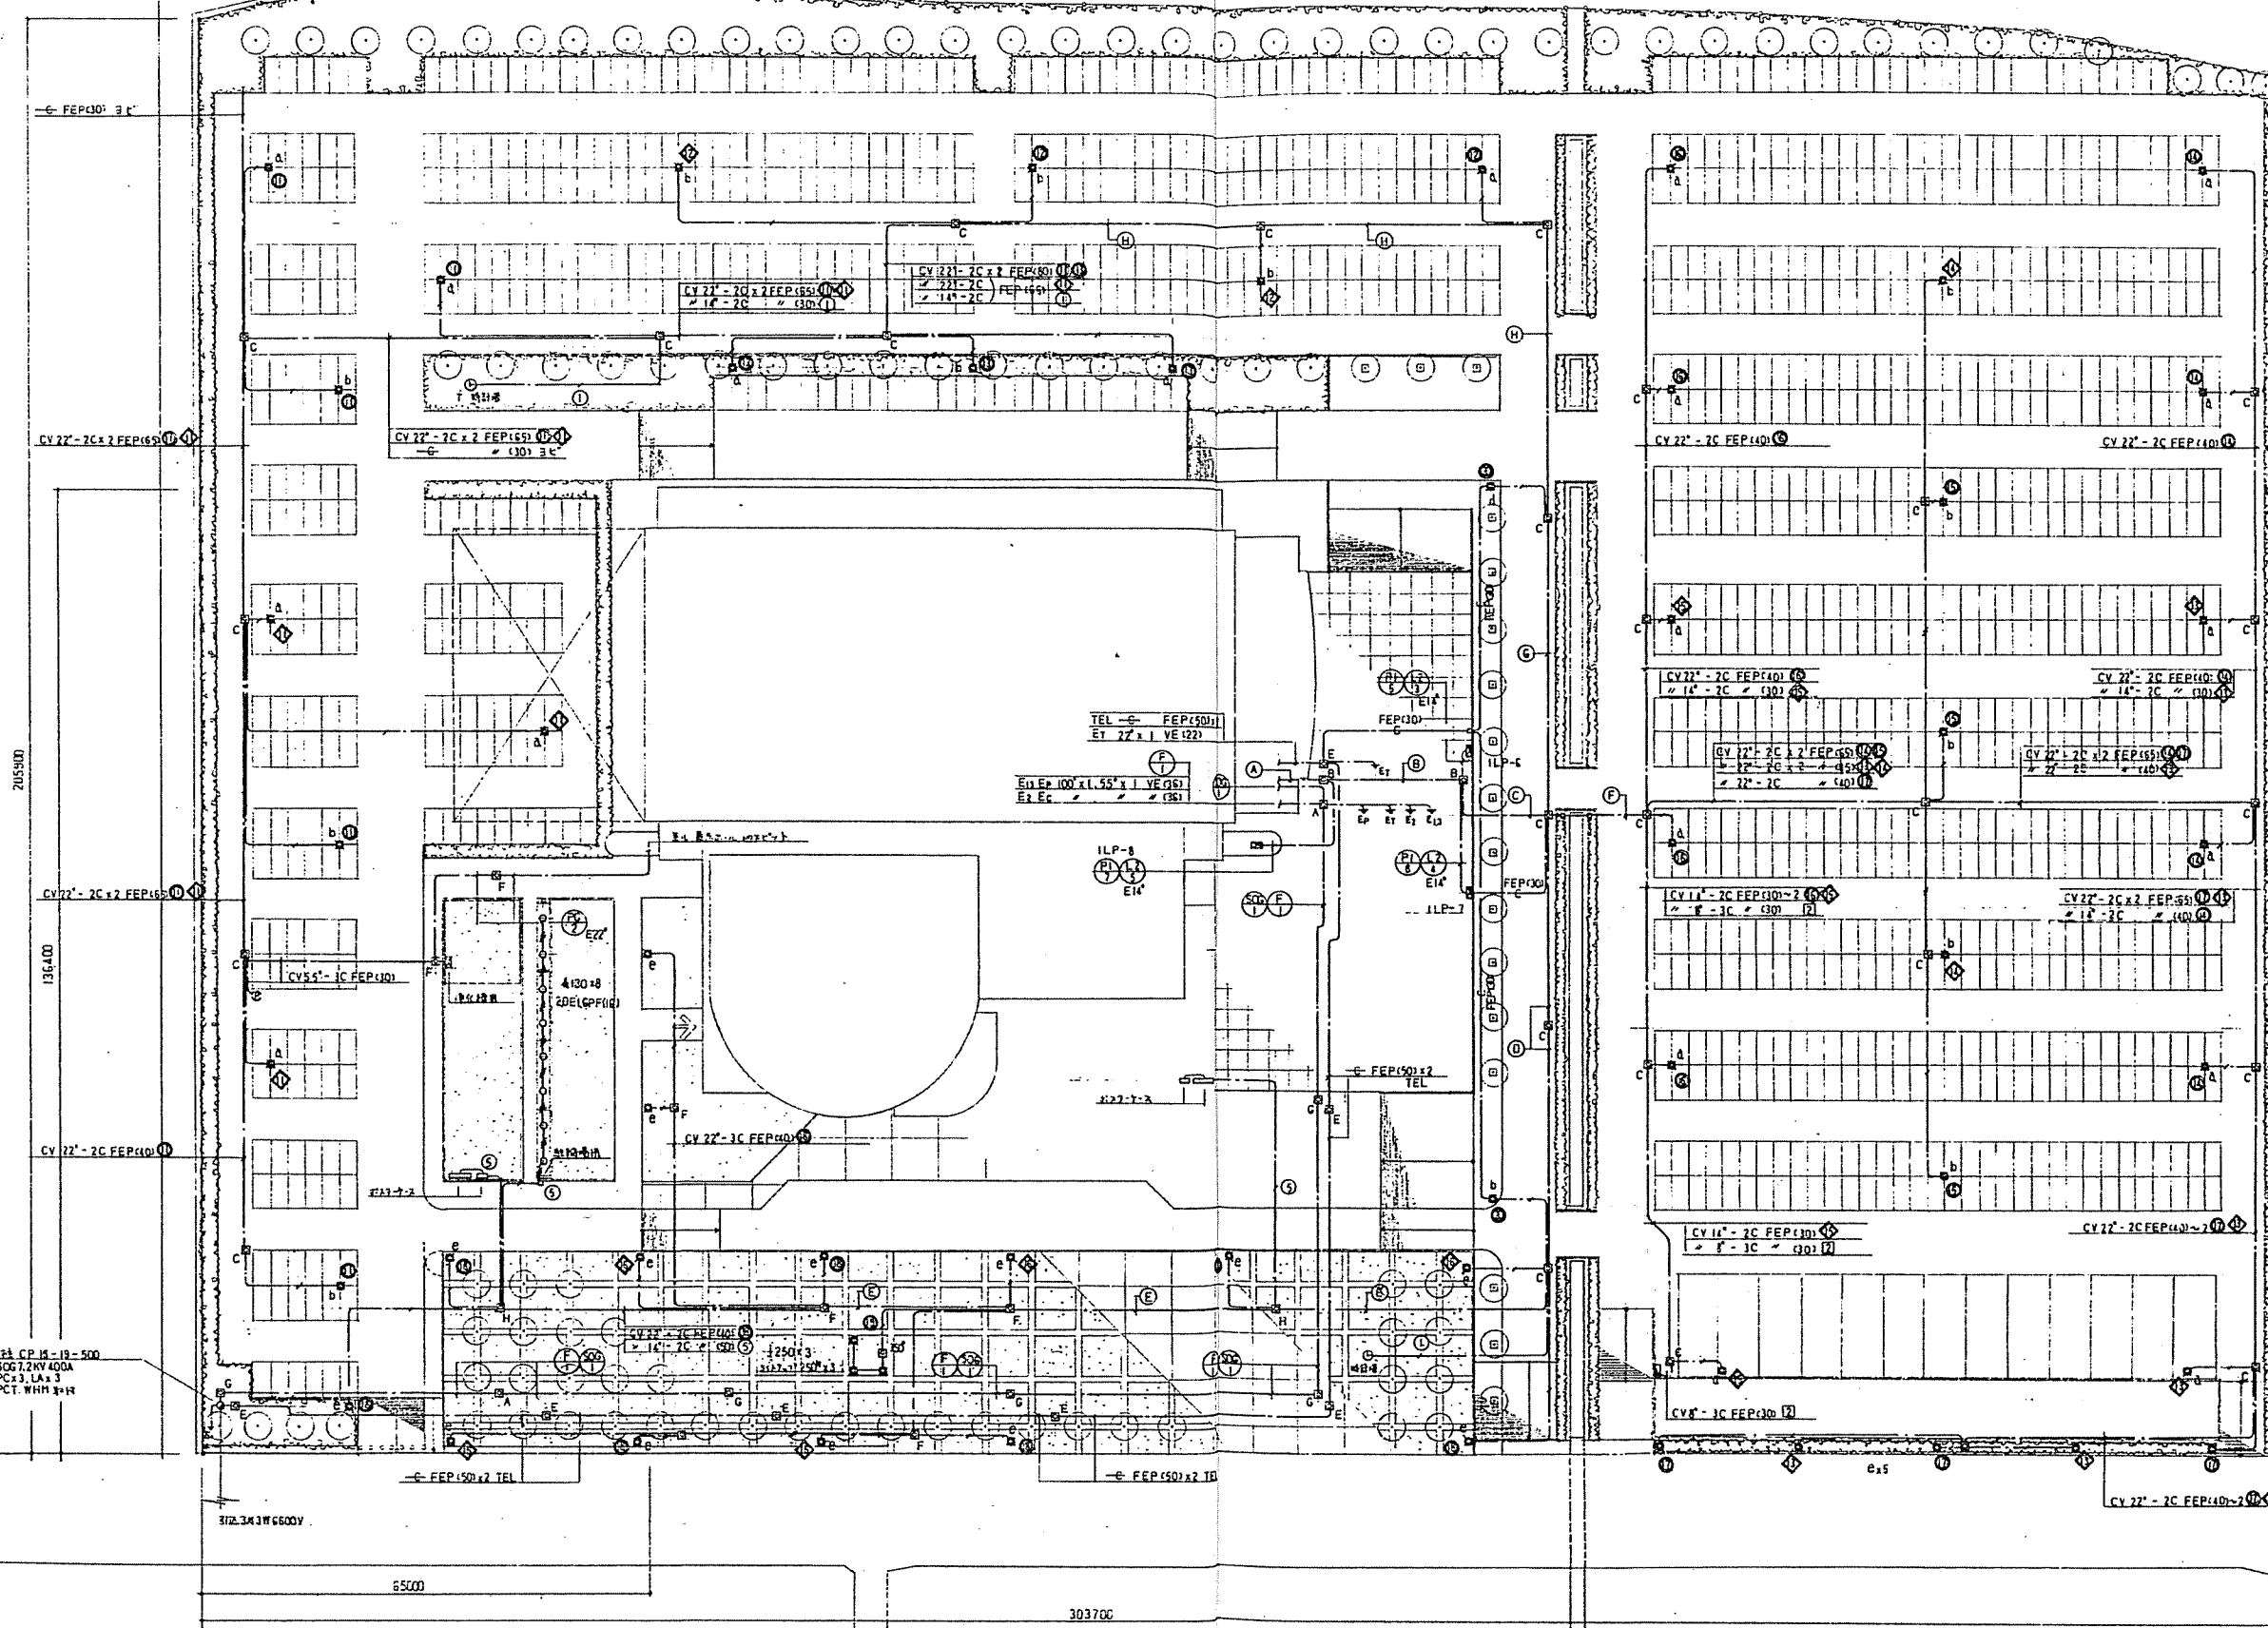


- ☒ B 1200 x 1200 x 1300 (R20K - 60)
- ☒ C 600 x 600 x 1350 (R20K - 60)
- ☒ D 500 x 500 x 550 (R2K - 45)
- ☒ E 800 x 400 x 650 (R2K - 8)
- ☒ F 600 x 600 x 600 (R2K - 60)
- ☒ G 900 x 900 x 600 (R2K - 60)
- ☒ H 600 x 600 x 900 (R2K - 60)

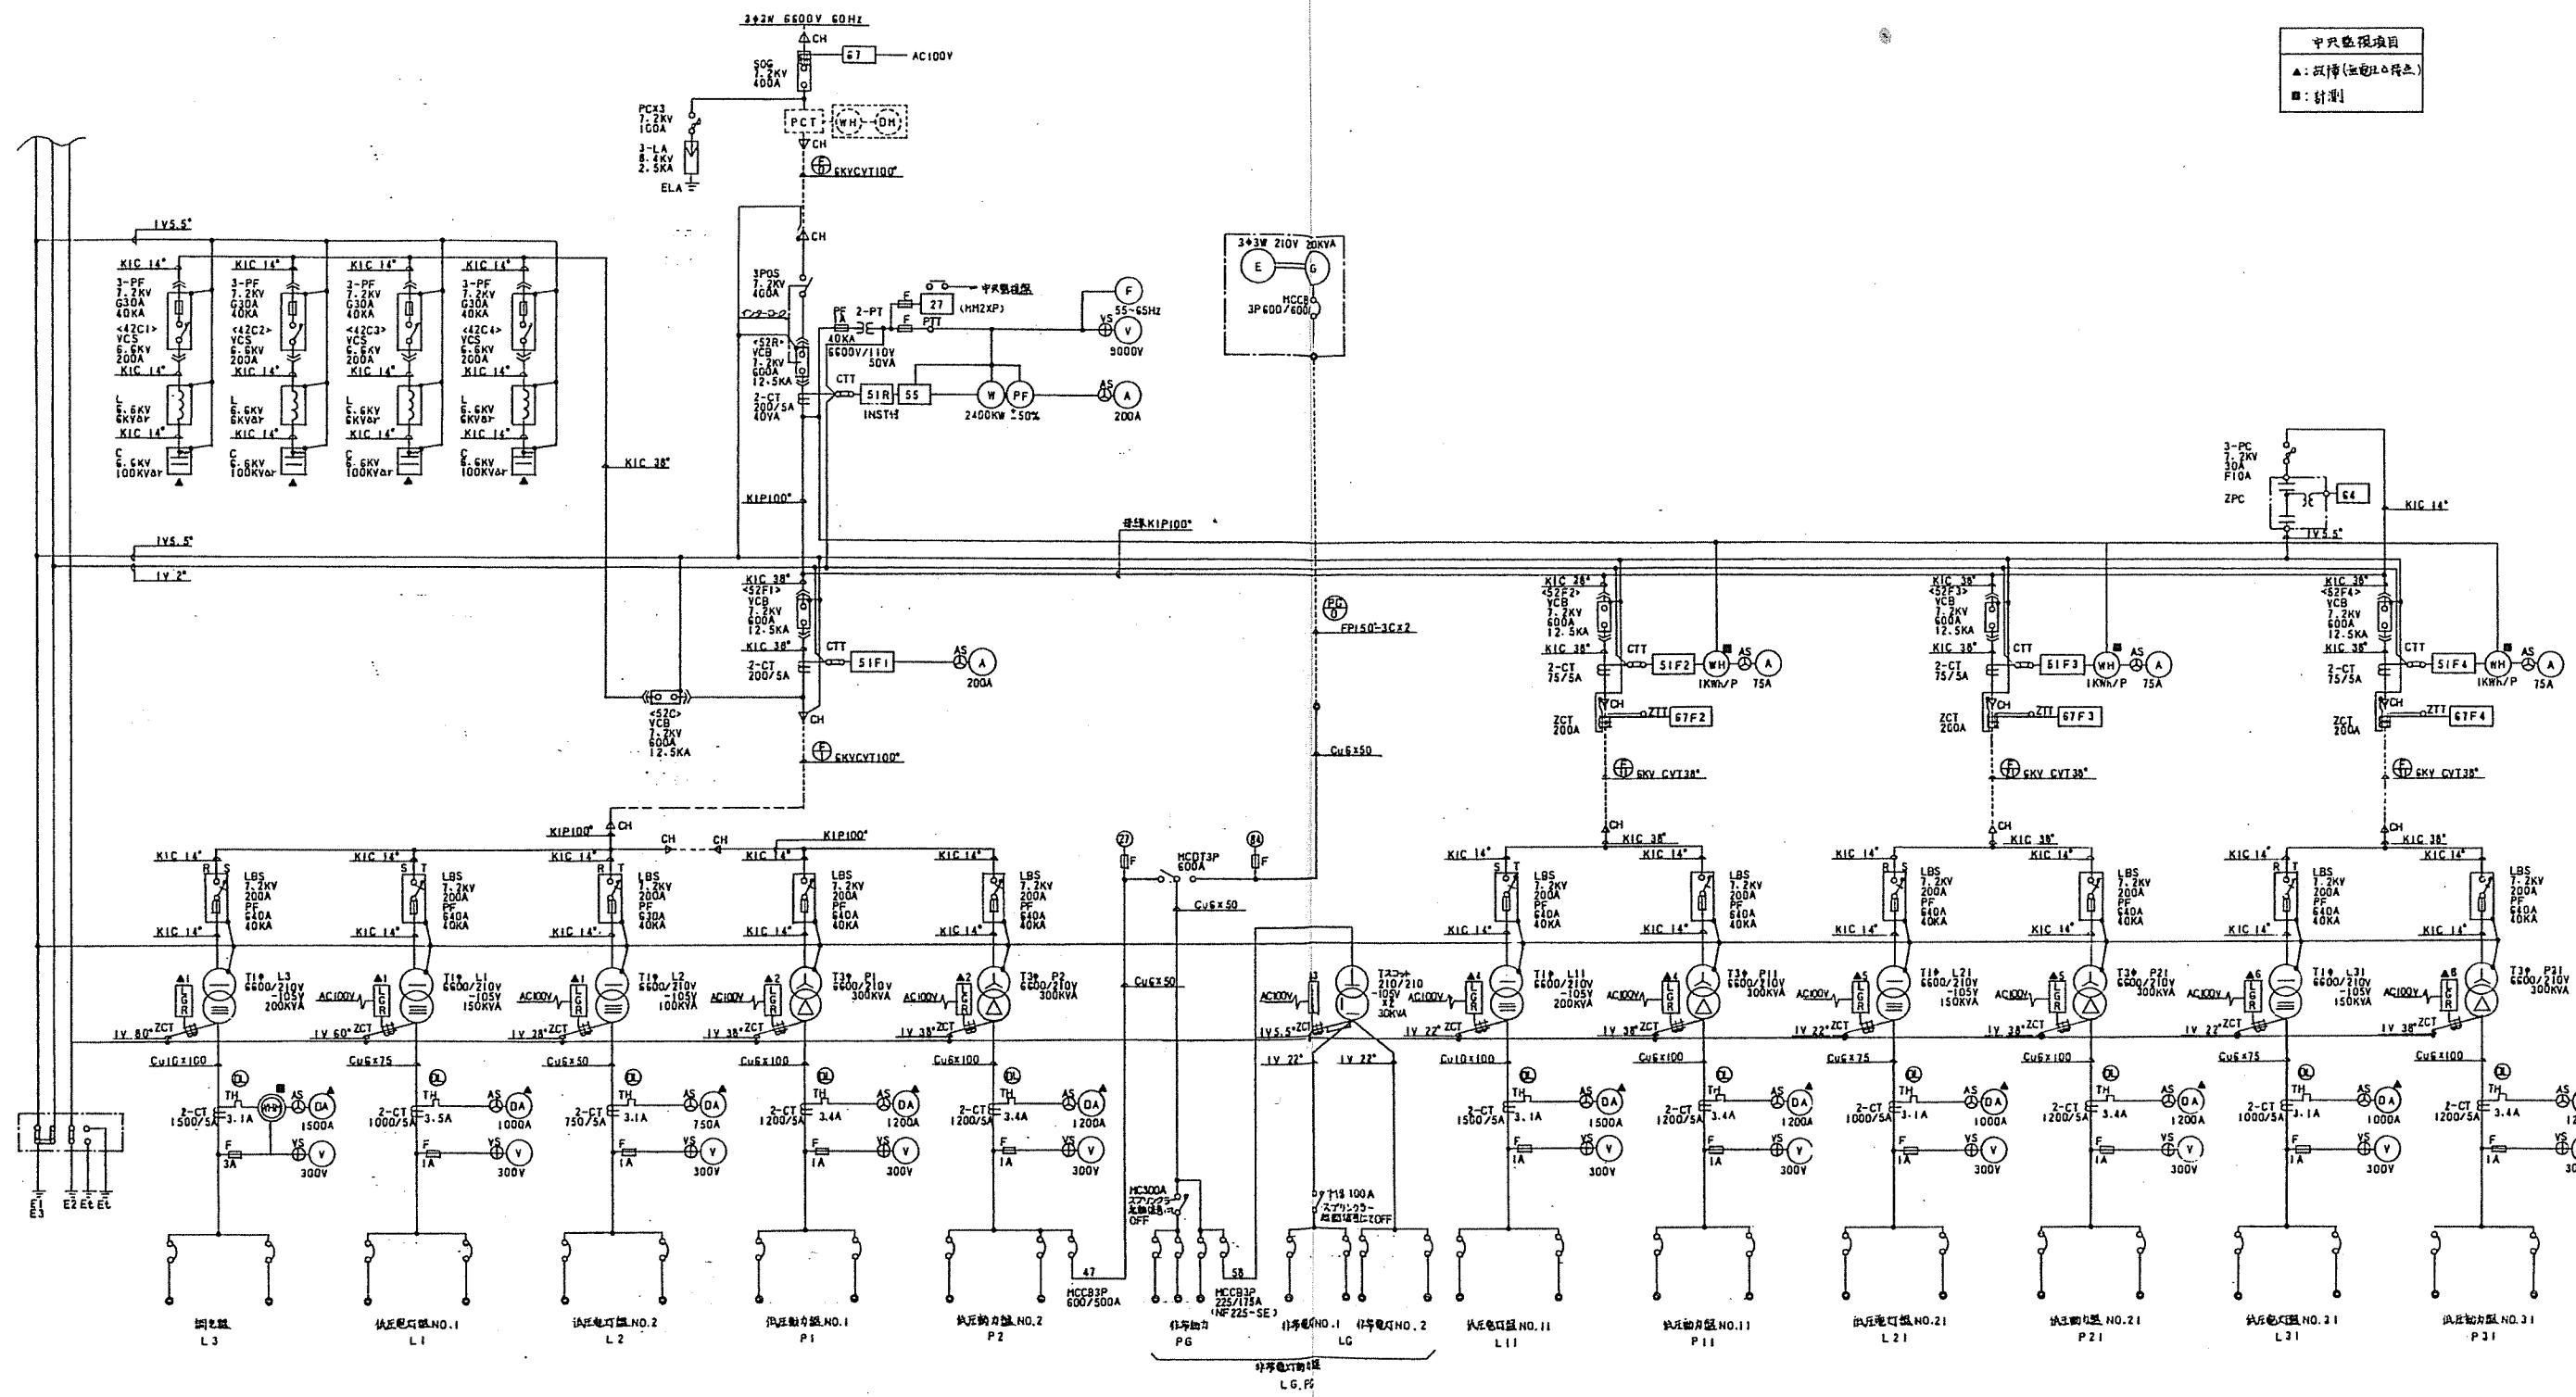



中央監視項目
 ▲: 故障(無電圧点)
 ■: 計測





図番	JOB-1689	三重県産業振興センター建設工事	図	E-5
工事名	受変電設備送電系統図			
図名	図名	図名	図名	図名
作成日				
作成者				
承認者				

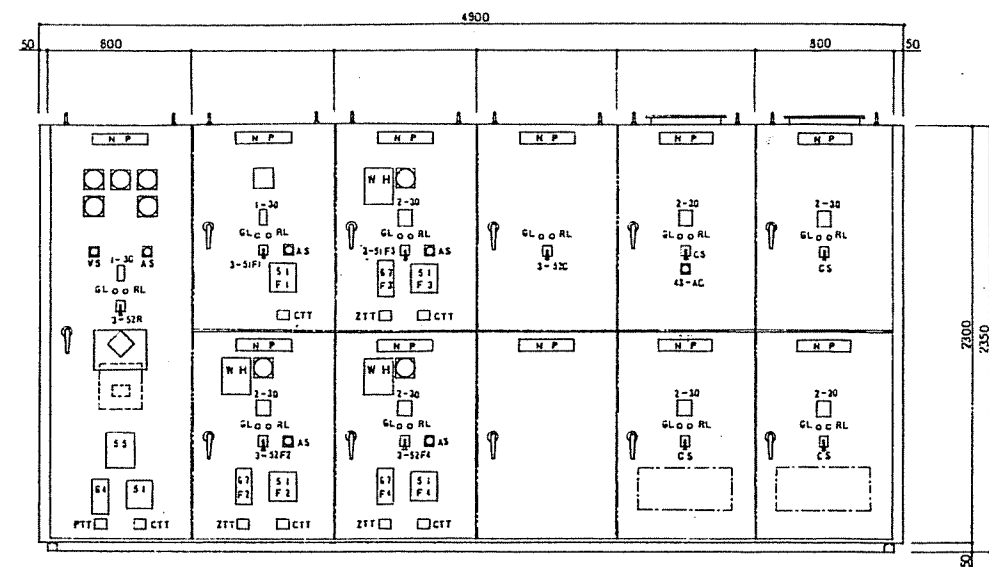



① 高圧受電盤
② 高圧誘電F1盤(上)
高圧誘電F2盤(下)
③ 高圧誘電F3盤(上)
高圧誘電F4盤(下)
④ 高圧誘電コンデンサ盤(上)
スペース (下)
⑤ 高圧コンデンサC1盤(上)
高圧コンデンサC2盤(下)
⑥ 高圧コンデンサC3盤(上)
高圧コンデンサC4盤(下)

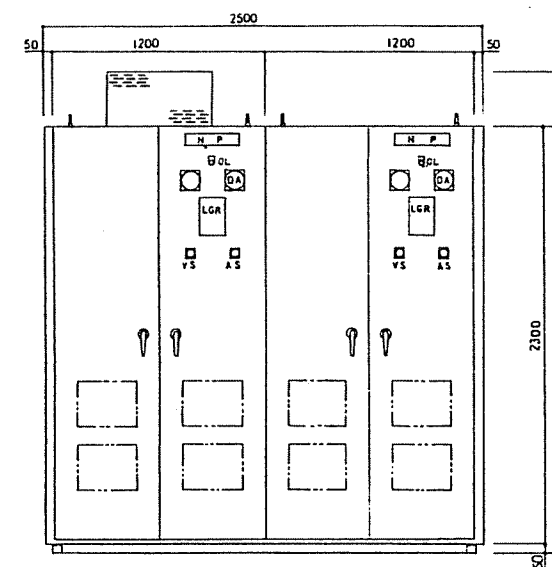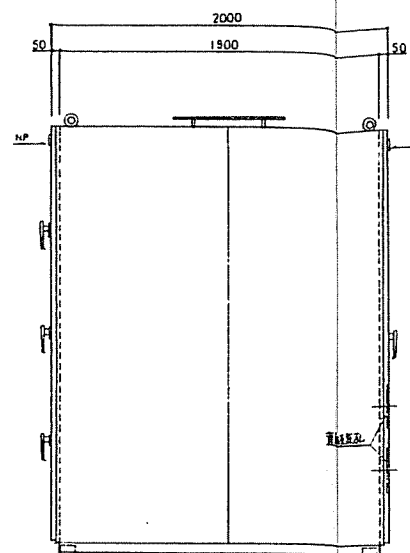

⑦ 高圧電灯盤 NO.11
⑧ 高圧電灯盤 NO.12

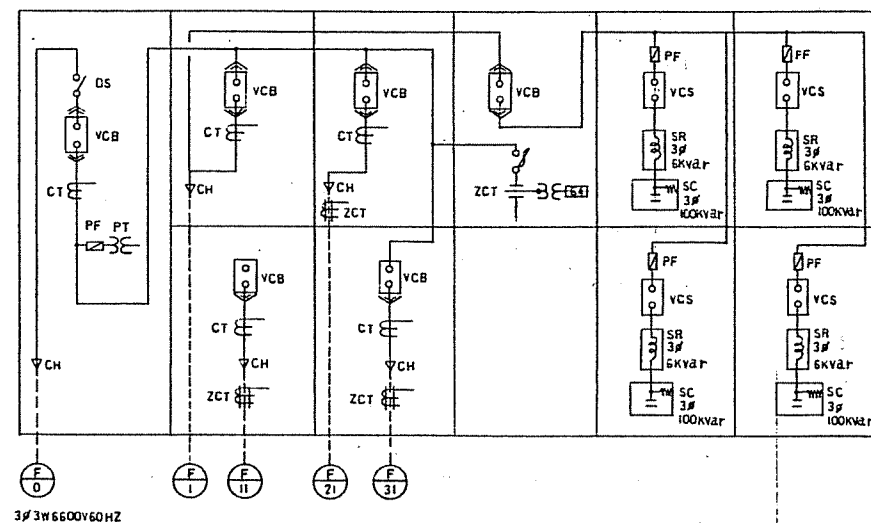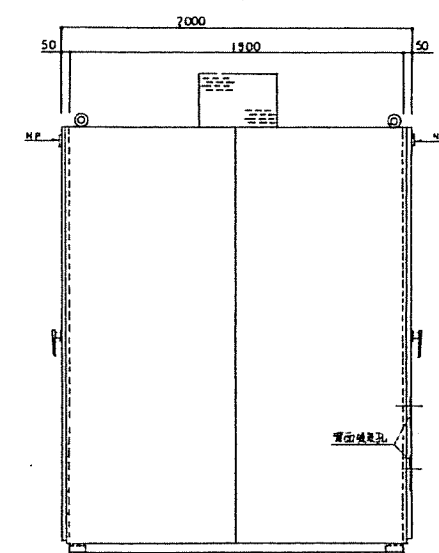


3# 3W 6600V 60Hz

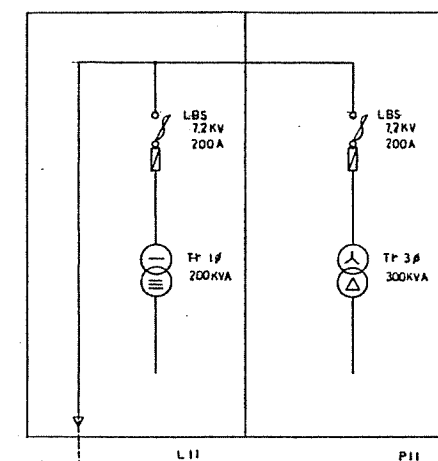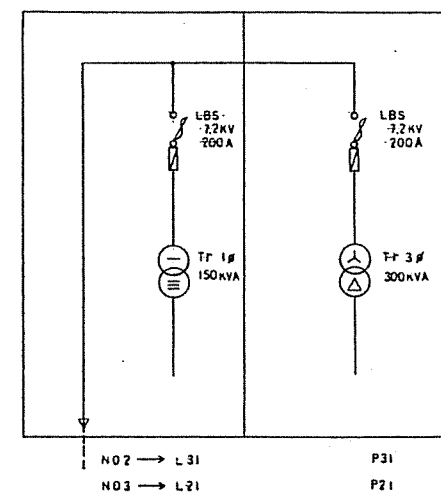

盤名称	幹線NO	負荷名称	負荷容量 (KVA)	幹線サイズ	配線経路容量 MCCB P AF/AT	ブレーカ-NO
低圧電灯盤 No.1 (L 1)	(L1-1)	IL-1	24.687	CVT 60°	3P 225/200	11
	(L1-2)	IL-2	30.084			12
	(L1-3)	IL-3	35.649		225/225	13
	(L1-4)	ILP-1		38°	225/150	14
	(L1-5)	ILP-2		60°		
	(L1-6)	2LP-1	27.380	100°	3P 225/200	15
	(L1-7)	SOG 電源		CV 14°-2C	2P 50/50	16
	(L1-8)	GR 電源				17
	(L1-9)	室内電源				18
	(L1-10)					
低圧電灯盤 No.2 (L 2)	(L2-1)	2LP-1, 2LP-2	23.543	CVT 100°	3P 225/150	21
	(L2-2)	2LP-1		38°		
	(L2-3)	2LP-2		38°		
	(L2-4)	2LP-3, 2LP-4	34.146	150°	3P 225/200	22
	(L2-5)	2LP-3		38°		
	(L2-6)	2LP-4		38°		
	(L2-7)	ILP-6	16.0	38°	3P 225/125	23
	(L2-8)	ILP-7	16.0			24
	(L2-9)	ILP-8	16.0			25
	(L2-10)					
低圧調光盤 (L 3)	(L3-1)	調光盤	200.0	CVT 200°*3	3P 1200/1200	
	(L3-2)					
	(L3-3)					
低圧動力盤 No.1 (P 1)	(P1-1)	IP-1	70.2 KW	CVT 60°*2	3P 400/300	31
	(P1-2)	IP-2-1	74.16	100°		32
	(P1-3)		79.56		3P 400/350	33
	(P1-4)		9.9	14°	3P 100/75	34
	(P1-5)	ILP-6	10.0	22°	3P 100/100	35
	(P1-6)	ILP-7	10.0			36
	(P1-7)	ILP-8	10.0			37
	(P1-8)	IP-2-2	14.4	14°	3P 100/100	38
	(P1-9)					
	(P1-10)					

盤名称	幹線NO	負荷名称	負荷容量 (KW)	幹線サイズ	配線経路容量 MCCB P AF/AT	ブレーカ-NO
低圧動力盤 No.2 (P 2)	(P2-1)	2LP-1, 2LP-2	25.10 KW	CVT 38°	3P 100/100	41
	(P2-2)	2LP-1		14°		
	(P2-3)	2LP-2				
	(P2-4)	2LP-3, 2LP-4	35.3 KW	100°	3P 225/150	42
	(P2-5)	2LP-3		38°		
	(P2-6)	2LP-4		38°		
	(P2-7)					
	(P2-8)					
	(P2-9)					
	(P2-10)					
非常動力盤 (P G)	(PG-1)	IP-3	36.9 KW	CVT 60°	3P 225/225	51
	(PG-2)	浄化槽盤	22.4		3P 100/100	52
	(PG-3)	直達監視装置	4.10	14°	3P 50/30	53
	(PG-4)	非常監視装置	3.00			54
	(PG-5)	スプリンクラーポンプ盤	55.0	FP 100°-3C	3P 400/300	55
	(PG-6)	ヨビ			3P 50/30	56
	(PG-7)	IP-2-2	1.5 KW	FP 8°-3C		57
	(PG-8)	スリットランス			3P 225/175	58
	(PG-9)					
	(PG-10)					
非常電灯盤 (L G)	(LG-1)	IL-1		CV 8°-3C	3P 100/100	61
	(LG-2)	IL-2				
	(LG-3)	IL-3			3P 100/100	62
	(LG-4)	2LP-1	5.08	CVT 14°	3P 100/50	63
	(LG-5)					
	(LG-6)	IL-4		FP 8°-3C	3P 100/75	71
	(LG-7)	IL-1				
	(LG-8)					
	(LG-9)					
	(LG-10)					



盤名称	幹線NO	負荷名称	負荷容量 (KVA)	幹線サイズ	配線経路容量 MCCB P AF/AT	ブレーカ-NO
低圧電灯盤 No.1 (L 11)	(L11-1)	ILP-3	6.515	CVT 14°	3P 100/75	81
	(L11-2)	2LP-7-L	7.905			82
	(L11-3)	ILP-3	62.0	150°	3P 400/350	83
	(L11-4)		62.0			84
	(L11-5)	2LP-5	19.729	60°	3P 225/150	85
	(L11-6)	2LP-6	19.254	100°		86
	(L11-7)	GR 電源			2P 100/50	87
	(L11-8)	室内電源			2P 100/50	88
	(L11-9)					
	(L11-10)					
力 No.1 (P 11)	(P11-1)	2LP-7-P	104.4 KW	CVT 150°	3P 400/400	91
	(P11-2)	ILP-3		14°	3P 225/150	92
	(P11-3)	2LP-7-P		38°		
	(P11-4)	ILP-3	60.0	200°	3P 400/400	93
	(P11-5)	2LP-5, 2LP-6	14.10	38°	3P 100/75	94
	(P11-6)	2LP-5		22°		
	(P11-7)	2LP-6		22°		
	(P11-8)	ILP-3	16.8	14°	3P 100/75	95
	(P11-9)	2LP-7-L	72.96	100°	3P 400/250	96
	(P11-10)					
XT No.1 (L 21)	(L21-1)	ILP-4	10.735	CVT 14°	3P 100/75	101
	(L21-2)	2LP-8-L	7.905		3P 100/75	102
	(L21-3)	ILP-4	62.0	150°	3P 400/350	103
	(L21-4)		62.0			104
	(L21-5)				3P 100/75	105
	(L21-6)	GR 電源			2P 100/50	106
	(L21-7)	室内電源				107
	(L21-8)					
	(L21-9)					
	(L21-10)					
動力 No.1 (P 21)	(P21-1)	2LP-8-P	104.4 KW	CVT 150°	3P 400/400	111
	(P21-2)	ILP-4		14°	3P 225/150	112
	(P21-3)	2LP-8-P		38°		
	(P21-4)	ILP-4	60.0	200°	3P 400/400	113
	(P21-5)		16.8	14°	3P 100/75	114
	(P21-6)	非常監視盤	10.0	22°	3P 100/75	115
	(P21-7)	2LP-8-L	72.96	100°	3P 400/250	116
	(P21-8)					
	(P21-9)					
	(P21-10)					
XT No.1 (L 31)	(L31-1)	ILP-5	5.875	CVT 14°	3P 100/75	121
	(L31-2)	2LP-9-L		14°		122
	(L31-3)	ILP-5	62.0	150°	3P 400/350	123
	(L31-4)		62.0			124
	(L31-5)	GR 電源			2P 100/50	125
	(L31-6)	室内電源				126
	(L31-7)					
	(L31-8)					
	(L31-9)					
	(L31-10)					
力 No.1 (P 31)	(P31-1)	2LP-9-P	104.4 KW	CVT 150°	3P 400/400	131
	(P31-2)	ILP-5		14°	3P 225/150	132
	(P31-3)	2LP-9-P		38°		
	(P31-4)	ILP-5	60.0	200°	3P 400/400	133
	(P31-5)		16.8	14°	3P 100/75	134
	(P31-6)	2LP-9-L	72.96	100°	3P 400/250	135
	(P31-7)					
	(P31-8)					
	(P31-9)					
	(P31-10)					

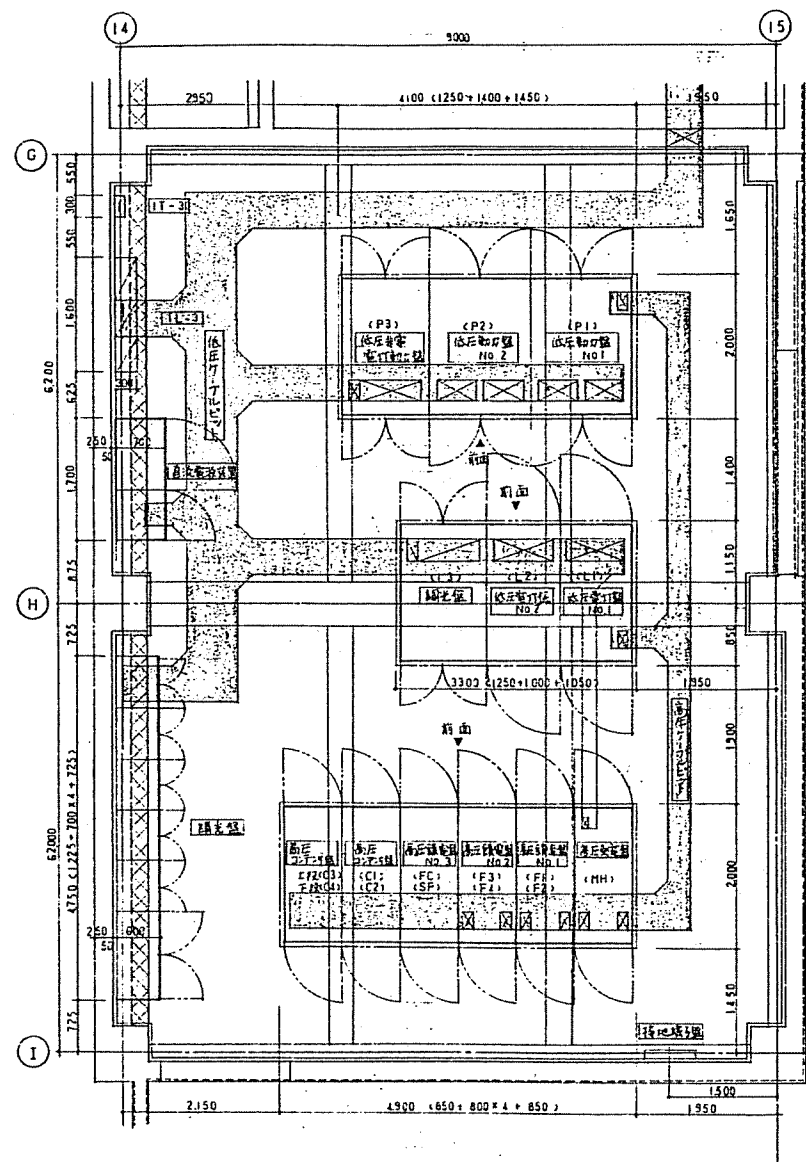

第1電気室 1:50





第2、3電気室 1:50

第4電気室 1:50

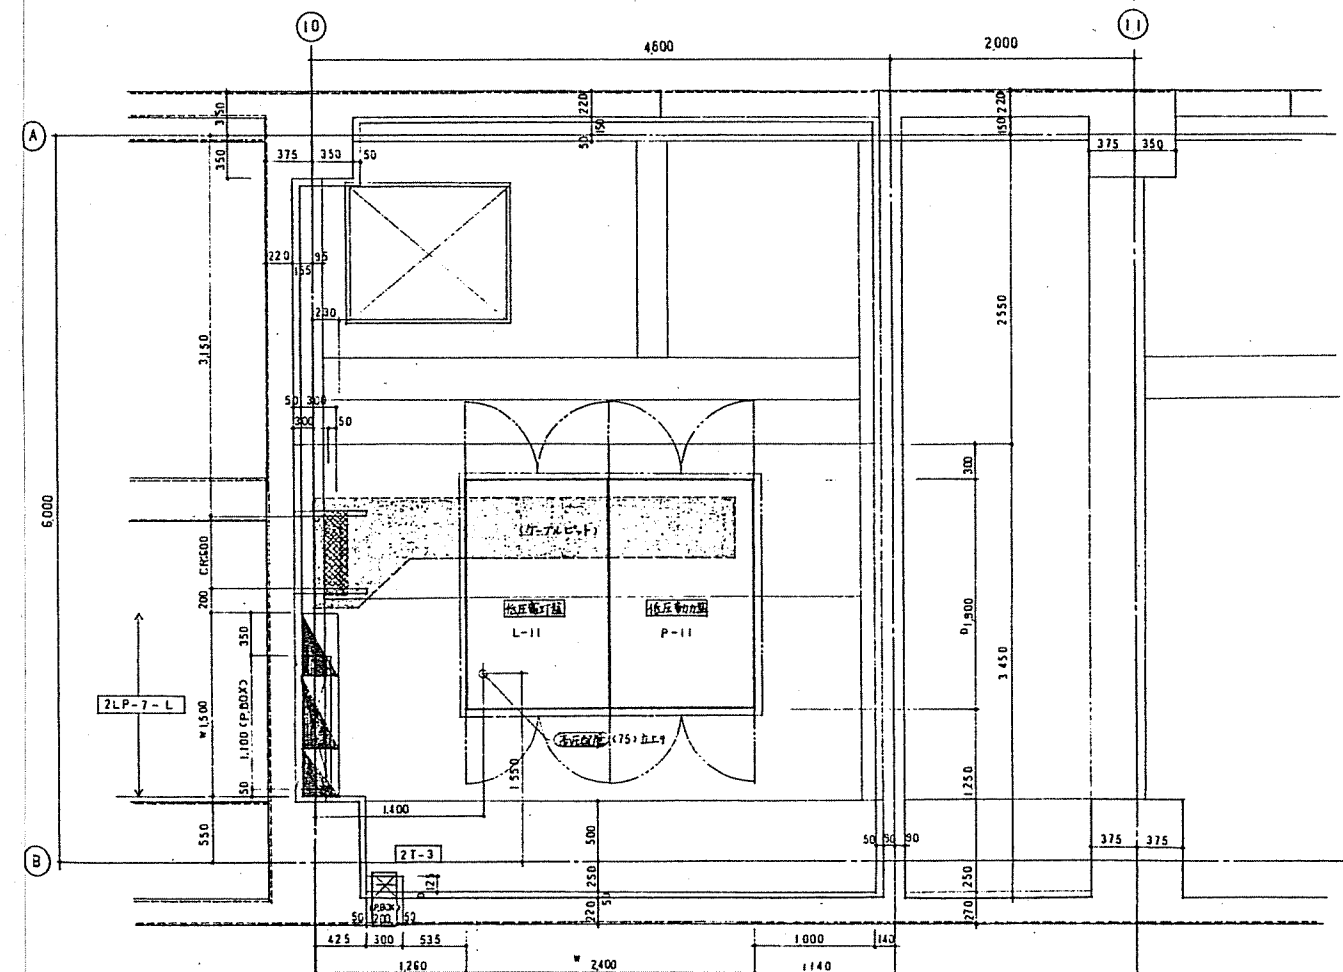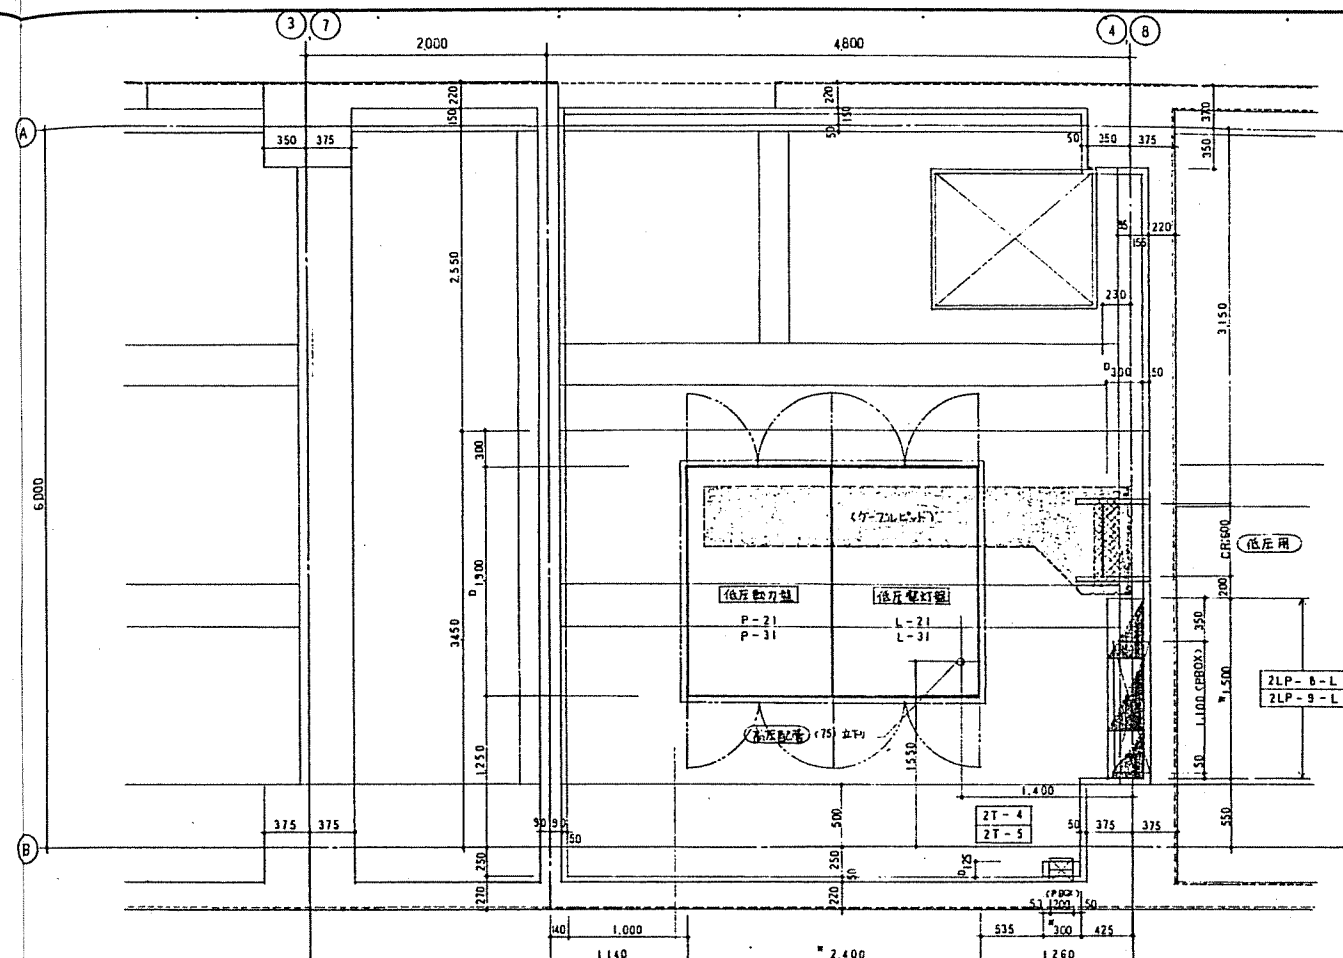

本装置には次の保安装置を設けてあります。

注: 潤滑油異常低下及び運転中受電不能の場合は、非常停止の表示灯が点灯し、デジタル表示灯にエラーコード“H020”及び“H010”が表示されます。

[illegible]

续表-1

三重県農業振興センター

(1) 対象品名 指 針 器	(1) 種 類 型式番号	自家発電設備 EP19 普通型	
(2) 規格 寸法 2φ通リ	(2) 形式番号 (3) 発電能力	153.4 KVA 220V 50	4 極 60 Hz 1800 rpm
(2) 発電機特性 α=8° = .200 A/E = .125 MG3 = 1.50 MG4 = .25 78 = .883	(3) 発電能力 定額出力 定額電圧	153.4 KVA 220V 50	4 極 60 Hz 1800 rpm
(3) 原動機特性 α = .20 a = .80 e = 1.00	(4) 原動機特性 原動機の種類 燃料 使用材料	ディーゼルエンジン 200.0PS 軽油	定額回転数 1800 rpm
(4) 負荷容量 P10 = 1.00 P24 = 1.00	(5) 電 容 1.00		

^五五：変更した場合、消防設備用電力算定には、使えません。

樣式-2

電気設備出力計算シート (負荷表)				件名: 三重県産業振興センター												
番号	設備 名称	周 所 設備	記 号	台 数	設備入力 KW, KVA	公 力 mi(KW)	Mp (KW)	倍 加 率 Y	M2の 定電 ①	M3の 定電 ②	M'2の 定電 ③	M'3の 定電 ④	高調波 発生設備 Hi (KW)	不 平 衡 率 R-S	S-T	T-R
1	A	スプリングポンプ機	HL	1	55.00	44.5	64.6	Y	261.9	272.2	104.8	114.6	.0	.0	.0	.0
2	A	給気ファン		1	.75			L					.0	.0	.0	.0
3	A	排水		1	.75			L					.0	.0	.0	.0
4	A	IL-5	FL	1	2.00								.0	2.0	.0	.0
5	A	IL-4		1	6.07								.0	.0	6.1	.0

$$\textcircled{1}: \frac{Ks}{2'm} \times m_i \quad \textcircled{2}: \left(\frac{Ks}{2'm} - \frac{d}{n_b \times \cos \theta_b} \right) \times m_i \quad \textcircled{3}: \left\{ \frac{Ks}{2'm} \times \cos \theta_s - (e-a) \times \frac{d}{n_b} \right\} \times m_i \quad \textcircled{4}: \left\{ \frac{Ks}{2'm} \times \cos \theta_s - \frac{d}{n_b} \right\} \times m_i$$

模式-3

向家巷 電訊備案為計算之一 (飛重德) | 行名: 三重縣產業振興口29-1

同量電線並行打穿シート (鉄重機)		作例：三葉車架張懸コンテ	
RG1	$= \frac{1}{\eta L} \times D \times S f \times \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{.802} \times 1.00 \times 1.06 \times \frac{1}{.80} = 1.508$ $\Delta P = A + B - 2C = 6.1 + 2.0 - 2 \times .0 = .8.1$ $u = \frac{(A - C)}{\Delta P} = \frac{(6.1 - .0)}{8.1} = .75$ $S f = \sqrt{1 + \frac{\Delta P}{K} + \left(\frac{\Delta P}{K}\right)^2 \times (1 - 3u + 3u^2)}$ $= \sqrt{-1 + \frac{8.1}{64.6} + \left(\frac{8.1}{64.6}\right)^2 \times (1 - 3 \times .75 + 3 \times .75^2)} = 1.06$	RG1	1.508
RG2	$= \frac{(1 - \frac{\Delta E}{E})}{\Delta E} \times x d g \times \frac{K s}{2'm} \times \frac{H^2}{K}$ $= \frac{(1 - \frac{.75}{.25})}{.25} \times .200 \times \frac{1.00}{.247} \times \frac{64.6}{64.6} = 2.434$	RG2	2.434
RG3	$= \frac{1}{K G 3} \times \left\{ \left(\frac{d}{\eta b \times \cos \theta b} \right) + \left(\frac{K s}{2'm} - \left(\frac{d}{\eta b \times \cos \theta b} \right) \times \frac{H^3}{K} \right) \times s f v \right\}$ $= \frac{1}{1.50} \times \left\{ \left(\frac{1.00}{.000 \times .000} \right) + \left(\frac{1.00}{.237} - \left(\frac{1.00}{.000 \times .000} \right) \times \frac{64.6}{64.6} \right) \times .50 \right\} \times .50$ $= 2.530$	RG3	2.530
RG4	$= \frac{1}{K} \times \frac{1}{K G 4} \times \sqrt{\left[\dots H \dots - R A F \right]^2 + \left(\frac{\Delta P}{\pi \phi \times \cos \theta \phi} \right)^2 \times (1 - 3u + 3u^2)}$ $\dots \times H \dots = h b \dots \sqrt{\left[\Sigma \left(\frac{R G \times h K}{\pi i \times \cos \theta i} \right)^2 + \left(\frac{(R A + R B) \times h K \times h p h}{\pi i \times \cos \theta i} \right)^2 \right]}$ $= \frac{1}{64.6} \times \frac{1}{.15} \times \sqrt{\left[(\dots 0) - (\dots 0) \right]^2 + (10.1)^2 \times (1 - 3 \times .75 + 3 \times .75^2)}$ $= .591$	RG4	.591
RG	RG<3> = 2.530 RG1, RG2, RG3, RG4のうち最大値	RG	2.530
総電線計算電力 (KVA)		総電線定格電力 G = 163.4 (KVA)	


備 考：G は G' の値の 95 % 以上の値とする。


樣式-4

自家発電設備出力計算シート(原動機、整合) | 件名: 三重県産業振興センター

自家発電設備の出力計算シート(原価概算整合)		件名: 三重県産業振興センター	
RE1	$= \left(\frac{1}{n \cdot L} \right) \times D \times \left(\frac{1}{n \cdot B} \right) = \left(\frac{1}{.882} \right) \times 1.00 \times \left(\frac{1}{.889} \right) = 1.275$	RE1	1.275
RE2	$= \frac{1}{S} \times \frac{FV2}{n \cdot B'} \times \left\{ (E - a) \times \frac{d}{n \cdot b} + \left[\frac{Ks}{2'm} \times \cos \theta S - (E - a) \times \frac{d}{n \cdot b} \right] \times \frac{M'2}{K} \right\}$ $= \frac{1}{.80} \times \frac{.90}{.845} \times \left\{ (.80 - .20) \times \frac{1.00}{.000} + \left[\frac{1.00}{.247} \times .40 - (.80 - .20) \times \frac{1.00}{.000} \right] \times \frac{64.6}{64.6} \right\}$ $= 2.161$	RE2	2.161
RE3	$= \frac{1}{r} \times \frac{FV3}{n \cdot B'} \times \left\{ \frac{d}{n \cdot b} + \left(\frac{Ks}{2'm} \times \cos \theta S - \frac{d}{n \cdot b} \right) \times \frac{M'3}{K} \right\}$ $= \frac{1.00}{r} \times \frac{.90}{.845} \times \left\{ \frac{1.00}{.000} + \left(\frac{1.00}{.231} \times .42 - \frac{1.00}{.000} \right) \times \frac{64.6}{64.6} \right\}$ $= 1.892$	RE3	1.892
RE	$= RE(2) = 2.161 \quad RE1, RE2, RE3 \text{ の最大値}$	RE	2.161
原価概算出力 E' (PS)	$E' = 1.36 \times RE \times K = 1.36 \times 2.161 \times 64.6 = 189.8 \text{ (PS)}$		
概算	$MR' = \frac{E'}{1.36 \times (G \times \cos \theta S)} \times \eta \cdot S = \frac{189.8}{1.36 \times (163.4 \times .80)} \times .889 = .94$		
原価概算出力 E	$MR' = .94 (1.0 > MR') \text{ の為 } MR = 1.0 \text{ として逆算した。} \quad E \times = 200.0$ $MR = 1.00$	E = 200.0 (PS)	

備 忌: E は E' 又は E_1 の値以上の値とする。

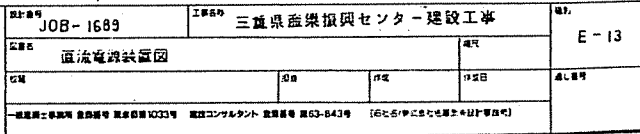

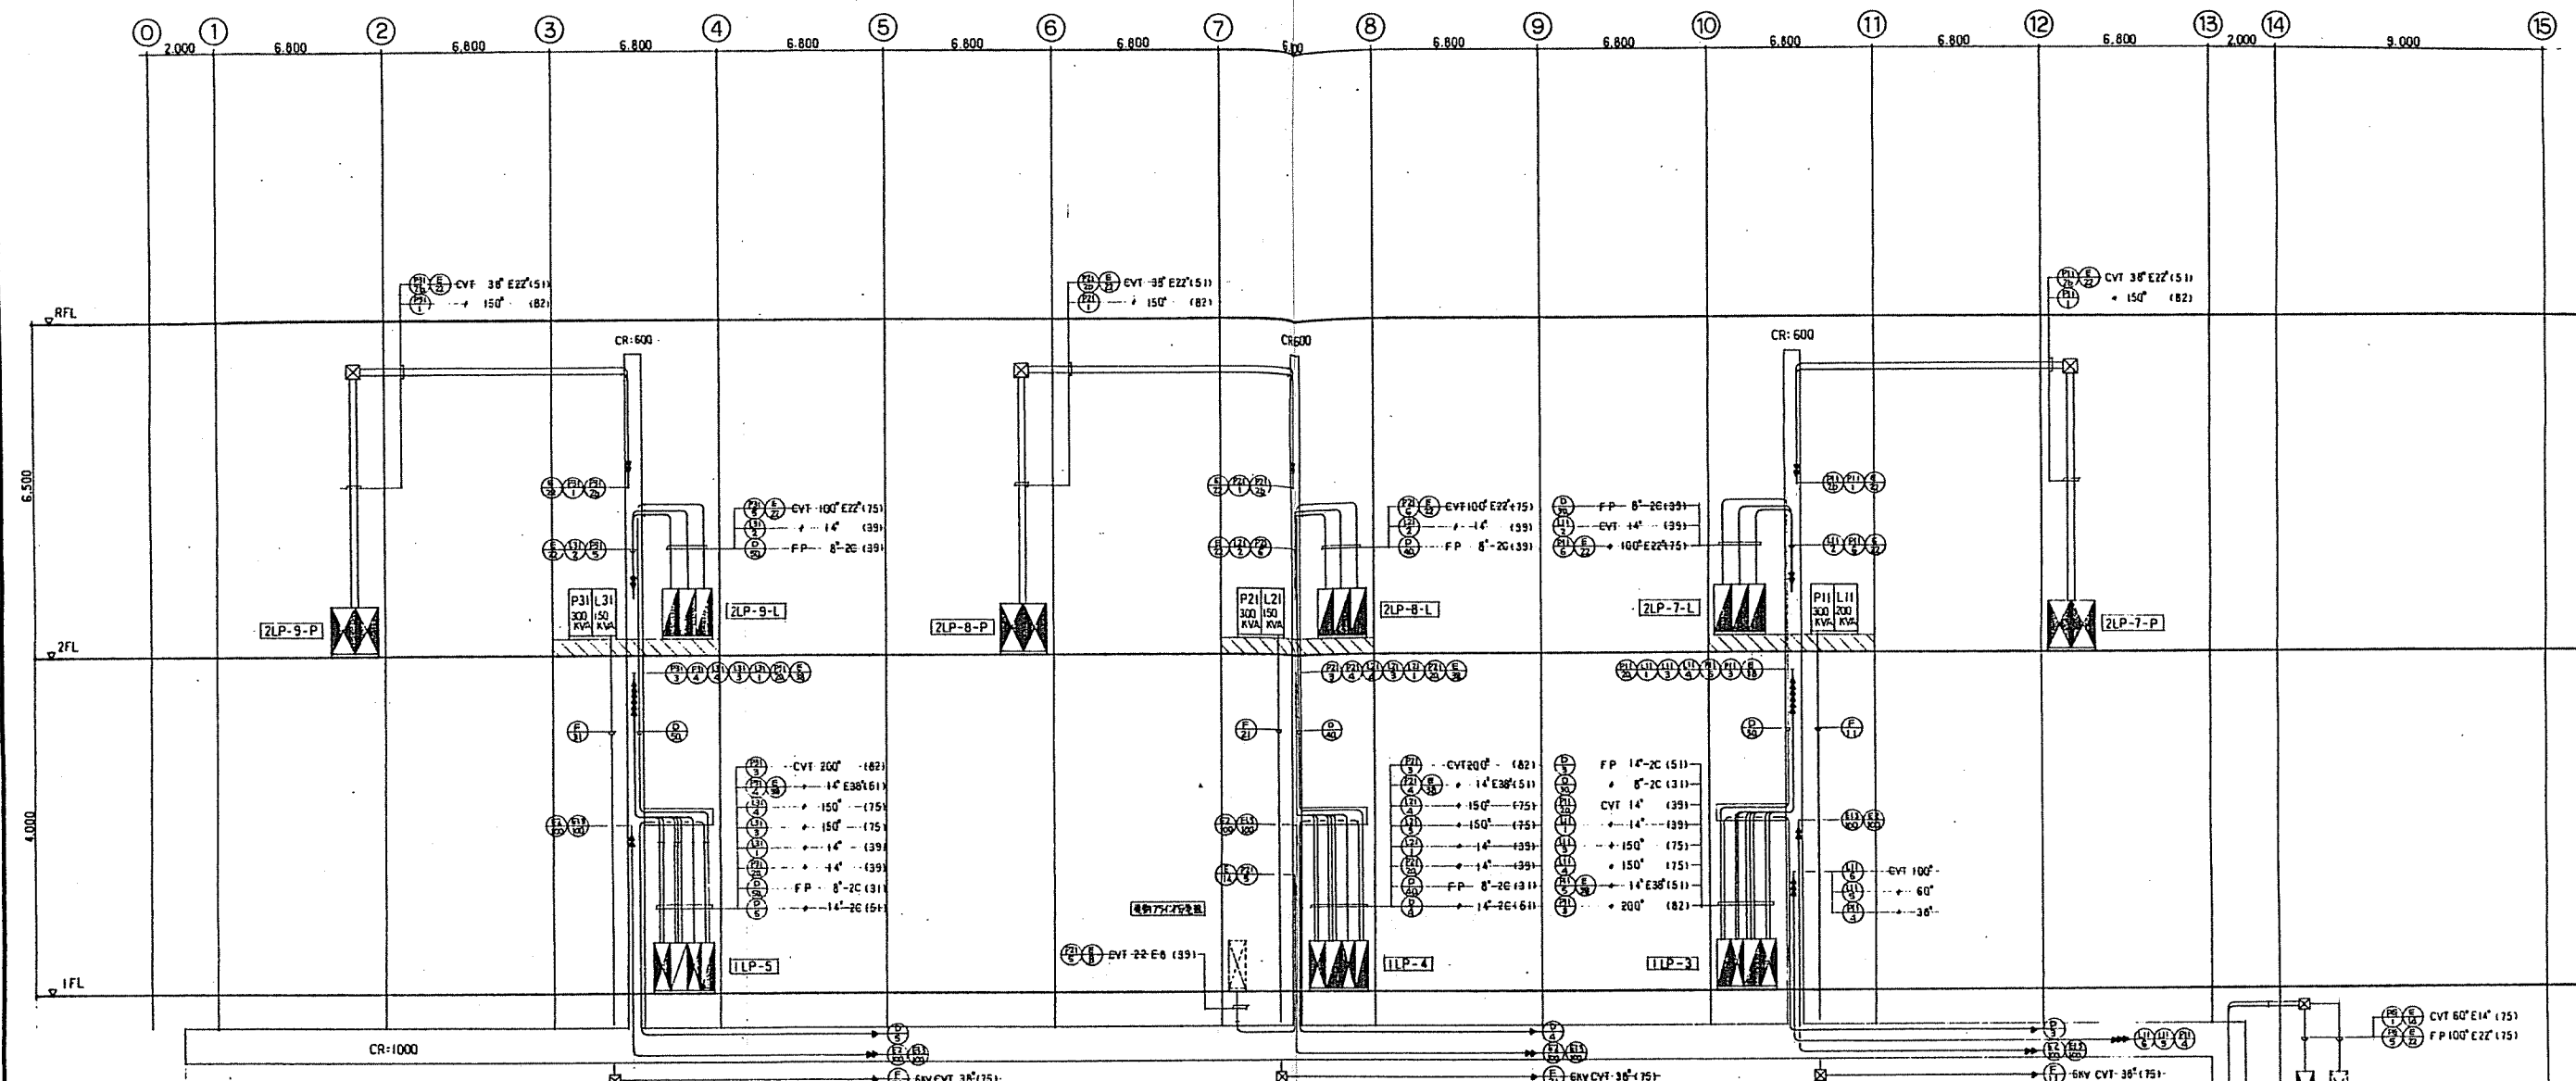


低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸法	負荷名称
L 1	11 MCB 3P 225/200	CVT 60"	1L-1
低圧配電盤 NO.1	12 3P 225/200	60"	1L-2
	13 3P 225/225	60"	1L-3
	14 3P 225/150	38"	1LP-1
		60"	1LP-2
	15 3P 225/200	100"	2L-1
	16 2P 50/50	CV 14"-2C	SOG電機
	17 2P 50/50		GR電機
	18 2P 50/50		室内電機
L 2	21 MCB 3P 225/150	CVT 100"	2LP-1.2
低圧配電盤 NO.2	22 3P 225/200	150"	2LP-3.4
	23 3P 225/125	38"	1LP-6
	24 3P 225/125	38"	1LP-7
	25 3P 225/125	38"	1LP-8
L 3	1 MCB 3P 200/120	CVT 200"x3	照明盤
P 2	41 MCB 3P 100/100	CVT 36"	2LP-1.2
低圧配電盤 NO.2	42 3P 225/150	100"	2LP-3.4
	43 3P 225/150	60"	1LP-1
		60"	1LP-2
	44 3P 100/100	38"	RP-1
	45 3P 600/600	250"	RP-1
	46 3P 100/100	38"	E L V
	47 3P 600/500		商用電源

低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸法	負荷名称
P 1	31 MCB 3P 400/300	CVT 60"	1P-1
低圧配電盤 NO.1	32 3P 400/300	100"	1P-2-1
	33 3P 400/350	100"	1P-2-1
	34 3P 100/75	14"	1P-2-1
	35 3P 100/100	22"	1LP-6
	36 3P 100/100	22"	1LP-7
	37 3P 100/100	22"	1LP-8
	38 3P 100/100	14"	1P-2-2
P G L G	51 MCB 3P 225/225	CVT 60"	1P-3
低圧配電盤 NO.1	52 3P 100/100	60"	手化機器
	53 3P 50/30	14"	通気配電盤
	54 3P 50/30	14"	通気配電盤
	55 3P 400/300	FP 100"-3C	照明配電盤
	56 3P 50/30		
	57 3P 50/30	FP 8"-3C	1P-2-2
	58 3P 225/175		スコープ TR
	61 3P 100/100	CV 8"-3C	1L-1
		8"-3C	1L-2
	62 3P 100/100	8"-3C	1L-3
	63 3P 50/50	CVT 14"	2L-1
	71 3P 100/75	FP 8"-3C	1L-4
		8"-3C	1L-1
	MC-DT 3P 600A	FP 150"-3C	商用配電盤

低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸法	負荷名称
D 1 BT	5 MCB 2P 50/50	FP 14"-2C	1L-1
通気配電盤		14"-2C	1L-2
	6 2P 50/50	22"-2C	2L-1
	7 2P 50/30	14"-2C	1LP-3, 2LP-1
	8 2P 50/30	14"-2C	1LP-4, 2LP-1
	9 2P 50/30	14"-2C	1LP-5, 2LP-1
	10 2P 50/20	55"-2C	1L-3
L 1 I	81 MCB 3P 100/75	CVT 14"	1LP-3
低圧配電盤 NO.11	82 3P 100/75	14"	2LP-7-L
	83 3P 400/350	150"	1LP-3
	84 3P 400/350	150"	1LP-3
	85 3P 225/150	60"	2LP-5
	86 3P 225/150	100"	2LP-6
	87 2P 100/50		GR電機
	88 2P 100/50		室内電機
P 1 I	91 MCB 3P 400/400	CVT 150"	2LP-7-P
低圧配電盤 NO.11	92 3P 225/150	14"	1LP-3
		38"	2LP-7-P
	93 3P 400/400	200"	1LP-3
	94 3P 100/75	38"	2LP-5.6
	95 3P 100/75	14"	1LP-3
	96 3P 400/250	100"	2LP-7-L

低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸法	負荷名称
L 2 I	101 MCB 3P 100/75	CVT 14"	1LP-4
低圧配電盤 NO.21	102 3P 100/75	14"	2LP-8-L
	103 3P 400/350	150"	1LP-4
	104 3P 400/350	150"	1LP-4
	105 3P 100/75		
	106 2P 100/50		GR電機
	107 2P 100/50		室内電機
P 2 I	111 MCB 3P 400/400	CVT 150"	2LP-8-P
低圧配電盤 NO.21	112 3P 225/150	14"	1LP-4
		38"	2LP-8-P
	113 3P 400/400	200"	1LP-4
	114 3P 100/75	14"	1LP-4
	115 3P 100/75	22"	電動機・照明盤
	116 3P 400/250	100"	2LP-8-L
L 3 I	121 MCB 3P 100/75	CVT 14"	1LP-5
低圧配電盤 NO.31	122 3P 100/75	14"	2LP-9-L
	123 3P 400/350	150"	1LP-5
	124 3P 400/350	150"	1LP-5
	125 2P 50/50		GR電機
	126 2P 50/50		室内電機

低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸法	負荷名称
P 3 I	131 MCB 3P 400/400	CVT 150"	2LP-9-P
低圧配電盤 NO.31	132 3P 225/150	14"	1LP-5
		38"	2LP-9-P
	133 3P 400/400	200"	1LP-5
	134 3P 100/75	14"	1LP-5
	135 3P 400/250	100"	2LP-9-L
		SKV CVT 100"	
		100"	
		38"	
		38"	
		38"	
		1V 100"	
		100"	
		55"	
		55"	
		55"	
		8"	
		22"	
		38"	

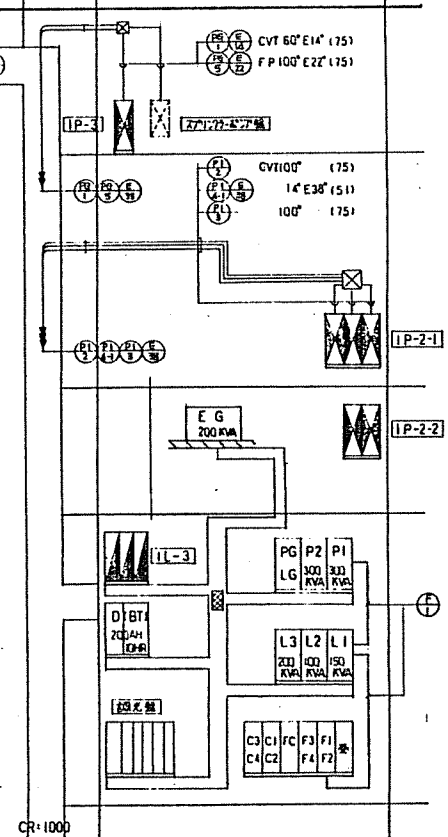


低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸	負荷名称
L 1			
11	MCB 3P 225/200	CVT 60"	1L-1
12	3P 225/200	60"	1L-2
13	3P 225/225	60"	1L-3
14	3P 225/150	38"	1LP-1
15	3P 225/200	60"	1LP-2
16	3P 225/200	100"	2L-1
17	2P 50/50	CV 14"-2C	SOG 電機
18	2P 50/50		GR 電機
19	2P 50/50		室内電機
L 2			
21	MCB 3P 225/150	CVT 100"	2LP-1.2
22	3P 225/200	150"	2LP-3.4
23	3P 225/125	38"	1LP-6
24	3P 225/125	38"	1LP-7
25	3P 225/125	38"	1LP-8
L 3			
31	MCB 3P 100/100	CVT 200" x3	照明盤
P 2			
41	MCB 3P 100/100	CVT 38"	2LP-1.2
42	3P 225/150	100"	2LP-3.4
43	3P 225/150	60"	1LP-1
44	3P 100/100	60"	1LP-2
45	3P 100/100	38"	RP-1
46	3P 100/100	250"	RP-1
47	3P 600/500	38"	E L V
48	3P 600/500		高圧電機

低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸	負荷名称
P 1			
31	MCB 3P 400/300	CVT 60"x2	1P-1
32	3P 400/300	100"	1P-2-1
33	3P 400/350	100"	1P-2-1
34	3P 100/75	14"	1P-2-1
35	3P 100/100	22"	1LP-6
36	3P 100/100	22"	1LP-7
37	3P 100/100	22"	1LP-8
38	3P 100/100	14"	1P-2-2
P G . L G			
51	MCB 3P 225/225	CVT 60"	1P-3
52	3P 100/100	60"	浄化槽盤
53	3P 50/30	14"	高圧電機盤
54	3P 50/30	14"	高圧電機盤
55	3P 400/300	FP 100"-3C	高圧電機盤
56	3P 50/30		
57	3P 50/30	FP 8"-3C	1P-2-2
58	3P 225/175		スット TR
61	3P 100/100	CV 8"-3C	1L-1
62	3P 100/100	8"-3C	1L-2
63	3P 50/50	CVT 14"	2L-1
71	3P 100/75	FP 8"-3C	1L-4
72	3P 100/75	8"-3C	1L-1
MC DT	3P 600A	FP 150"-3C	分岐用高圧電機盤





低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸	負荷名称
D (BT)			
5	MCB 2P 50/50	FP 14"-2C	1L-1
6	2P 50/50	14"-2C	1L-2
7	2P 50/30	22"-2C	2L-1
8	2P 50/30	14"-2C	1LP-3, 2LP
9	2P 50/30	14"-2C	1LP-4, 2LP
10	2P 50/20	55"-2C	1L-3
L 11			
81	MCB 3P 100/75	CVT 14"	1LP-3
82	3P 100/75	14"	2LP-7-L
83	3P 400/350	150"	1LP-3
84	3P 400/350	150"	1LP-3
85	3P 225/150	60"	1LP-5
86	3P 225/150	100"	2LP-6
87	2P 100/50		GR 電機
88	2P 100/50		室内電機
P 11			
91	MCB 3P 400/400	CVT 150"	2LP-7-P
92	3P 225/150	14"	1LP-3
93	3P 400/400	38"	2LP-7-P
94	3P 400/400	200"	1LP-3
95	3P 100/75	38"	2LP-5.6
96	3P 400/250	100"	1LP-3
97	3P 400/250	100"	2LP-7-L

低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸	負荷名称
L 21			
101	MCB 3P 100/75	CVT 14"	1LP-4
102	3P 100/75	14"	2LP-8-L
103	3P 400/350	150"	1LP-4
104	3P 400/350	150"	1LP-4
105	3P 100/75		GR 電機
106	2P 100/50		室内電機
107	2P 100/50		
P 21			
111	MCB 3P 400/400	CVT 150"	2LP-8-P
112	3P 225/150	14"	1LP-4
113	3P 400/400	38"	2LP-8-P
114	3P 400/400	200"	1LP-4
115	3P 100/75	14"	1LP-4
116	3P 400/250	100"	2LP-8-L
L 31			
121	MCB 3P 100/75	CVT 14"	1LP-5
122	3P 100/75	14"	2LP-9-L
123	3P 400/350	150"	1LP-5
124	3P 400/350	150"	1LP-5
125	2P 50/50		GR 電機
126	2P 50/50		室内電機

低圧配電盤	開閉器容量 AF/AT	幹線 NO. 寸	負荷名称
P 31			
131	MCB 3P 400/400	CVT 150"	2LP-9-P
132	3P 225/150	14"	1LP-5
133	3P 400/400	38"	2LP-9-P
134	3P 100/75	200"	1LP-5
135	3P 400/250	100"	1LP-5
136	3P 400/250	100"	2LP-9-L
137	3P 400/250	100"	2LP-9-L
138	3P 400/250	100"	2LP-9-L
139	3P 400/250	100"	2LP-9-L
140	3P 400/250	100"	2LP-9-L
141	3P 400/250	100"	2LP-9-L
142	3P 400/250	100"	2LP-9-L
143	3P 400/250	100"	2LP-9-L
144	3P 400/250	100"	2LP-9-L
145	3P 400/250	100"	2LP-9-L
146	3P 400/250	100"	2LP-9-L
147	3P 400/250	100"	2LP-9-L
148	3P 400/250	100"	2LP-9-L
149	3P 400/250	100"	2LP-9-L
150	3P 400/250	100"	2LP-9-L

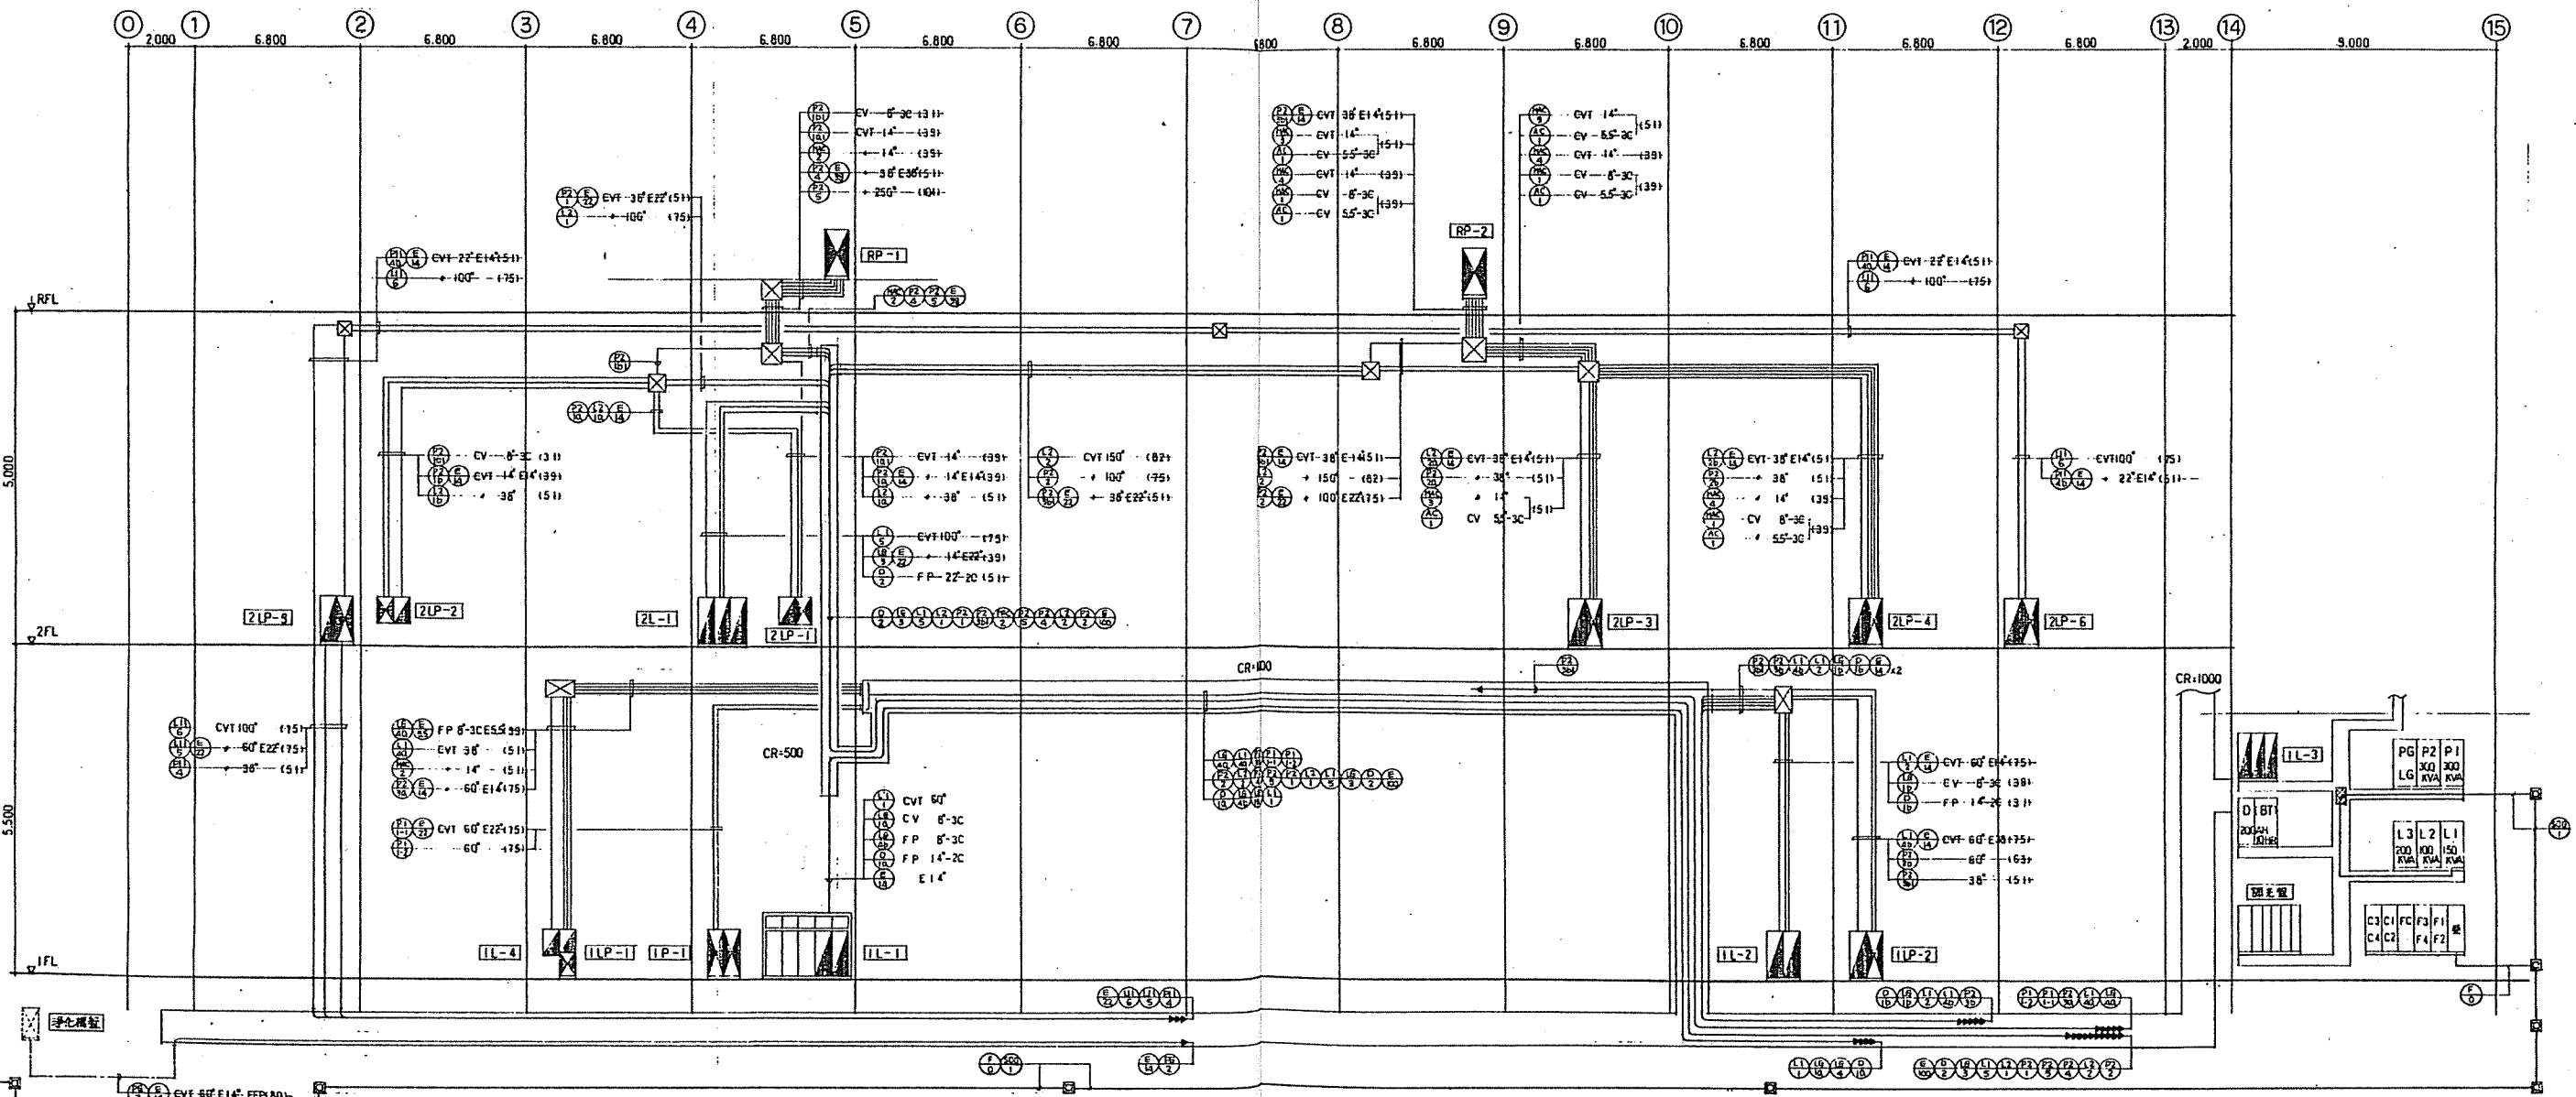

基本結線図

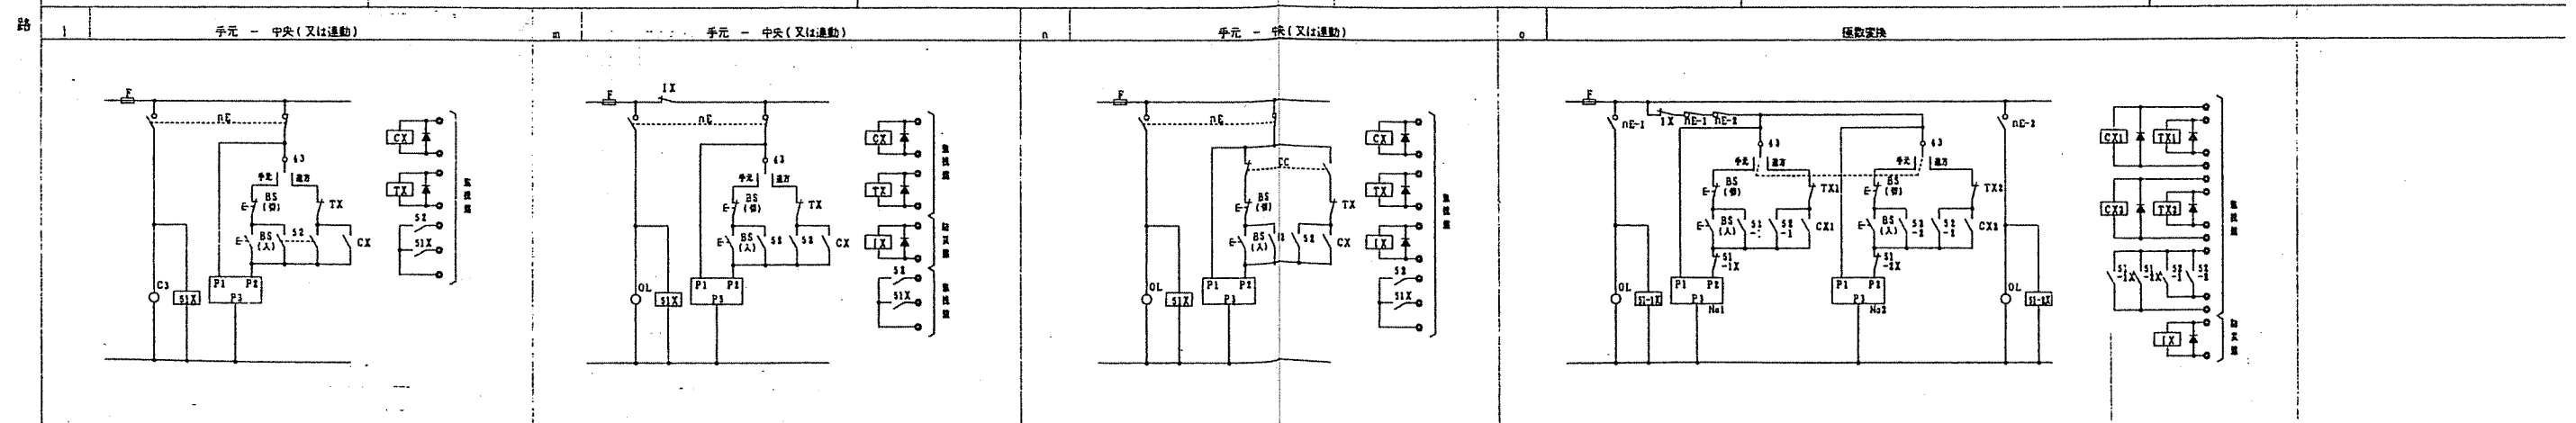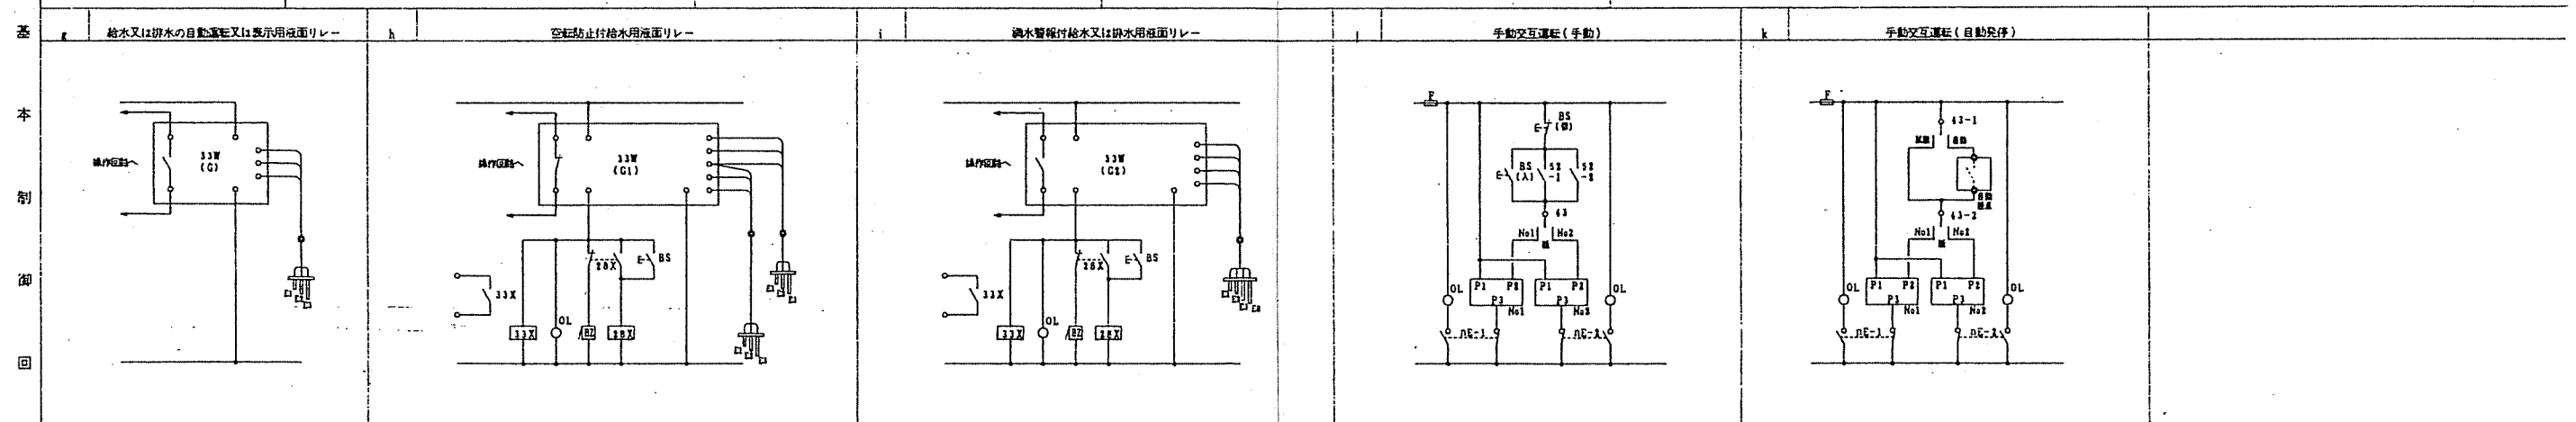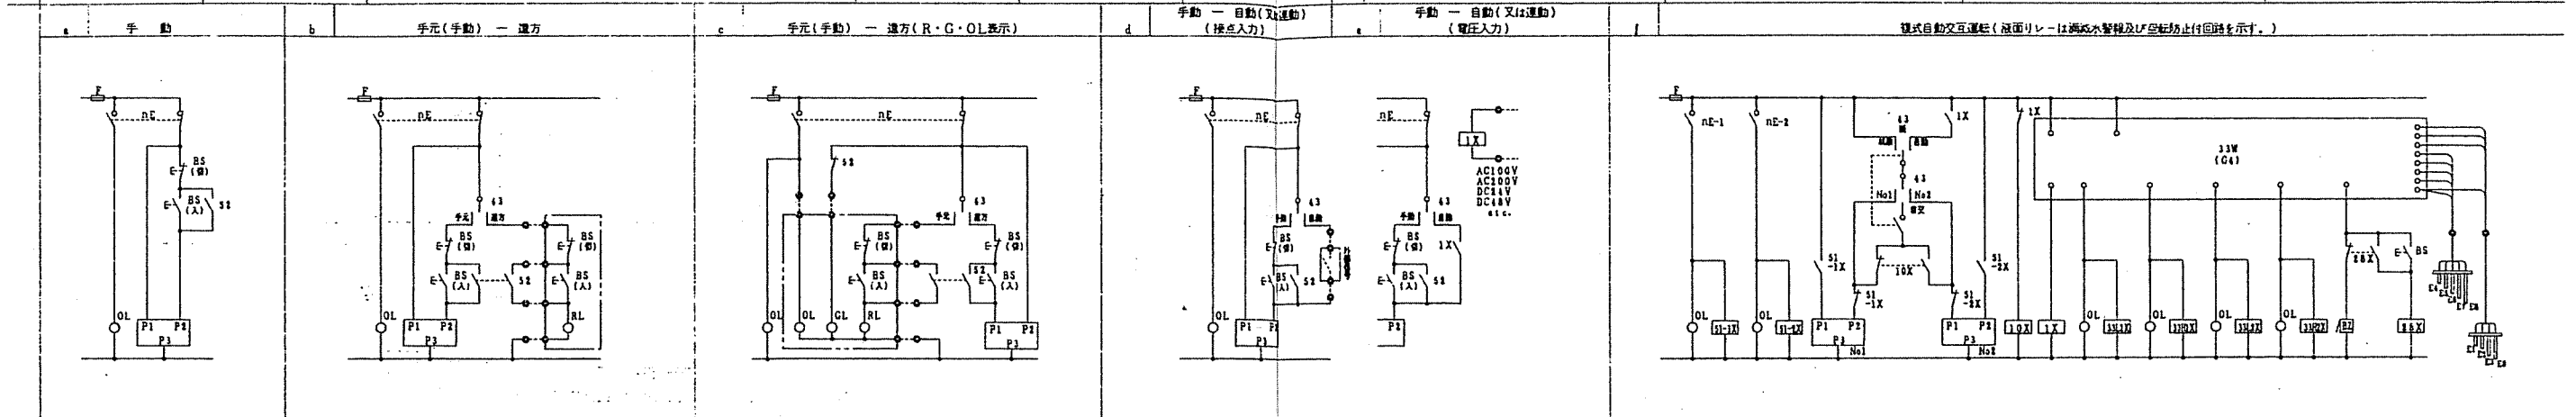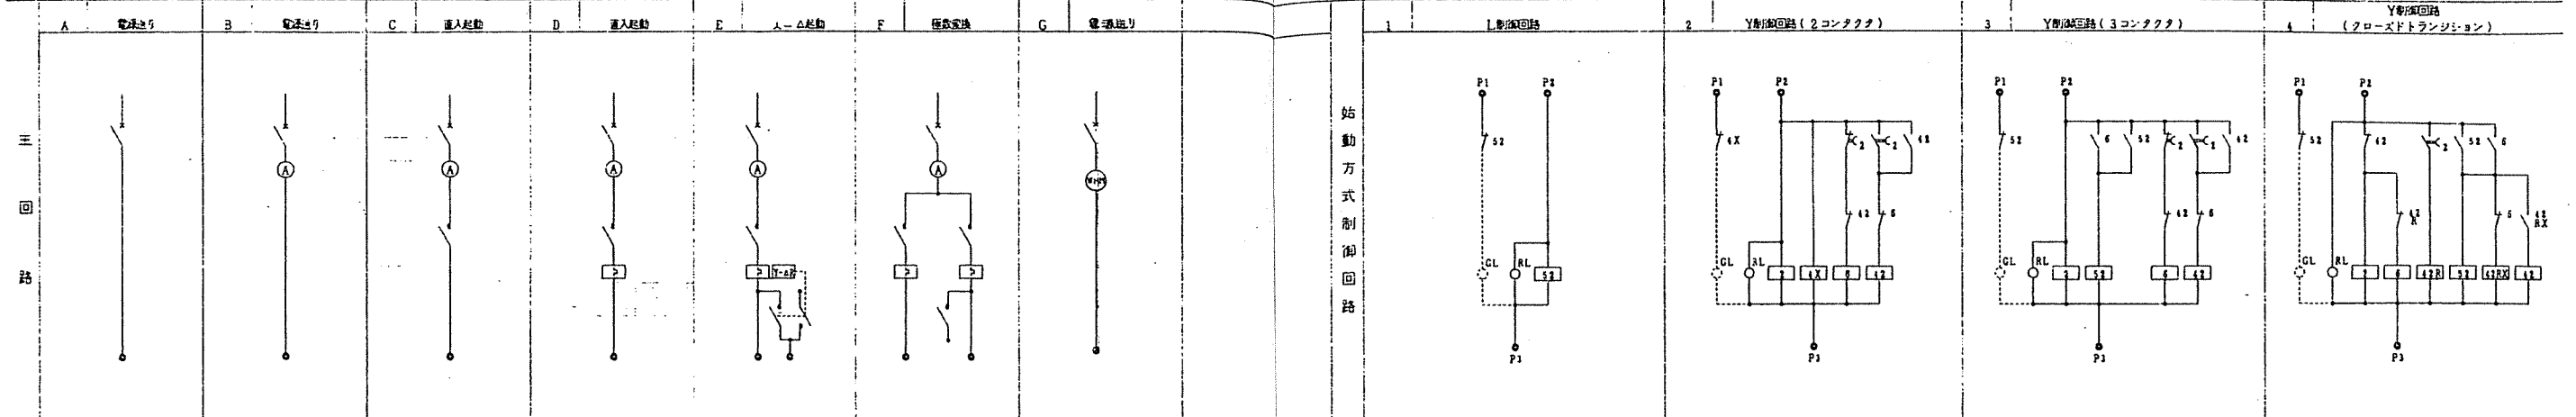

機名	機種番号	機種名	容量 (KW)	制御盤二次側記号	基本回路記号	現地制御盤	防火盤	中央監視盤
IP-1	MCCB3P 400AF250AT 70.20	FE-211 排水ポンプ用電源	0.4	CV35'-4C (22)	D 12			
		FE-114 排水ポンプ用電源	0.4	20 x 3E20 (25)	D 12			
		FS-111 排水ポンプ用電源	0.4		D 12			
		EO-01 排水ポンプ用電源	0.9		A			
		DF-2 排水ポンプ用電源	3.7		D 12			
		FE-115 排水ポンプ用電源	0.4		D 12			
		FE-111 排水ポンプ用電源	0.4		D 12			
		FE-118 排水ポンプ用電源	0.15	CV35'-4C (22)	D 12			
		FE-121 排水ポンプ用電源	0.4		D 12			
		FS-117 排水ポンプ用電源	0.15	CV35'-4C (22)	D 12			
		SS-3 シャッター	0.2 x 2	20 x 3E20 (16)	A			
		INV-1 電動機 (ポンプ)	33.7	100' x 3E14'	A			
		AH-01 電動機 (ポンプ)	20 x 2E20 (19)	A				
		PH-1 電動機 (ポンプ)	0.1	20 x 3E20 (25)	D 12			
		IRP-1 電動機 (ポンプ)			A			
IP-2-2	100AF75AT 14.40	EF-12E 排水ポンプ用電源	0.75	FP 20 x 3E20 (25)	D 12			
		FS-114 排水ポンプ用電源	0.75		D 12			
		IRP-2 電動機 (ポンプ)			A			
		FE-124 排水ポンプ用電源	1.5	20 x 3E20 (25)	D 12			
		FE-123 排水ポンプ用電源	1.5		D 12			
		FE-125 排水ポンプ用電源	0.15		D 12			
		FE-122 排水ポンプ用電源	3.7		D 12			
		FS-112 排水ポンプ用電源	3.7		D 12			
		FS-113 排水ポンプ用電源	0.15		D 12			
		FS-115 排水ポンプ用電源	2.2		D 12			
		FE-131 排水ポンプ用電源	1.5		D 12			
IP-2-1	MCCB3P 400AF350AT 74.16 MCCB3P 400AF350AT 79.56 MCCB3P 100AF75AT 9.90	PCD-01 排水ポンプ用電源	22.0	20 x 3E14' (30)	F 30			
		PCD-02 排水ポンプ用電源	22.0	CV35'-3E20 PF(22)	F 30			
		CT-2 排水ポンプ用電源	3.7		D 12			
		PCH-02 排水ポンプ用電源	15.0	14' x 3E14' (30)	F 30			
		PCH-03 排水ポンプ用電源	15.0		F 30			
		INV-2 電動機 (ポンプ)	11.0	60' x 3E14' (51)	A			
		PCH-11 排水ポンプ用電源	11.0		F 30			
		PCH-12 排水ポンプ用電源	11.0		F 30			
		PCH-13 排水ポンプ用電源	11.0		F 30			
		CH-2 排水ポンプ用電源	4.95	55' x 3E55' (25)	B			
		CH-3 排水ポンプ用電源	4.95		B			
IP-3	MCCB3P 225AF200AT 36.90	スポンジポンプ用電源		FP 2'-2C (31)	A			
		PW-01 排水ポンプ用電源	3.7	55' x 3E20 (25)	B			
		PW-02 排水ポンプ用電源	5.5 x 2	14' x 3E55' (31)	B			
		PD-1-1 排水ポンプ用電源	3.7	CV35'-3C (26)	D			
		PD-1-2 排水ポンプ用電源	3.7		D			
		PD-1-3 排水ポンプ用電源	3.7		D			
		PD-1-4 排水ポンプ用電源	3.7		D			
		PD-1-5 排水ポンプ用電源	3.7		D			
		PD-1-6 排水ポンプ用電源	3.7		D			
ILP-2	24.12	FE-120 排水ポンプ用電源	2.2	20 x 3E20 PF(16)	D 12			
		FS-118 排水ポンプ用電源	2.2		D 12			
		RP-2 排水ポンプ用電源	9.54	CVT38' E 14' (51)	A			
		SS-4 シャッター	0.2	20 x 3E20 PF(16)	A			
1LP-1	11.43	MAC-2A 排水ポンプ用電源	20 x 2E20 PF(16)	A				
		MAC-2 排水ポンプ用電源	7.755	CVT14' (39)	A			
2LP-1	16.29	MAC-5A 排水ポンプ用電源	20 x 2E20 PF(16)	A				
		MAC-5 排水ポンプ用電源	11.39	CVT14' (39)	A			
		2RP-1 排水ポンプ用電源	1.0	20 x 2E20 PF(16)	A			
2LP-2	8.82	MAC-1A 排水ポンプ用電源	20 x 2E20 PF(16)	A				
		MAC-1 排水ポンプ用電源	5.755	CV8'-3C (31)	A			
2LP-3	13.32	MAC-3A 排水ポンプ用電源	20 x 2E20 PF(16)	A				
		MAC-3 排水ポンプ用電源	9.05	CVT14' (51)	A			
		AC-1 排水ポンプ用電源	2.01	CV55'-3C	A			
2LP-5	20.5	FE-215 排水ポンプ用電源	0.4	20 x 3E20 PF(16)	D 12			
		SS-2 シャッター	0.4		A			
2LP-6	7.05	FE-214 排水ポンプ用電源	0.4	20 x 3E20 PF(16)	D 12			
		SS-2 シャッター	0.4		A			
2LP-7-1	30.06	FE-217 排水ポンプ用電源	0.75	20 x 3E20 (25)	D 12			
		FE-216 排水ポンプ用電源	1.5		D 12			
		FS-211 排水ポンプ用電源	0.75		D 12			
		FS-212 排水ポンプ用電源	0.75		D 12			
		DF-1-1 排水ポンプ用電源	3.7		D 12			
		DF-1-2 排水ポンプ用電源			D 12			
		DF-1-3 排水ポンプ用電源			D 12			
		DF-1-4 排水ポンプ用電源			D 12			
		AH-02 排水ポンプ用電源	30	38' x 3E14' (63)	F 30			
			30		F 30			
			0.24	20 x 3E20 (25)	A			
		2RP-2 排水ポンプ用電源			A			
		2RP-3 排水ポンプ用電源			A			
		2RP-4 排水ポンプ用電源			A			

AXS
株式会社 佐藤総合計画

駐名称	駐形式	電気方式 幹線名称 容量 (KVA)	回路 番号 (V)	分岐しや断結 MCB ELB P AF AT	備考	駐名称	駐形式	電気方式 幹線名称 容量 (KVA)	回路 番号 (V)	分岐しや断結 MCB ELB P AF AT	備考	駐名称	駐形式	電気方式 幹線名称 容量 (KVA)	回路 番号 (V)	分岐しや断結 MCB ELB P AF AT	備考
1L-3	自立型	AC 1.3W 200/100V ① 35.649	① 100 O	2 50 20	105	2L-1	自立型	AC HCCB3P 225AF/175AT ① 27.380	① 100 O	2 50 20	362	2L-1	自立型	DC ① 27 ② 2W 100V HCC3P 80A 3040	① 100 O	2 50 20	600
			② 200 O	2 50 20	960				② 200 O	2 50 20	691						400
			③ 200 O	2 50 20	2304				③ 200 O	2 50 20	768						400
			④ 200 O	2 50 20					④ 200 O	2 50 20	1.2						320
			⑤ 200 O	2 50 20					⑤ 200 O	2 50 20	1.3						680
			⑥ 200 O	2 50 20	500				⑥ 200 O	2 50 20	1.4						640
			⑦ 200 O	2 50 20					⑦ 200 O	2 50 20	1.5						
			⑧ 200 O	2 50 20					⑧ 200 O	2 50 20	1.6						
			⑨ 200 O	2 50 20					⑨ 200 O	2 50 20	1.7						
			⑩ 200 O	2 50 20					⑩ 200 O	2 50 20	1.8						
			⑪ 200 O	2 50 20					⑪ 200 O	2 50 20	1.9						
			⑫ 200 O	2 50 20					⑫ 200 O	2 50 20	2.0						
			⑬ 200 O	2 50 20					⑬ 200 O	2 50 20	2.1						
			⑭ 200 O	2 50 20					⑭ 200 O	2 50 20	2.2						
			⑮ 200 O	2 50 20					⑮ 200 O	2 50 20	2.3						
			⑯ 200 O	2 50 20					⑯ 200 O	2 50 20	2.4						
			⑰ 200 O	2 50 20					⑰ 200 O	2 50 20	2.5						
			⑱ 200 O	2 50 20					⑱ 200 O	2 50 20	2.6						
			⑲ 200 O	2 50 20					⑲ 200 O	2 50 20	2.7						
			⑳ 200 O	2 50 20					⑳ 200 O	2 50 20	2.8						
			㉑ 200 O	2 50 20					㉑ 200 O	2 50 20	2.9						
			㉒ 200 O	2 50 20					㉒ 200 O	2 50 20	3.0						
			㉓ 200 O	2 50 20					㉓ 200 O	2 50 20	3.1						
			㉔ 200 O	2 50 20					㉔ 200 O	2 50 20	3.2						
			㉕ 200 O	2 50 20					㉕ 200 O	2 50 20	3.3						
			㉖ 200 O	2 50 20					㉖ 200 O	2 50 20	3.4						
			㉗ 200 O	2 50 20					㉗ 200 O	2 50 20	3.5						
			㉘ 200 O	2 50 20					㉘ 200 O	2 50 20	3.6						
			㉙ 200 O	2 50 20					㉙ 200 O	2 50 20	3.7						
			㉚ 200 O	2 50 20					㉚ 200 O	2 50 20	3.8						
			㉛ 200 O	2 50 20					㉛ 200 O	2 50 20	3.9						
			㉜ 200 O	2 50 20					㉜ 200 O	2 50 20	4.0						
			㉝ 200 O	2 50 20					㉝ 200 O	2 50 20	4.1						
			㉞ 200 O	2 50 20					㉞ 200 O	2 50 20	4.2						
			㉟ 200 O	2 50 20					㉟ 200 O	2 50 20	4.3						
			㊱ 200 O	2 50 20					㊱ 200 O	2 50 20	4.4						
			㊲ 200 O	2 50 20					㊲ 200 O	2 50 20	4.5						
			㊳ 200 O	2 50 20					㊳ 200 O	2 50 20	4.6						
			㊴ 200 O	2 50 20					㊴ 200 O	2 50 20	4.7						
			㊵ 200 O	2 50 20					㊵ 200 O	2 50 20	4.8						
			㊶ 200 O	2 50 20					㊶ 200 O	2 50 20	4.9						
			㊷ 200 O	2 50 20					㊷ 200 O	2 50 20	5.0						
			㊸ 200 O	2 50 20					㊸ 200 O	2 50 20	5.1						
			㊹ 200 O	2 50 20					㊹ 200 O	2 50 20	5.2						
			㊺ 200 O	2 50 20					㊺ 200 O	2 50 20	5.3						
			㊻ 200 O	2 50 20					㊻ 200 O	2 50 20	5.4						
			㊼ 200 O	2 50 20					㊼ 200 O	2 50 20	5.5						
			㊽ 200 O	2 50 20					㊽ 200 O	2 50 20	5.6						
			㊾ 200 O	2 50 20					㊾ 200 O	2 50 20	5.7						
			㊿ 200 O	2 50 20					㊿ 200 O	2 50 20	5.8						
			㋀ 200 O	2 50 20					㋀ 200 O	2 50 20	5.9						
			㋁ 200 O	2 50 20					㋁ 200 O	2 50 20	6.0						
			㋂ 200 O	2 50 20					㋂ 200 O	2 50 20	6.1						
			㋃ 200 O	2 50 20					㋃ 200 O	2 50 20	6.2						
			㋄ 200 O	2 50 20					㋄ 200 O	2 50 20	6.3						
			㋅ 200 O	2 50 20					㋅ 200 O	2 50 20	6.4						
			㋆ 200 O	2 50 20					㋆ 200 O	2 50 20	6.5						
			㋇ 200 O	2 50 20					㋇ 200 O	2 50 20	6.6						
			㋈ 200 O	2 50 20					㋈ 200 O	2 50 20	6.7						
			㋉ 200 O	2 50 20					㋉ 200 O	2 50 20	6.8						
			㋊ 200 O	2 50 20					㋊ 200 O	2 50 20	6.9						
			㋋ 200 O	2 50 20					㋋ 200 O	2 50 20	7.0						
			㋌ 200 O	2 50 20					㋌ 200 O	2 50 20	7.1						
			㋍ 200 O	2 50 20					㋍ 200 O	2 50 20	7.2						
			㋎ 200 O	2 50 20					㋎ 200 O	2 50 20	7.3						
			㋏ 200 O	2 50 20					㋏ 200 O	2 50 20	7.4						
			㋐ 200 O	2 50 20					㋐ 200 O	2 50 20	7.5						
			㋑ 200 O	2 50 20					㋑ 200 O	2 50 20	7.6						
			㋒ 200 O	2 50 20					㋒ 200 O	2 50 20	7.7						
			㋓ 200 O	2 50 20					㋓ 200 O	2 50 20	7.8						
			㋔ 200 O	2 50 20					㋔ 200 O	2 50 20	7.9						
			㋕ 200 O	2 50 20					㋕ 200 O	2 50 20	8.0						
			㋖ 200 O	2 50 20					㋖ 200 O	2 50 20	8.1						
			㋗ 200 O	2 50 20					㋗ 200 O	2 50 20	8.2						
			㋘ 200 O	2 50 20					㋘ 200 O	2 50 20	8.3						
			㋙ 200 O	2 50 20					㋙ 200 O	2 50 20	8.4						
			㋚ 200 O	2 50 20					㋚ 200 O	2 50 20	8.5						
			㋛ 200 O	2 50 20					㋛ 200 O	2 50 20	8.6						
			㋜ 200 O	2 50 20					㋜ 200 O	2 50 20	8.7						
			㋝ 200 O	2 50 20					㋝ 200 O	2 50 20	8.8						
			㋞ 200 O	2 50 20					㋞ 200 O	2 50 20	8.9						
			㋟ 200 O	2 50 20					㋟ 200 O	2 50 20	9.0						
			㋠ 200 O	2 50 20					㋠ 200 O	2 50 20	9.1						
			㋡ 200 O	2 50 20					㋡ 200 O	2 50 20	9.2						
			㋢ 200 O	2 50 20					㋢ 200 O	2 50 20	9.3						
			㋣ 200 O	2 50 20					㋣ 200 O	2 50 20	9.4						
			㋤ 200 O	2 50 20					㋤ 200 O	2 50 20	9.5						
			㋥ 200 O	2 50 20					㋥ 200 O	2 50 20	9.6						
			㋦ 200 O	2 50 20					㋦ 200 O	2 50 20	9.7						
			㋧ 200 O	2 50 20					㋧ 200 O	2 50 20	9.8						
			㋨ 200 O	2 50 20					㋨ 200 O	2 50 20	9.9						
			㋩ 200 O	2 50 20					㋩ 200 O	2 50 20	10.0						



盤名称	盤形式	電圧方式 種類名称 容量 (KVA)	回路 番号	電圧 (V)	分岐しや断結				電路 記号	電路 番号	負荷容量 (VA)			備考	
					MCB	ELB	P	AF			AT	照明	コンセント		その他
2LP - 1	壁掛型	AC MCCB 3P 100AF/100AT 1P 3W 200/100V 14.582	①	200	○		2	50	20	R1	1820			予備品用	
			②							R2	1820				
			③								R3	1560			
			④												
			⑤												
			⑥												
			⑦												
			⑧												
			⑨												
			⑩												
			⑪	100	○		1	50	20			450			予備品用
			⑫									450			
			⑬									450			
			⑭									500			
			⑮									600			FC
			⑯									600			
			⑰									450			
			⑱									450			
			⑲									450			
			⑳									450			
㉑									150			リモコン用			
㉒															
㉓															
㉔															
㉕															
㉖															
㉗															
㉘															
㉙															
㉚															
㉛															
㉜															
㉝															
㉞															
㉟															
㊱															
㊲															
㊳															
㊴															
㊵															
㊶															
㊷															
㊸															
㊹															
㊺															
㊻															
㊼															
㊽															
㊾															
㊿															
㉑															
㉒															
㉓															
㉔															
㉕															
㉖															
㉗															
㉘															
㉙															
㉚															
㉛															
㉜															
㉝															
㉞															
㉟															
㊱															
㊲															
㊳															
㊴															
㊵															
㊶															
㊷															
㊸															
㊹															
㊺															
㊻															
㊼															
㊽															
㊾															
㊿															
㉑															
㉒															
㉓															
㉔															
㉕															
㉖															
㉗															
㉘															
㉙															
㉚															
㉛															
㉜															
㉝															
㉞															
㉟															
㊱															
㊲															
㊳															
㊴															
㊵															
㊶															
㊷															
㊸															
㊹															
㊺															
㊻															
㊼															
㊽															
㊾															
㊿															
㉑															
㉒															
㉓															
㉔															
㉕															
㉖															
㉗															
㉘															
㉙															
㉚															
㉛															
㉜															
㉝															
㉞															
㉟															
㊱															
㊲															
㊳															
㊴															
㊵															
㊶															
㊷															
㊸															
㊹															
㊺															
㊻															
㊼															
㊽															
㊾															
㊿															
㉑															
㉒															
㉓															
㉔															
㉕															
㉖															
㉗															
㉘															
㉙															
㉚															
㉛															
㉜															
㉝															
㉞															
㉟															
㊱															

盤名称	盤形式	電気方式 特種名称 容量 (KVA)	回路 番号 (V)	分岐しや断器 MCB ELB P AF AT	備考	負荷容量 (VA)	備考	盤名称	盤形式	電気方式 特種名称 容量 (KVA)	回路 番号 (V)	分岐しや断器 MCB ELB P AF AT	備考	負荷容量 (VA)	備考	盤名称	盤形式	電気方式 特種名称 容量 (KVA)	回路 番号 (V)	分岐しや断器 MCB ELB P AF AT	備考	負荷容量 (VA)	備考			
2LP-5	自立型	AC MCCB 3P 225AF/125AT 1P 3W 200V/100V ① 19.729	① 200	○	2 50 20	343	倉庫(2) 屋外通路	2LP-7-L	自立型	AC MCCB 3P 400AF/250AT 3P 3W 200V ① 72.96	① 200	○	2 50 20	157	2280	リモコンTf	2LP-8	自立型	AC MCCB 3P 400AF/250AT 3P 3W 200V ① 72.96	① 200	○	2 50 20	123	2280	リモコンTf	
			②				チャラリ (中)				②			158	2280						②			124	2280	
			③								③			159	2280						③			125	2280	
			④								④			160	2280						④			126	2280	
			⑤								⑤			161	2280						⑤			127	2280	
			⑥								⑥			162	2280						⑥			128	2280	
			⑦								⑦			163	2280						⑦			129	2280	
			⑧								⑧			164	2280						⑧			130	2280	
			⑨								⑨			165	2280						⑨			131	2280	
			⑩								⑩			166	2280						⑩			132	2280	
			⑪								⑪			167	2280						⑪			133	2280	
			⑫								⑫			168	2280						⑫			134	2280	
			⑬								⑬			169	2280						⑬			135	2280	
			⑭								⑭			170	2280						⑭			136	2280	
			⑮								⑮			171	2280						⑮			137	2280	
			⑯								⑯			172	2280						⑯			138	2280	
			⑰								⑰			173	2280						⑰			139	2280	
			⑱								⑱			174	2280						⑱			140	2280	
			⑲								⑲			175	2280						⑲			141	2280	
			⑳								㉑			176	2280						㉑			142	2280	
			㉑								㉒			177	2280						㉒			143	2280	
			㉒								㉓			178	2280						㉓			144	2280	
			㉓								㉔			179	2280						㉔			145	2280	
			㉔								㉕			180	2280						㉕			146	2280	
			㉕								㉖			181	2280						㉖			147	2280	
			㉖								㉗			182	2280						㉗			148	2280	
			㉗								㉘			183	2280						㉘			149	2280	
			㉘								㉙			184	2280						㉙			150	2280	
			㉙								㉚			185	2280						㉚			151	2280	
			㉚								㉛			186	2280						㉛			152	2280	
			㉛								㉜			187	2280						㉜			153	2280	
			㉜								㉝			188	2280						㉝			154	2280	
			㉝								㉞			189	2280						㉞			155	2280	
			㉞								㉟			190	2280						㉟			156	2280	
			㉟								㊱			191	2280						㊱			157	2280	
			㊱								㊲			192	2280						㊲			158	2280	
			㊲								㊳			193	2280						㊳			159	2280	
			㊳								㊴			194	2280						㊴			160	2280	
			㊴								㊵			195	2280						㊵			161	2280	
			㊵								㊶			196	2280						㊶			162	2280	
			㊶								㊷			197	2280						㊷			163	2280	
			㊷								㊸			198	2280						㊸			164	2280	
			㊸								㊹			199	2280						㊹			165	2280	
			㊹								㊺			200	2280						㊺			166	2280	
			㊺								㊻			201	2280						㊻			167	2280	
			㊻								㊼			202	2280						㊼			168	2280	
			㊼								㊽			203	2280						㊽			169	2280	
			㊽								㊾			204	2280						㊾			170	2280	
			㊾								㊿			205	2280						㊿			171	2280	
			㊿											206	2280									172	2280	
														207	2280									173	2280	
														208	2280									174	2280	
														209	2280									175	2280	
														210	2280									176	2280	
														211	2280									177	2280	
														212	2280									178	2280	
														213	2280									179	2280	
														214	2280									180	2280	
														215	2280									181	2280	
														216	2280									182	2280	
														217	2280									183	2280	
														218	2280									184	2280	
														219	2280									185	2280	
														220	2280									186	2280	
														221	2280									187	2280	
														222	2280									188	2280	
														223	2280									189	2280	
														224	2280									190	2280	
														225	2280									191	2280	
														226	2280									192	2280	
														227	2280									193	2280	
														228	2280									194	2280	
														229	2280									195	2280	
														230	2280									196	2280	
														231	2280									197	2280	
														232	2280									198	2280	
														233	2280									199	2280	
														234	2280									200	2280	
														235	2280									201	2280	
														236	2280									202	2280	
														237	2280									203	2280	
														238	2280									204	2280	
														239	2280									205	2280	
														240	2280									206	2280	
														241	2280									207	2280	
														242	2280									2		

— 號