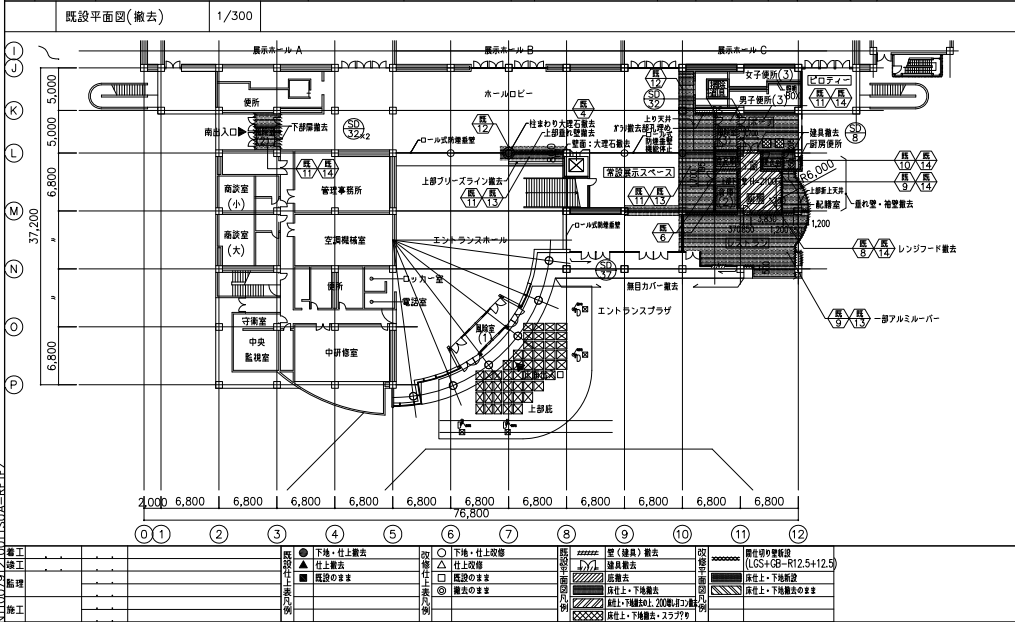


平成29年度完了
津市産業・スポーツセンター建築工事
内、メッセウイング・みえ該当箇所図面


内装仕上表(既設)										
位置	室名	床	天井高(mm)	壁	見切縁	天井	天井高(mm)	備 考		
1F	風鈴室(2)	●200角磁器タイル	-50	ステンレス鏡面 100	■コンクリート化粧打直し下地 見掛け上塗材、エポキシ樹脂系	●クイックカラム版 t=8 目直し張り ●ウレタン塗装 R4-379	2,500			
	風鈴室(3)前 ポーチ	●200角磁器タイル	-50	-	-	●クイックカラム版 t=8 目直し張り ●ウレタン塗装 R4-379	4,125			
	風鈴室(3)	●200角磁器タイル	-50	ステンレス鏡面 100	■コンクリート化粧打直し下地 見掛け上塗材、エポキシ樹脂系	●クイックカラム版 t=8 目直し張り ●ウレタン塗装 R4-379	2,500			
	倉庫(2)	●モルタル金? 目地切01000	-30	モルタル金? 100	●モルタル金?	●クイックカラム版 t=8 目直し張り (ステンレスビス)	3,000			
	倉庫									
	厨房	●増付コンクリート=200下地 ●エポキシ樹脂系(ノンスリップ工法) ABC高倉 タミクリート 1205	-200	陶器質タイル貼	●陶器質タイル100角 ●INAXリリック100-1305 ●貼置き EP塗り	●クイックカラム版 t=6 目直し張りVP ●収納管板と同色 R4-379	3,000	床高: SUSグレーチングW=300x10mm 敷金 カウチターミナボストフォーム 敷金		
	更衣室	●床高電圧シート張り ●タミクリートCフロアグラブ=305-104	±0	ソフト巾木 H18-9	●モルタル金? 上 EP塗り ●R3-366	●クイックカラム版 t=6 目直し張りVP ●R4-379	2,500	床下点検口600角(化粧板) 1箇所		
	新聞読書所	●増付磁器タイル貼=45角 ●INAXアコルマ M-253	-30	陶器質タイル貼	●増付磁器タイル100角 ●INAXリリック100-1305	●クイックカラム版 t=6 目直し張りVP ●R4-379	2,500			
	レストラン	●床モジニアス床タイル 194-311 ●パーダー 194-312	-200	大理石木目仕上げ (敷金)	●モルタル金? 上 ●ビニルクロス張り	●収納管板と同色 EP塗り ●一部アルミルーバー天井	3,500	プラインドボックス、プラインド (SD-40の鏡面) 敷金		
	展示ホール(C)	■コンクリート金? 押入 表面硬化 ▲塗装上塗材	滑り止上塗材	100	■コンクリート化粧打直し下地 見掛け上塗材、エポキシ樹脂系	●クイックカラム版 t=8 目直し張り ウレタン塗装	3,500	天井: 磁器質タイル貼、キャットワーク ガラス、可動開仕、吊バネ、床下点検口900角 600角、電動ブラインド		
	ピロティ	■床用磁器タイル貼200角	-	-	■コンクリート化粧打直し下地 見掛け上塗材、エポキシ樹脂系	●クイックカラム版 t=8 目直し張り ウレタン塗装	3,500			


建具表(既設)										
符号	使用場所	形式・機構	内法寸法(WxH)	ガラス	材質・色・仕上げ	支保金等	ハンドル	設	性能	備 考 (特・付属品等)
SP1	風鈴室(2)	スチール製両面フラッシュ戸	1,700 x 2,100	T8	SOP	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP2	風鈴室(3)	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	F-BE	FH	弁棒	FD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP3	レストラン	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	F-BE	FH	弁棒	FD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP4	新聞読書スペース	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	F-BE	FH	弁棒	FD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP5	更衣室	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	F-BE	FH	弁棒	FD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP6	展示ホール(C)	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	F-BE	FH	弁棒	FD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP7	ピロティ	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	F-BE	FH	弁棒	FD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖




内装仕上表(改修)										
位置	室名	床	天井高(mm)	壁	見切縁	天井	天井高(mm)	備 考		
1F	女子便所	●磁器質タイル貼45角 (アスファルト防水層上コンクリート下地)		陶器質タイル貼 60	●陶器質タイル貼100角	●磁器質タイル貼 t=8 目直し張り ●ウレタン塗装 R4-379	2,500			
	男子便所									
	風鈴室(2)	●200角磁器タイル		既設のまま	既設のまま	●クイックカラム版 t=8 目直し張り ●ウレタン塗装 R4-379	2,500			
	厨房							(スカルツ運し)		
	レストラン							(スカルツ運し) 一部磁器質タイルコンクリート埋まし		
	スロープ	●鋼製床板の上、ビニル床シート		●モルタル金? ●滑り止上塗材、エポキシ樹脂系	●磁器質タイル貼EP塗り		3,000 ~3,500			
	常設展示スペース	●床用磁器タイル貼200角 花?ジョイントパーカー上	滑り止上塗材	100	●コンクリート化粧打直し下地 ●滑り止上塗材、エポキシ樹脂系	●クイックカラム版 t=8 目直し張り	3,500 一部3,000			
	ピロティ	●既設のまま		既設のまま	既設のまま	●クイックカラム版 t=8 目直し張り	2,700			
	女子便所	●既設のまま		既設のまま	既設のまま	●クイックカラム版 t=8 目直し張り				
	男子便所	●既設のまま		既設のまま	既設のまま	●クイックカラム版 t=8 目直し張り				



















建具表(改修)										
符号	使用場所	形式・機構	内法寸法(WxH)	ガラス	材質・色・仕上げ	支保金等	ハンドル	設	性能	備 考 (特・付属品等)
SP1	風鈴室(2)	スチール製両面フラッシュ戸	1,700 x 2,100	T8	SUS外装 +SUS裏引き自動閉	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP2	風鈴室(3)	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	SUS外装 +SUS裏引き自動閉	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP3	レストラン	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	SUS外装 +SUS裏引き自動閉	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP4	新聞読書スペース	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	SUS外装 +SUS裏引き自動閉	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP5	更衣室	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	SUS外装 +SUS裏引き自動閉	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP6	展示ホール(C)	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	SUS外装 +SUS裏引き自動閉	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖
SP7	ピロティ	スチール製両面フラッシュ戸	3,910 x 2,701 扉: 1,920 x 2,451	T10	SUS外装 +SUS裏引き自動閉	PH	LH-2	PD	気密型	電動開閉装置一式 衝突防止マーク、防散防止フィルム 煙感知器連動自動閉鎖

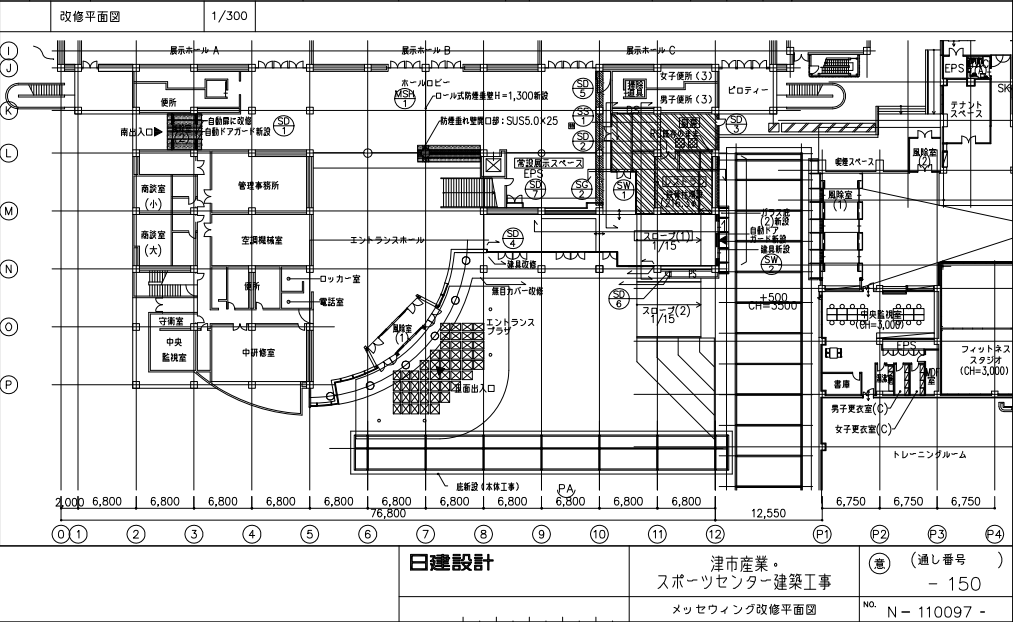

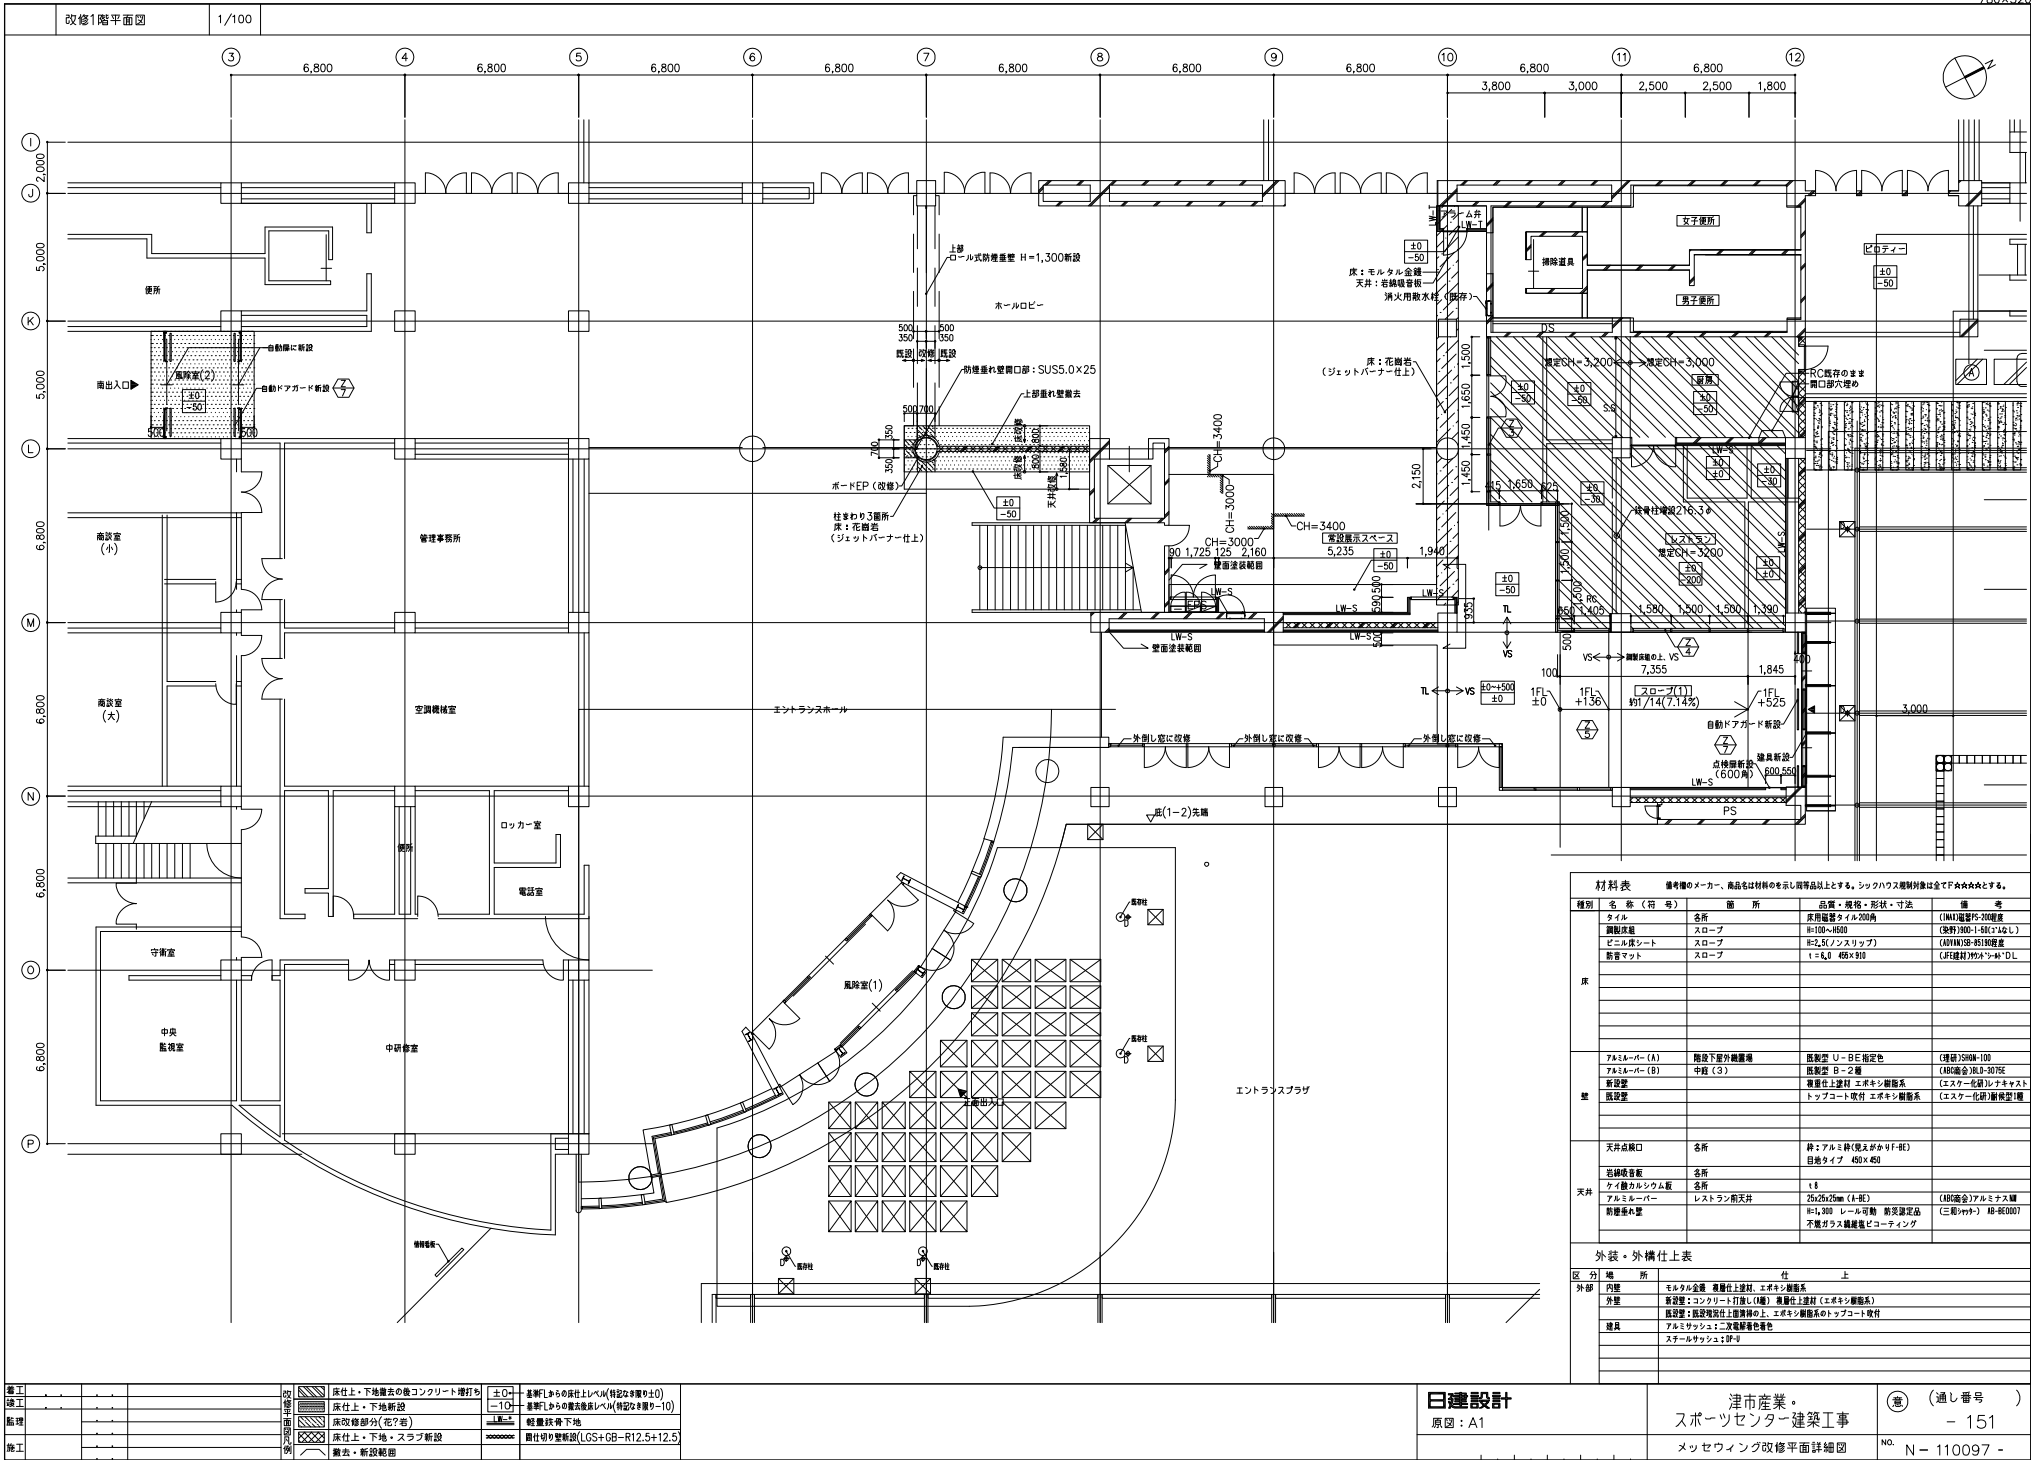


材料表				
備考欄のメーカー・商品名は材料のを示し同等品以上とする。シックハウス規制対象は全てF☆☆☆☆とす。				
種別	名 称 (符 号)	箇 所	品名・規格・形状・寸法	備 考
床	タイル	床	床用磁器タイル200角	(JIS)磁器タイル200角
	階段床	スロープ	H=100×H50	(形状)300-1-5(1/4)
	ビニル床シート	スロープ	H=2.5(ノンスリップ)	(JIS)H=2.5-100
	防音マット	スロープ	1×0.6 450×510	(JIS)防音マット「D」
壁	アルミカーパー(A)	階段下壁外観面	既製品 U・B 指定色	(規格)500×100
	アルミカーパー(B)	中庭(3)	既製品 ローズ	(JIS)適合 20.0-30.0
	断熱材	断熱材	断熱材 200mm	(JIS)断熱材 200mm
	防音材	防音材	防音材 200mm	(JIS)防音材 200mm
天井	天井吊り口	各所	特:アルミ吊(見えがかり型)	(規格)500×100
	防音断熱材	各所	防音断熱材	(規格)500×100
	天井断熱材	各所	天井断熱材	(規格)500×100
	天井断熱材	各所	天井断熱材	(規格)500×100
外装・外構仕上表				
区 分	場 所	仕 上		
外 部	モルタル金網	モルタル金網	モルタル金網	
	新設壁・コンクリート打設(1層)	新設壁・コンクリート打設(1層)	新設壁・コンクリート打設(1層)	
	断熱材	断熱材	断熱材	
	防音材	防音材	防音材	
内 部	断熱材	断熱材	断熱材	
	防音材	防音材	防音材	
	防音材	防音材	防音材	
	防音材	防音材	防音材	
日建設計				
原図: A1				
津市産業。スポーツセンター建築工事				
メッセウィング改修平面詳細図				
N-110097				

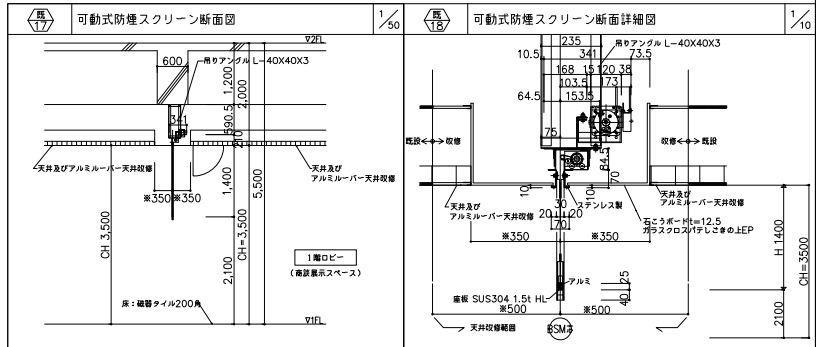[illegible]

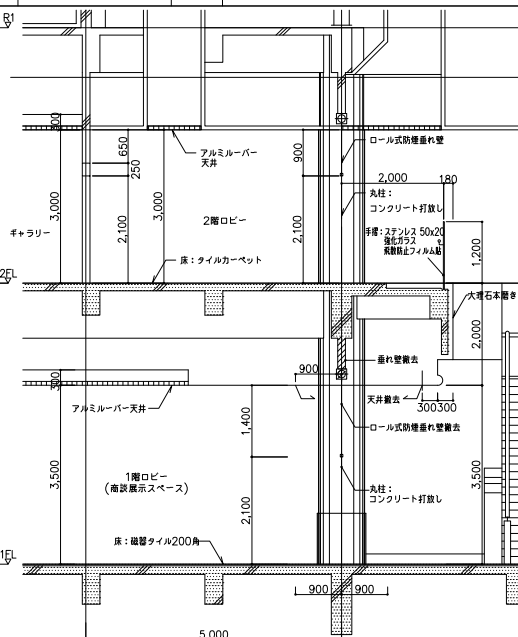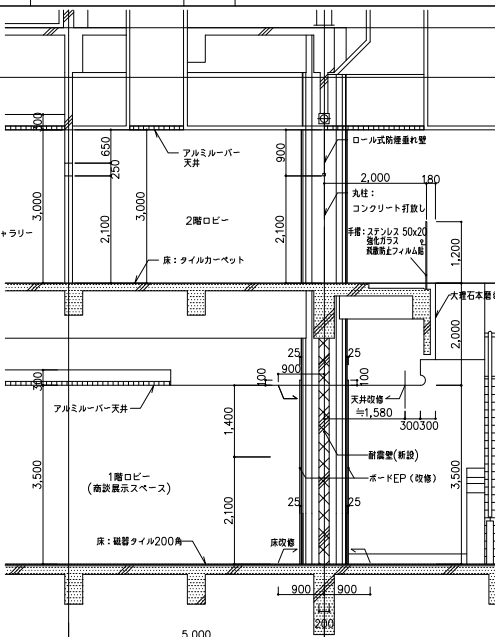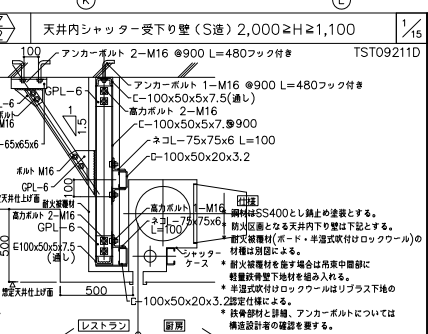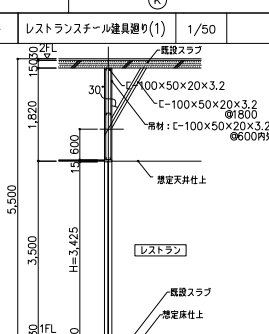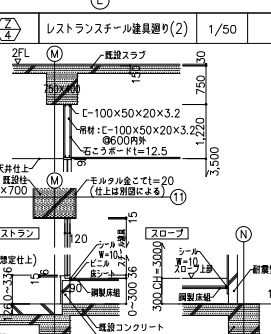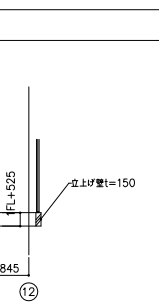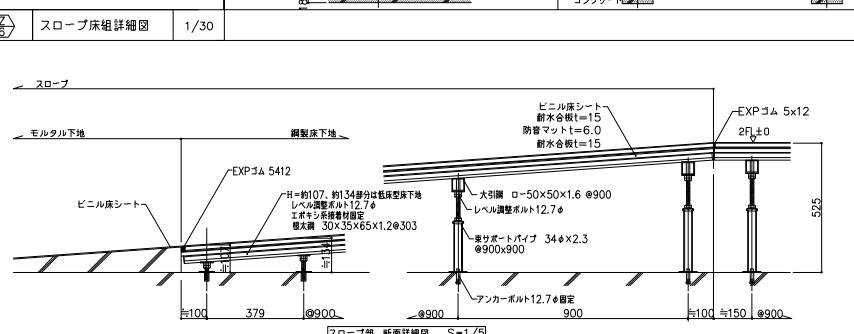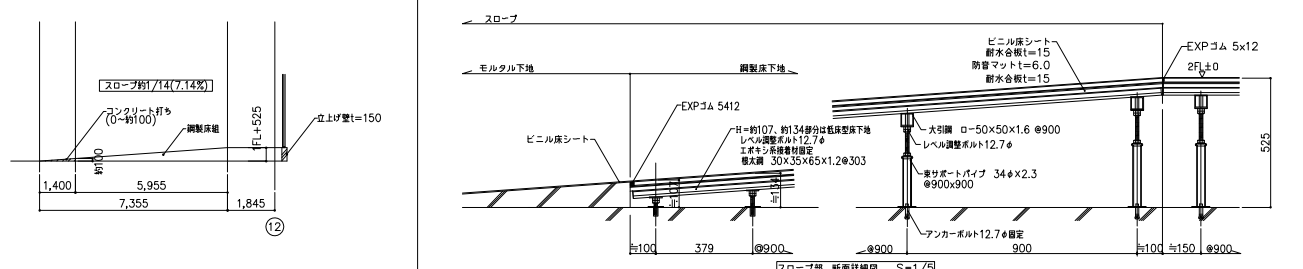壁 コンクリート打設の上仕上材 1/10  化粧目地の場合	壁 モルタルの上仕上 1/10 	壁 磁器質タイル貼 1/5  横上げ張り	大理石 1/5  標準	1階ロビー改修前断面図 1/50 	1階ロビー改修後断面図 1/50 	
大理石 1/5  標準	モルタル床 1/5 	コンクリートにて仕上の上塗り床 1/5 	コンクリートにて仕上の上塗り床 1/5  増打コンクリート t=200	天井内シャッター受下り壁 (S連) 2,000≧H≧1,100 1/5 	レストランスチール建具廻り(1) 1/50 	レストランスチール建具廻り(2) 1/50 
ビニルタイル、タイル、タイルシート 1/5 	モザイクタイル 45角 1/5 	床用磁器タイル 200角 1/5 	アルミニウムルーバー付き レタンスリット 1/5  NTN11202	スロープ廻り断面図 1/100 	スロープ床組詳細図 1/30 	
花コウ石 1/5 	天井 岩綿吸音板 1/10  突出	天井 ケイ酸カルシウム板 1/10  目隠し	スロープ床組詳細図 S=1/50 1/30 			

竣工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



木工		咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工	咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工
磚工		咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工	咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工
新築		咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工	咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工
修工		咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工	咬合鋼骨筋工	鋼骨切彎鋼工



原图：A1

- 154

NO.	N - 110097 -
-----	--------------

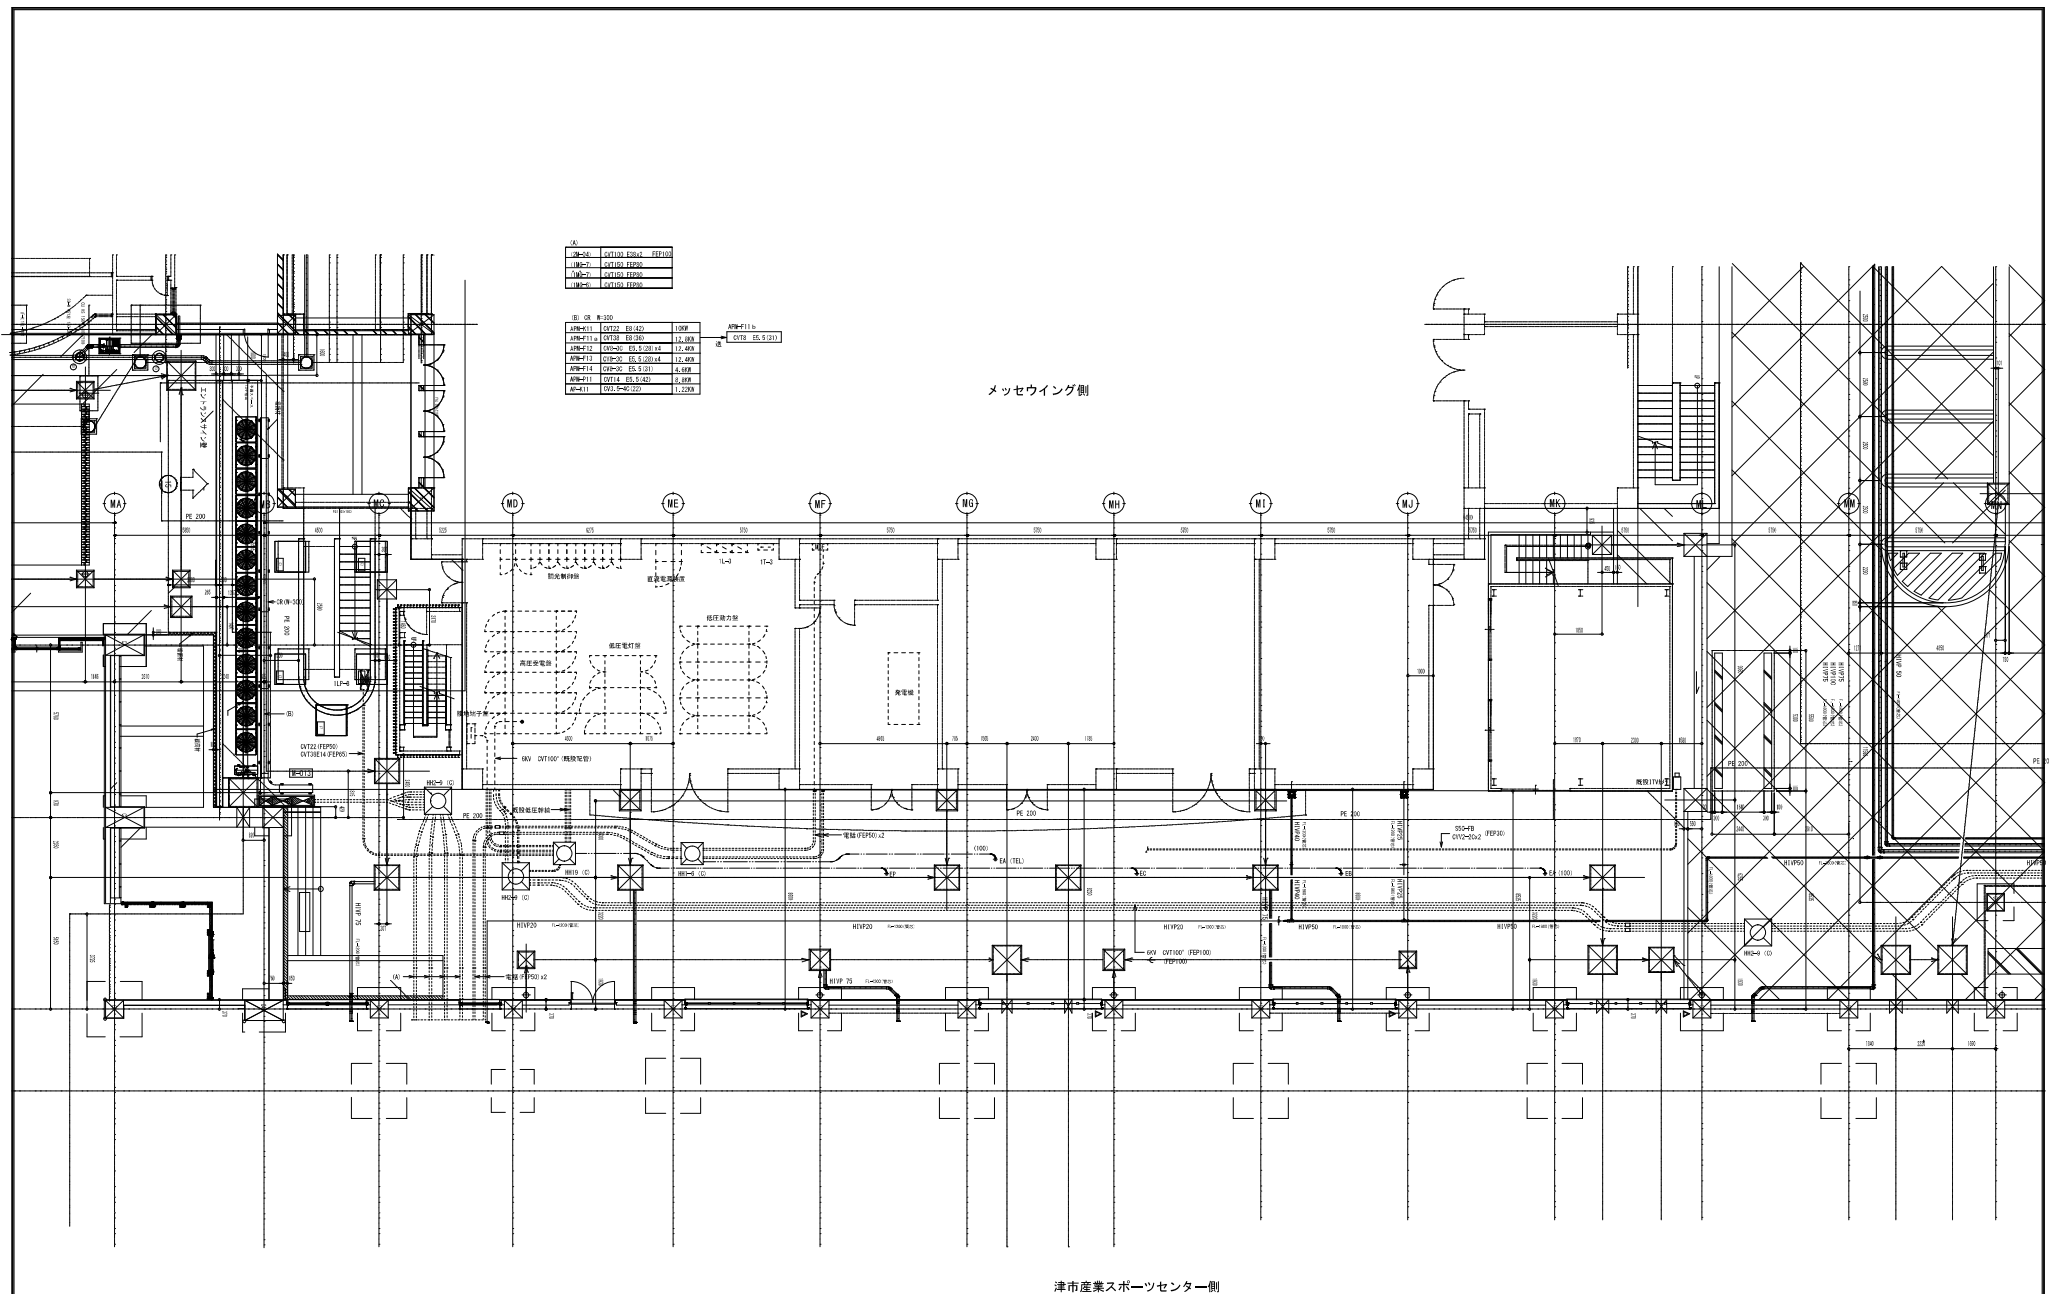


津市産業。
スポーツセンター建築工事
メッセウィング改修立面図


平成 2 9 年度完了

津市産業・スポーツセンター電気設備工事

内、メッセウイング・みえ該当箇所図面



										縮尺 S : 1/100			
備 考	製 図 平成29年 09 月 08 日		承認 年 月 日		注 文 先	津 市 殿	件 名	津市産業・スポーツセンター 電気設備工事					
	変更内容							既設棟電気室回り詳細図					
	△												
	△												
	△												
					納入先	津 市 殿	東邦・三重日楨特定建設工事共同企業体		図書 E-0184				


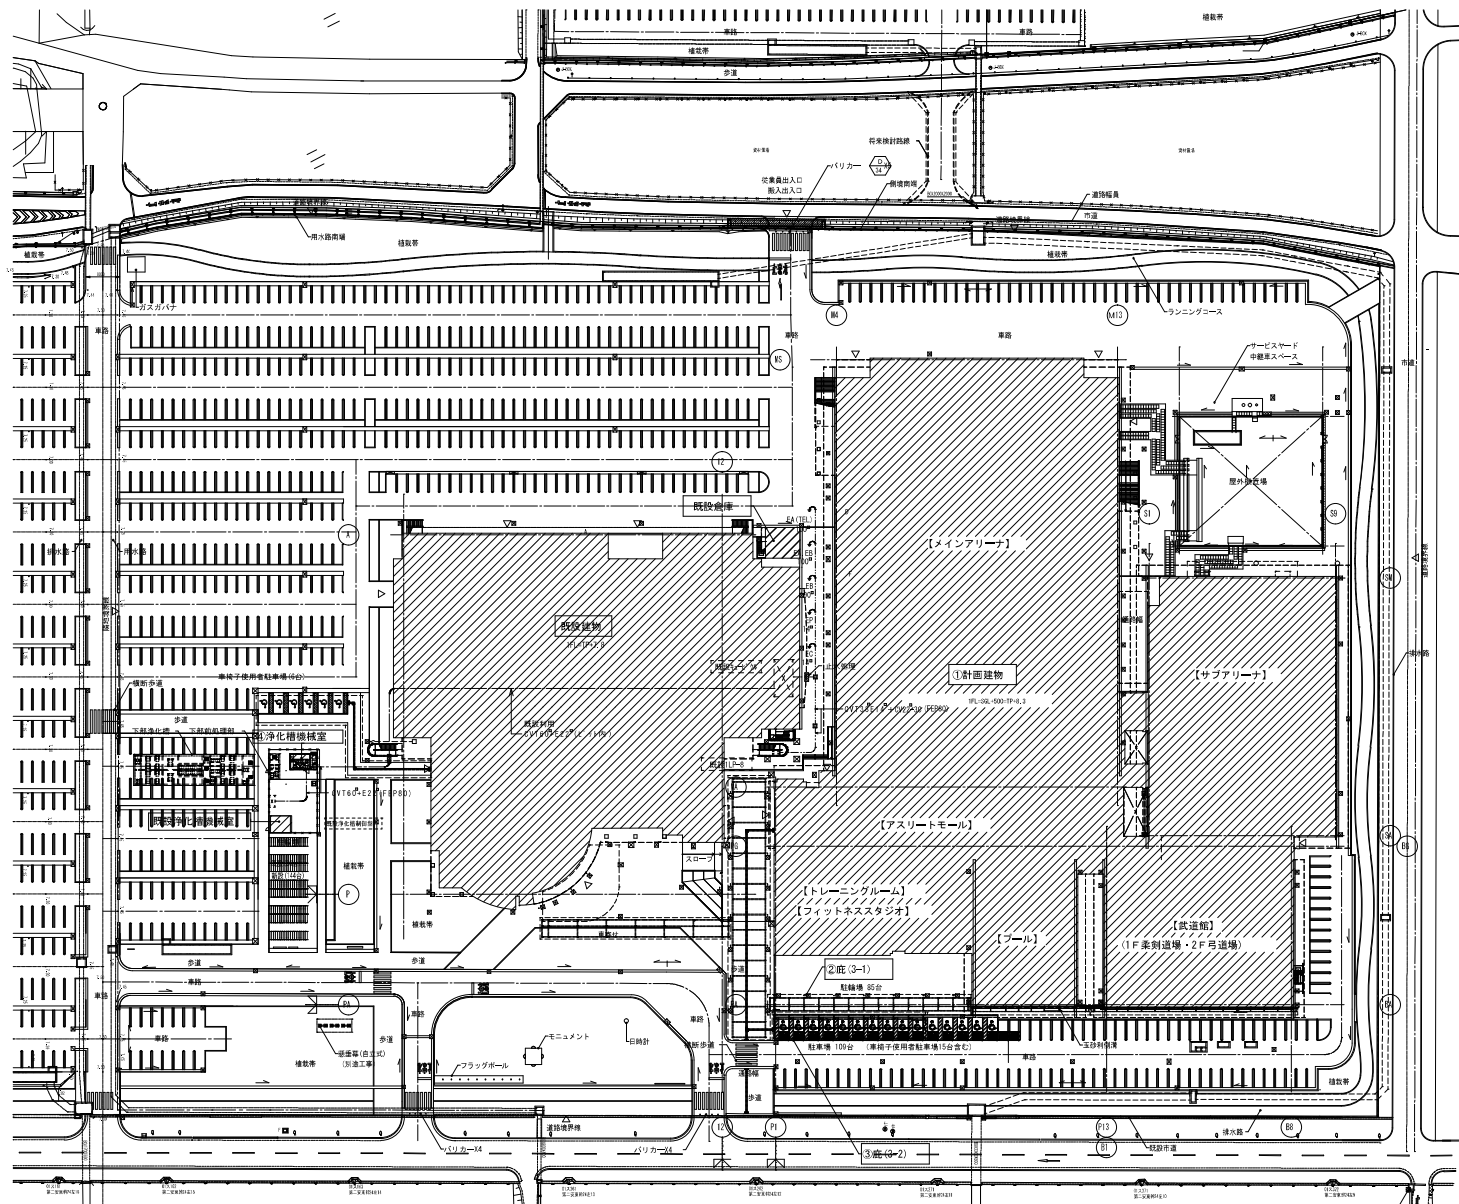


縮尺 S : 1/600

備 考	製 図 年 月 日	製 図 年 月 日	注 文 先	津 市 殿	件名 津市産業・スポーツセンター電気設備工事 既設機設備 既設浄化槽改修図	図番代理人	製図担当者	担当者	作	
	変更-訂正									
	△									
	△									
	納入先		津 市 殿	東邦・三重日産特定建設工事共同企業体		図番	E-185			

電灯分電盤リスト

図面記号 設備形式 設備名称 合計容量	配線 主幹回線	回路番号	分岐回線					リモコン機器					負荷容量					備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1P 100V	1P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V		2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V	2P 100V

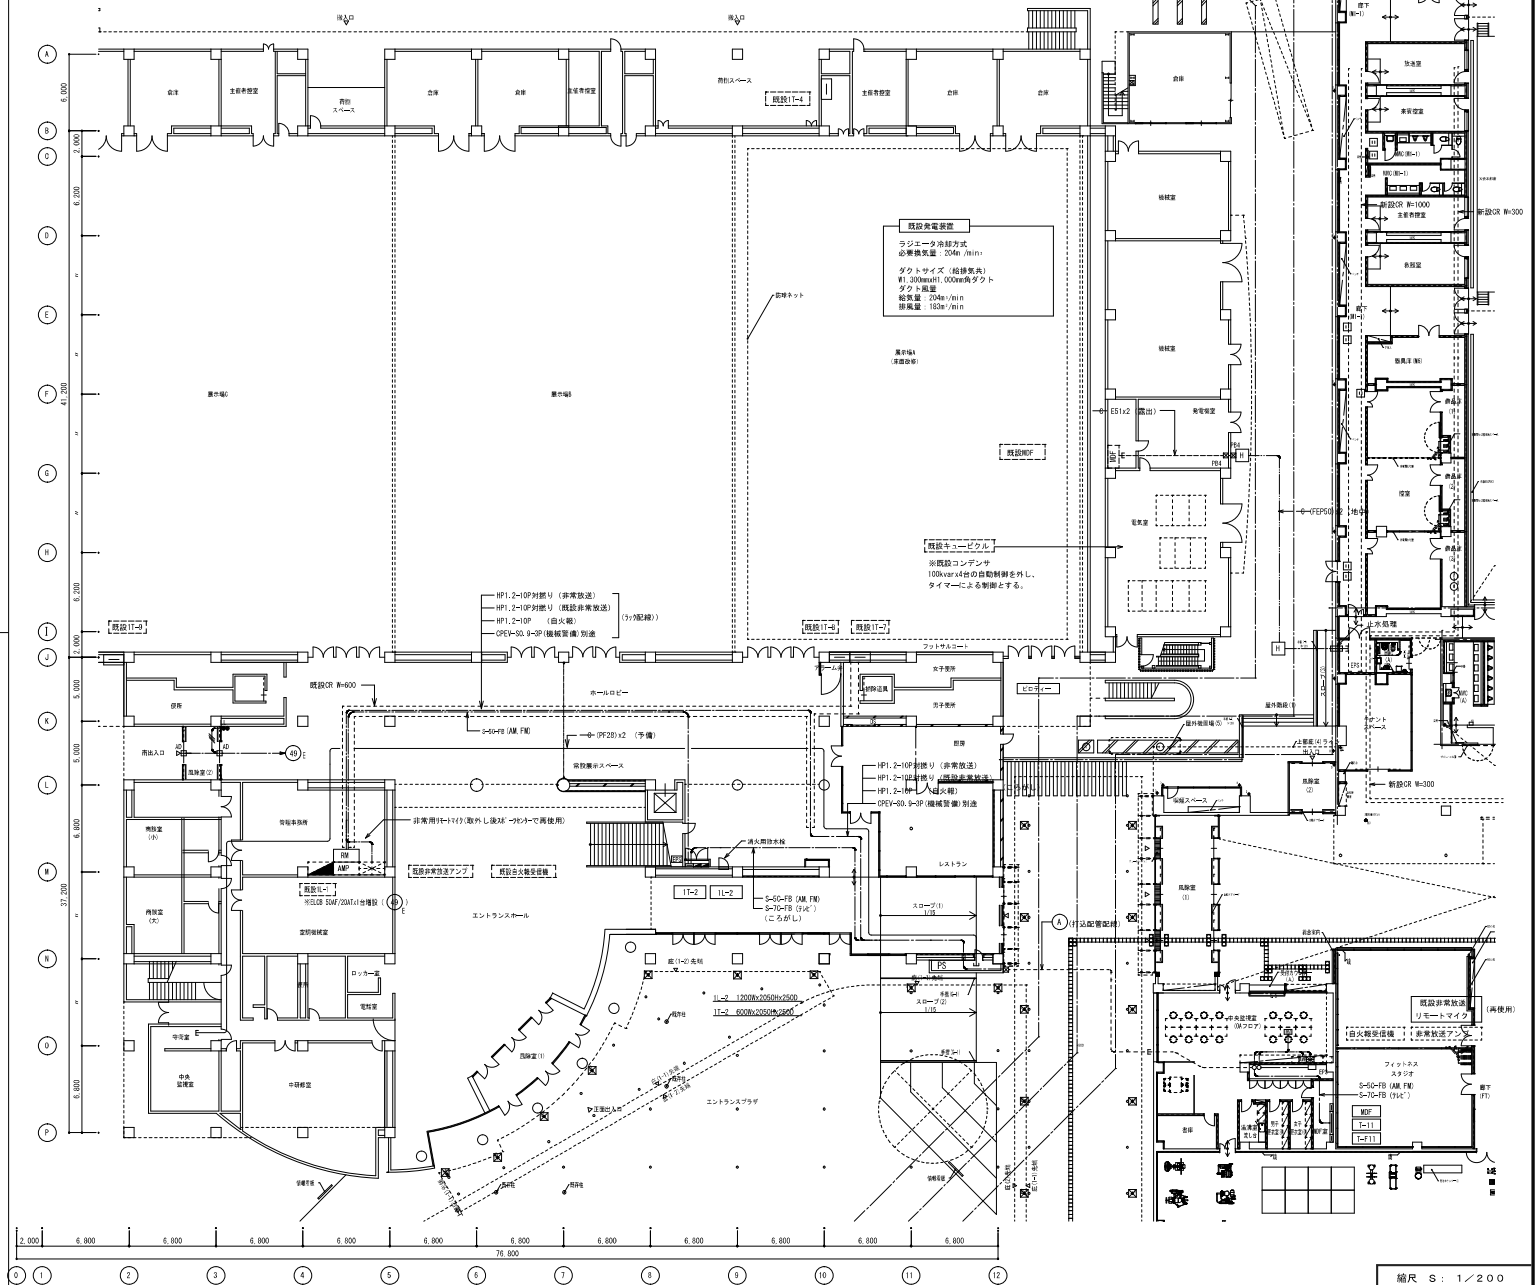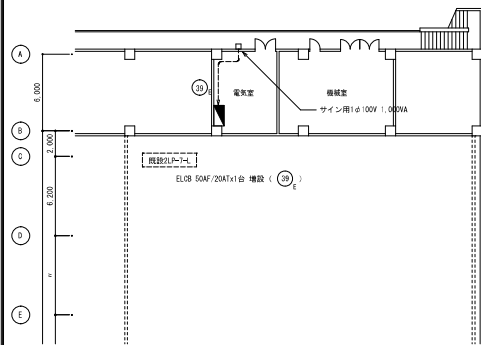

注) 图中、特記なき配管配線は下記による

- ① S-JC-FB+S-G-FB (PF28) (114・4M70)
HP1.2-10P (PF28) (非常放送)
HP1.2-10P (PF30) (既設非常放送)
HP1.2-10P (PF22) (自火報)
OPEV-S0.9-3P (PF22) (別途機械室備)
② HP281x2 + (PF22)x1 (予備)


*非常放送、既設非常放送は対象リレーA使用

備考	製	図	平成25年	6月	8日	津	津	日
	製	図	訂正					
	製	図	訂正					
	製	図	訂正					

注文先	津市 殿	件名	津市産業・スポーツセンター電気設備工事 既設機設備 既設機1,2階 通信情報、非常放送、 他改修	図番	E-0187
納入先	津市 殿	図番	E-0187	図番	E-0187

	機 器 凡 例	
記 号	名 称	
●	埋込スイッチ	IP15A×1
	埋込コンセント	2P15A×2
 印	自動ドア用アウトレット	

1L-2面回路表	
301 E	表示灯・リセット
302 E	復帰リセット
303 E	0℃・リセット
304 E	復帰リセット
305 E	自販機リリー
306 E	自販機リリー
307 E	自販機リリー
308 E	自販機リリー
309 E	自販機リリー
310 E	ELV制御器
311 E	ELVリリット
401 E	入口200V AD
	閉路リリット

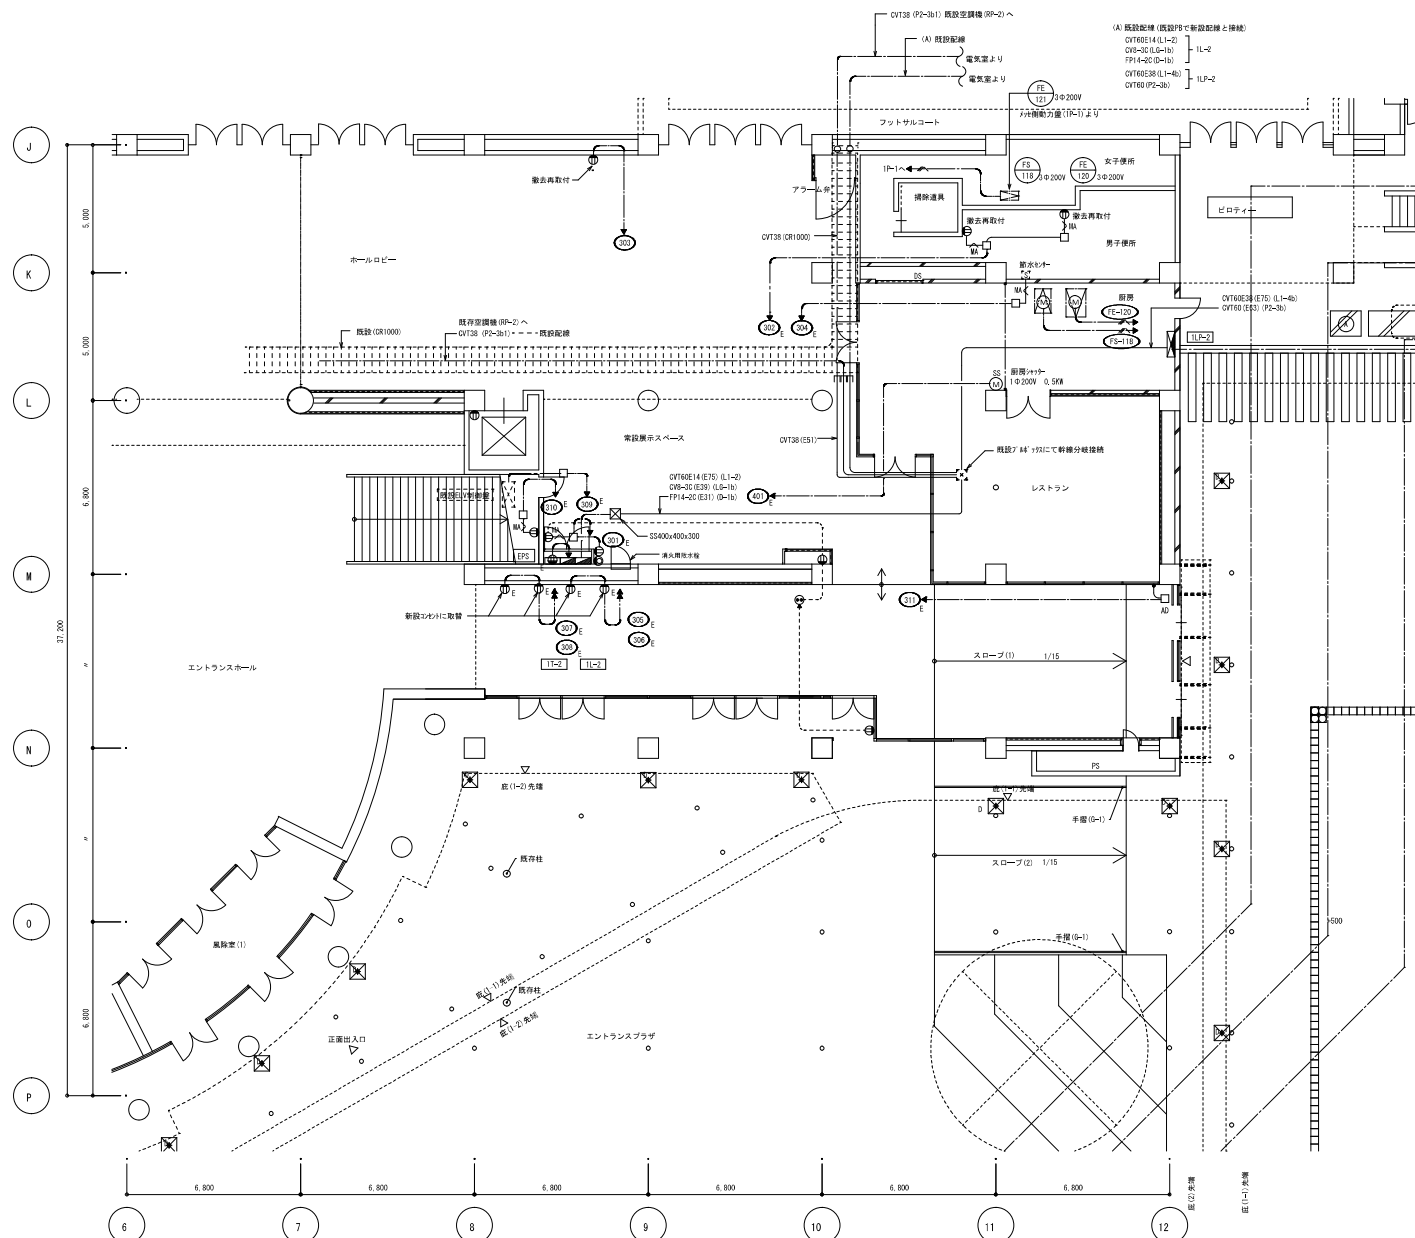

備 考	昭 国 平成29年 6月 8日 奉 認 年 月 日	注 文 先	津 市	殿	件 名 津市産業・スポーツセンター電気設備工事 既設棟設備 既設棟1階 幹線動力コソト改修図	経 理 代 理 人 監 理 技 術 係 出 発 者 作 成 者
	変更・訂正					
	△	納 入 先	津 市	殿	東 邦 ・ 三 重 日 債 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体	図 書 E-0188
	△					

	WF2, 0-3C	(PF22) 1.樓接組
	WF2, 0-3C	(PF22)
	WF2, 0-2C x 2	(PF22)
	WF2, 0-2C x 3C	(PF22)
	WF2, 0-2C x 3C	(PF22)


④ 人感センサー付




注) 1. 図中特記なき配管配線サイズは下記による。
H21.2~30 (PF18)
但し二重天井内はケーブルころがし配線とする。
2. 既設端子盤等の配置は1・2層平面図(改修)を参照とする。

機 器 凡 例	
記 号	名 称
⊙	天井スピーカ
⊙	天井スピーカ (アッテネータ付)
⊙PF	防水型天井スピーカ
⊙	アッテネータ

※ (仮設)	
・既設端子盤	1T-2 工事期間用仮設使用工事
既設端子盤	1T-2 を撤去し指定場所に仮設置の上 新設配線を行ない遷移先接続を行う。 最終設置場所への遷移先を考慮して配線延長を見込むこと。 既設機器機能に支障ない様設置すること。 仮設使用後既設端子盤 1T-2 は撤去する。


端子盤リスト (新設)							
番 名 称	座 形 式	電 話	備 考	低 声	テレビ	特 計	備 考
1T-2		10P×1	HUB スペース	5P	機器構成図 参照	5P	
テレビ共用受信機接続図							
1T-2				機 器 凡 例			
記 号	名 称		備 考				
	混合器		CS-MC				
	ブースター		CS・BS・UV-1W 4.0dB				
	6分配器		CS-D6W				

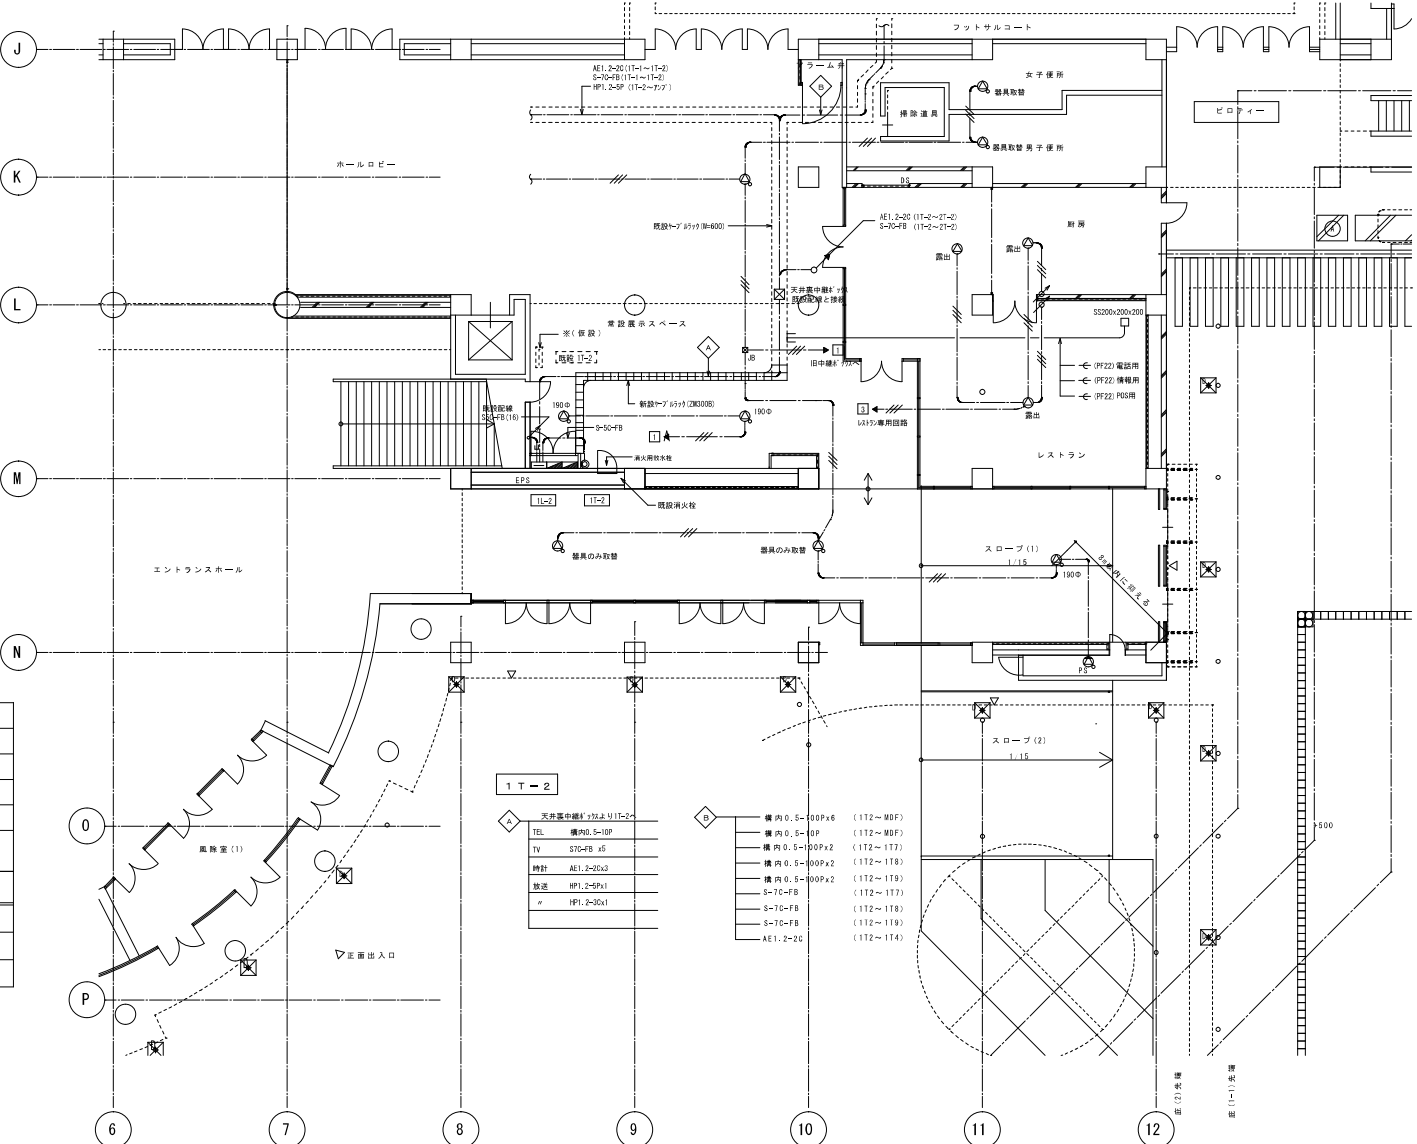

機 器		機 器 年 月 日	注 文 先	津 市 殿	件 名	津 市 産 業 ・ ス ポ ー ツ セ ン タ ー 電 気 設 備 工 事	監 理 技 術 者	技 術 者	作 成 者
変更・訂正		機 器 年 月 日	津 市 殿		既設機設備 既設機1階 非常放送設備改修				
			津 市 殿		東邦・三重白福特定建設工事共同企業体				
					図 書 E-0190				

注) 1. 図中特記なき設備設備サイズは下記による。		
・火警	AE1.2-2C	(PF10)
	AE1.2-4C	(PF16)
・自動検知	AE1.2-2C	(PF10)
	HP1.2-3C	(PF16)
	AE1.2-2C	(FEP20)
	AE1.2-2C	(19)
	AE1.2-4C	(19)
・ガス漏	AE0.9-4C	(PF16)
	但し二重天井内はケーブルこしがし配線とする。	

機 器 凡 例		
記 号	名 称	
	総合盤	補助放水栓ボックス組込
	定温式スポット型感知器1種	防水型
	煙感知器	2種 光電式
	煙感知器	2種 光電式 埋込型
	煙感知器	3種 光電式
	煙感知器	3種 光電式 埋込型
	差動式スポット型感知器	2種 防水型
	自動閉鎖装置	防煙扉れ使用
	自動閉鎖装置	防火シャッター用
	ガス漏れ検知器	DC24V 都市ガス用

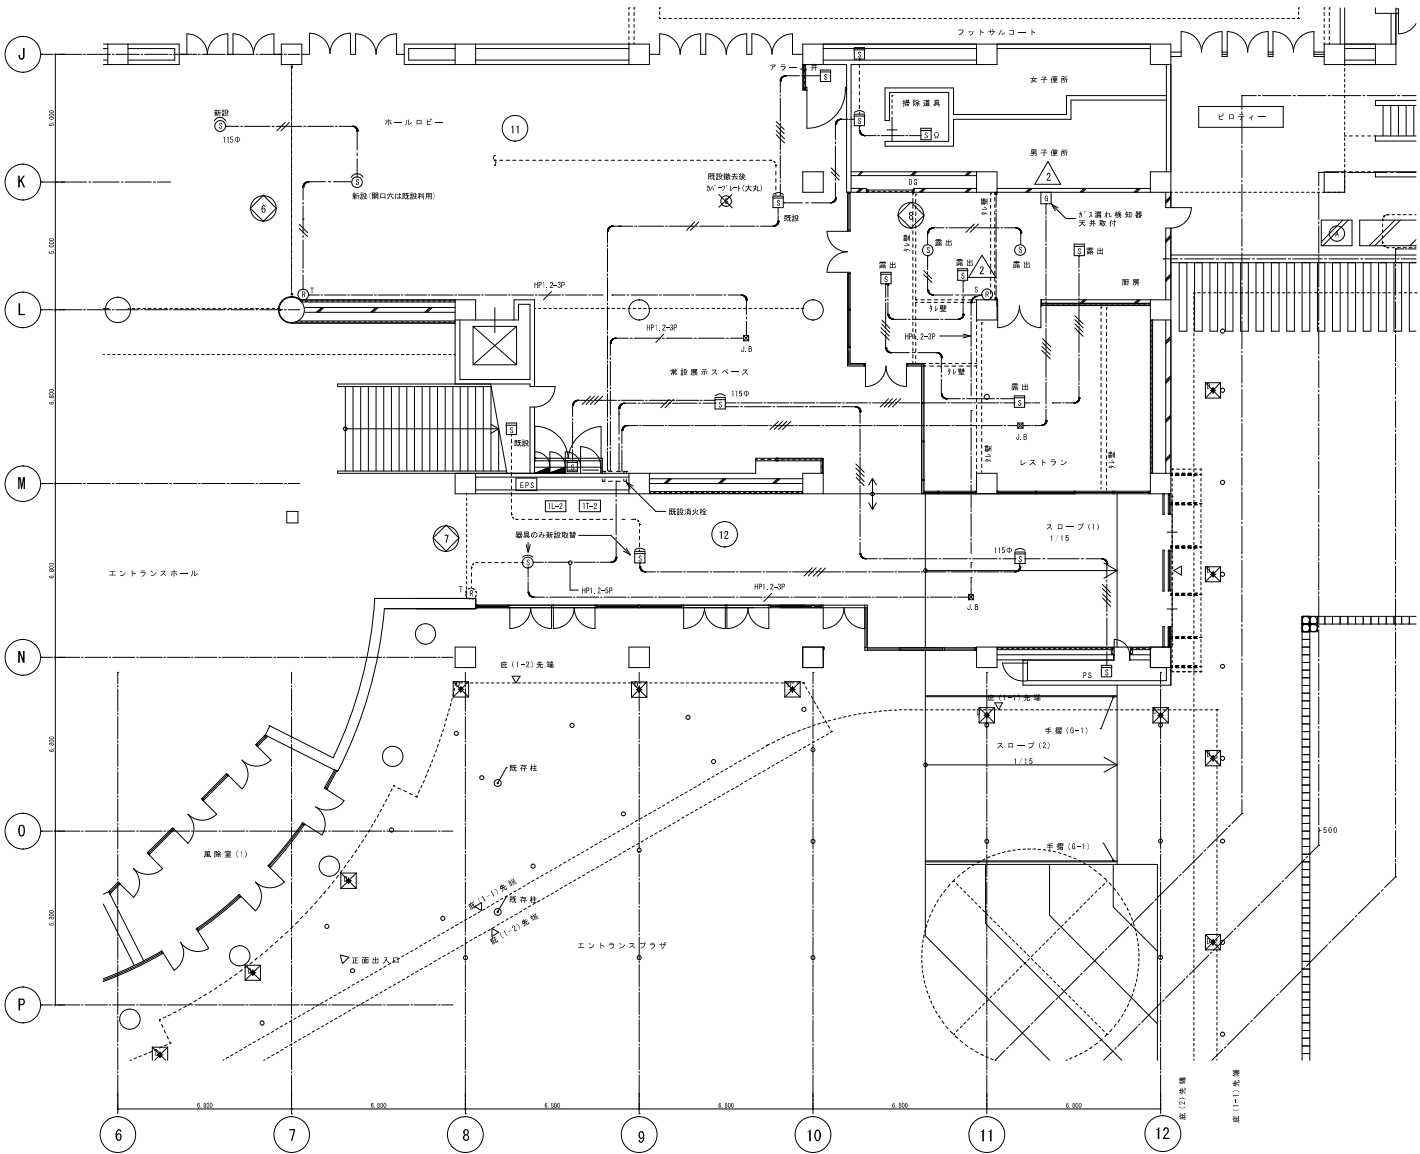


縮尺 S : 1/100	
備考	製 図 平成29年 6月 8日 承認 年 月 日
	変更・訂正
	△
	△
	△
	△
注 文 先	津 市 殿
納 入 先	津 市 殿
件名	津市産業・スポーツセンター電気設備工事
	既設機設備 既設機1階 自火報設備改修
	東邦・三重自備特定建設工事共同企業体
図番	E-0191

平成 2 9 年度完了


津市産業・スポーツセンター空調設備工事

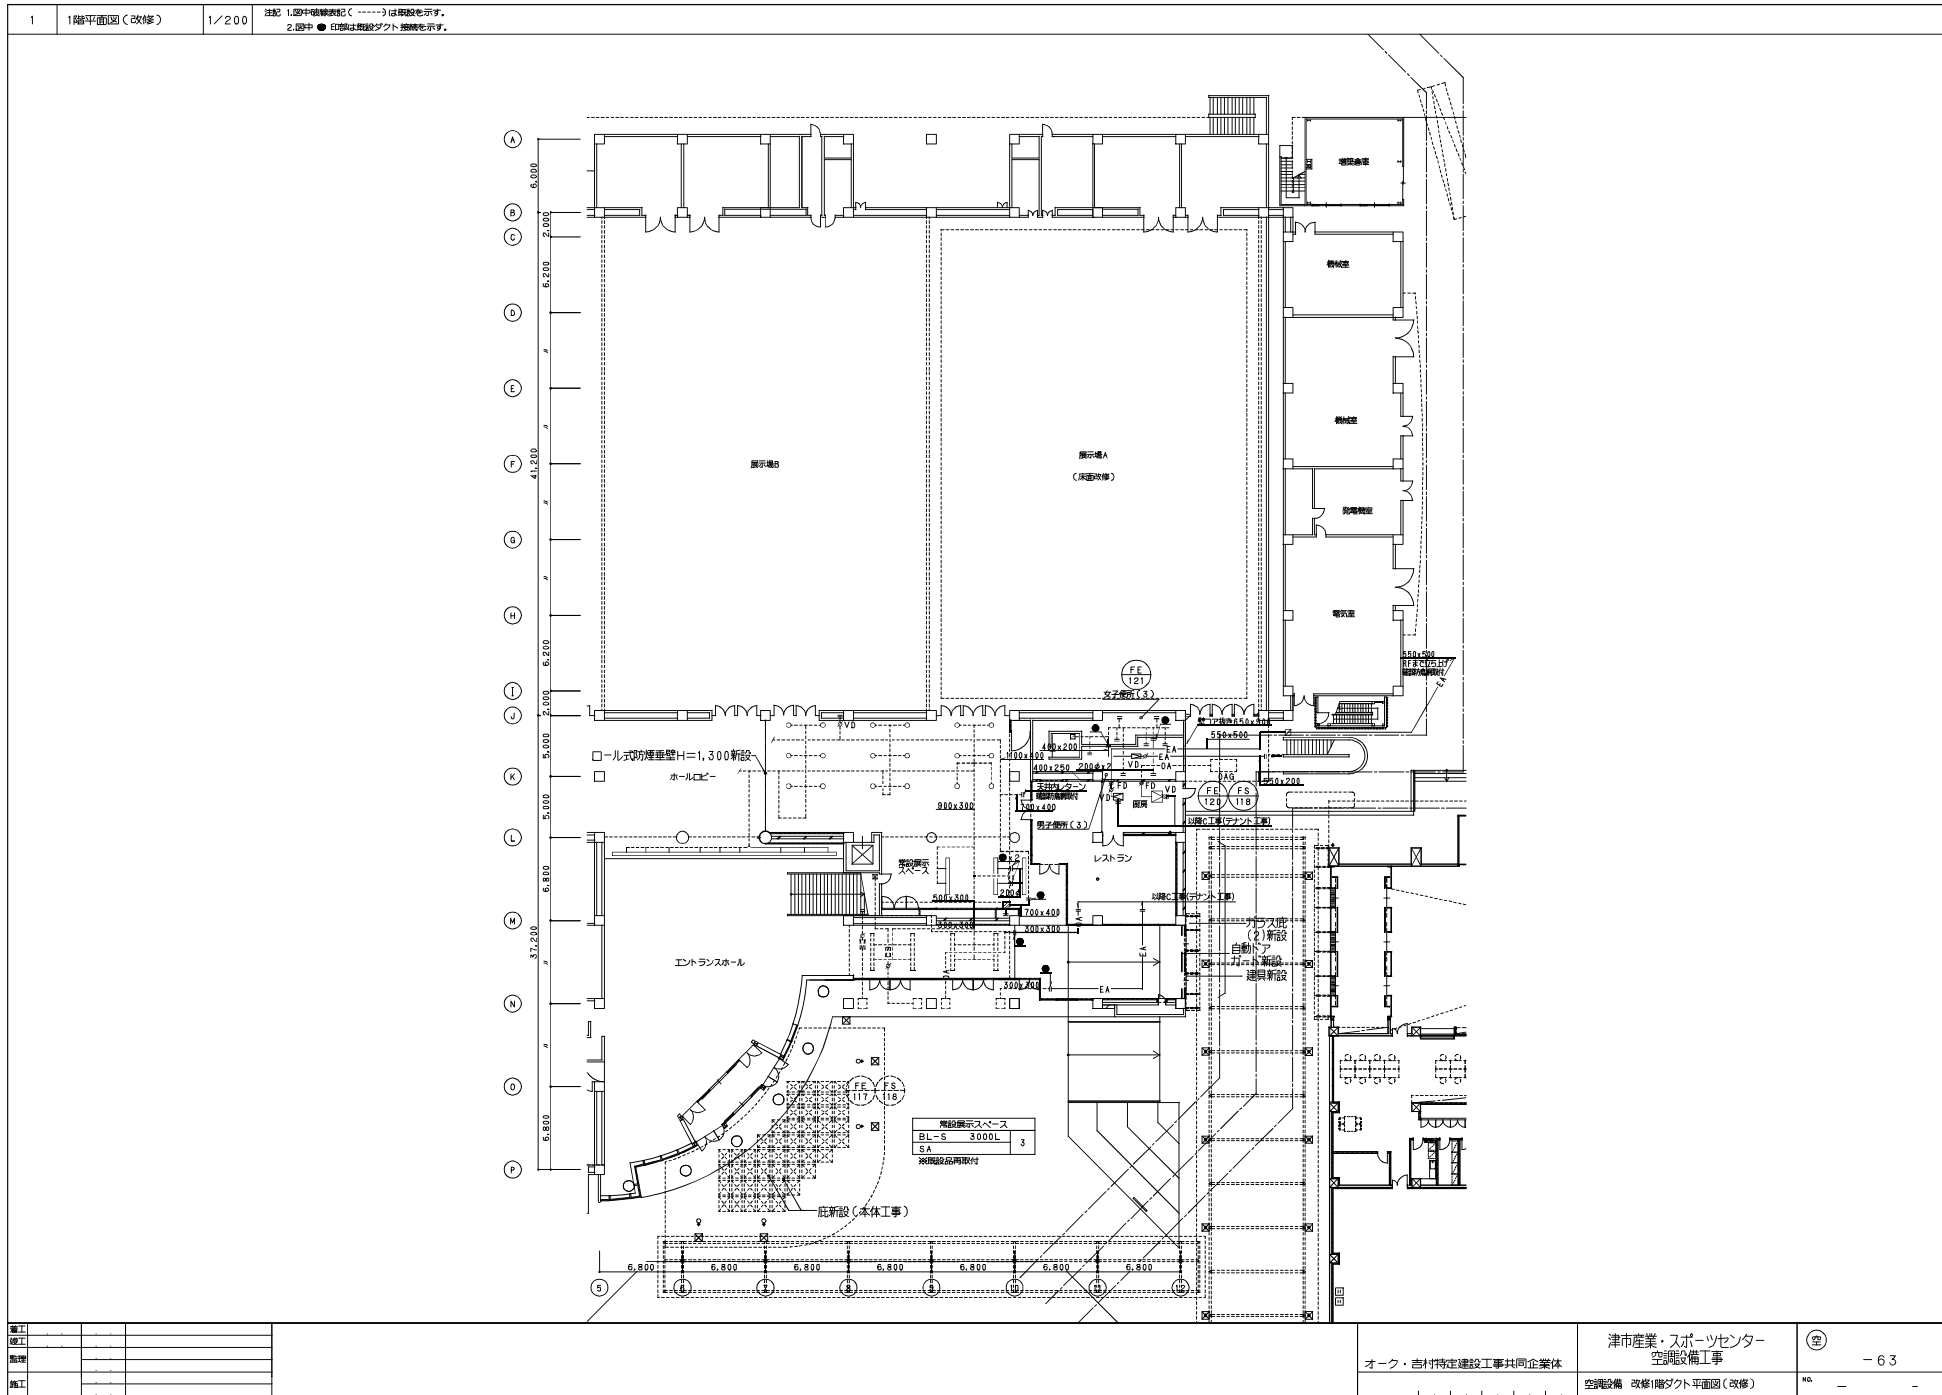内、メッセウイング・みえ該当箇所図面




種別	名称	単位	数量
床	床	㎡	
壁	壁	㎡	
柱	柱	本	
門	門	本	
窓	窓	㎡	
設備	設備	台	
材料	材料	㎡	
その他	その他	㎡	

オーク・吉付特定建設工事共同企業体	津市産業・スポーツセンター 空調設備工事	⑤	- 63
空調設備 改修1階ダクト平面図（改修）	NO	-	-

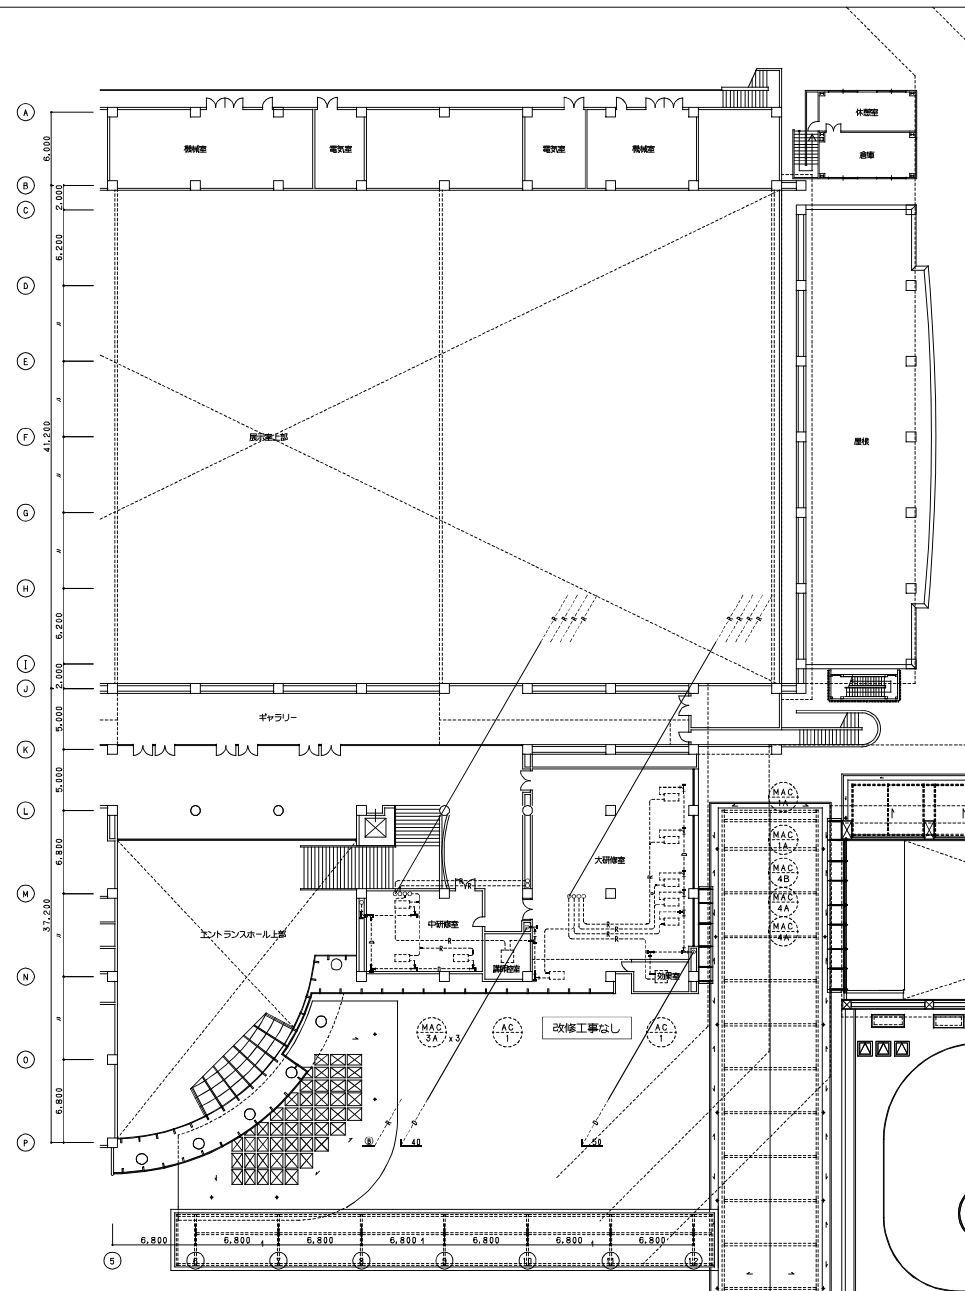

設計		
監理		
施工		

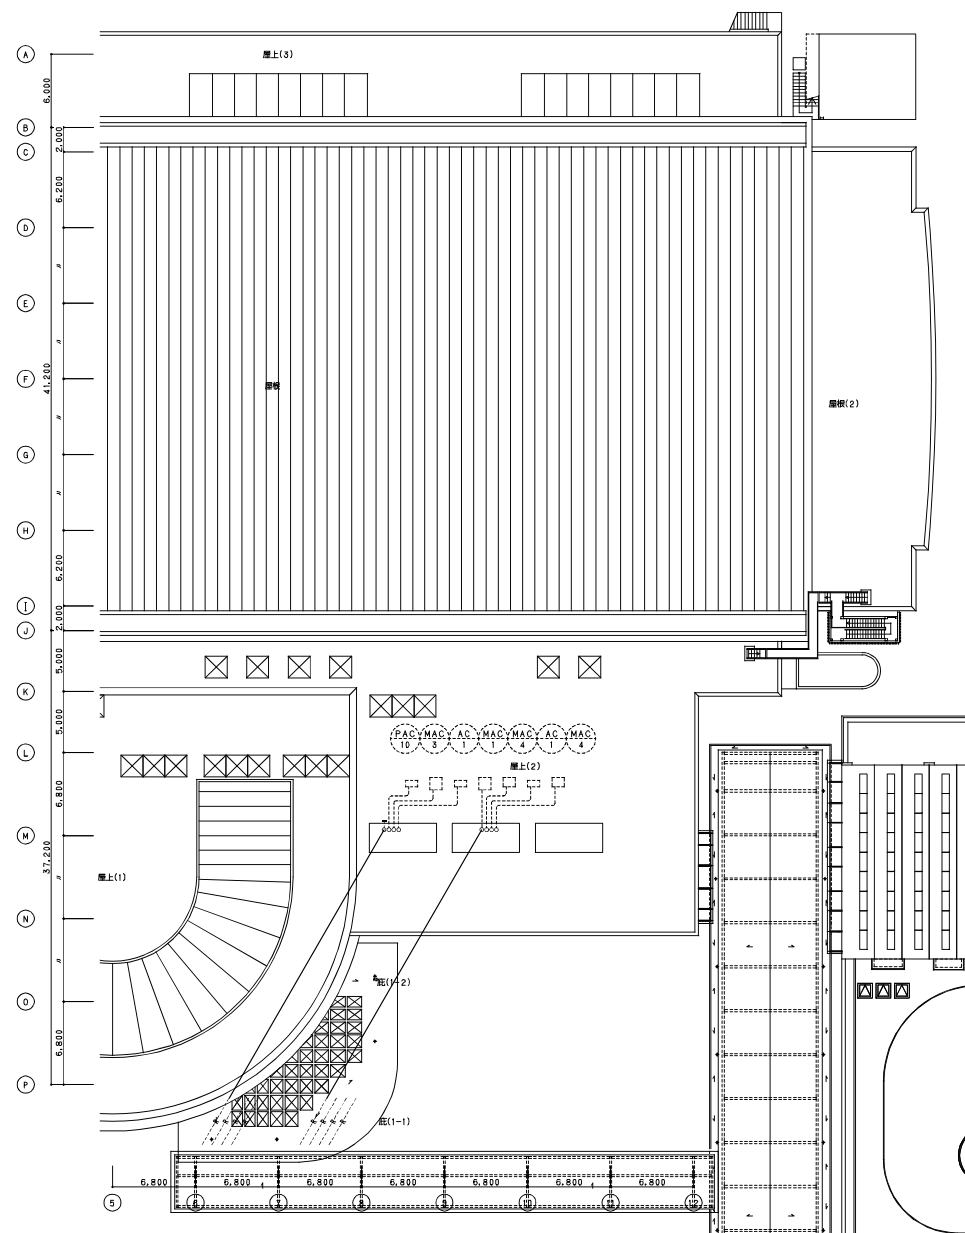

施工			
竣工			
验收			
竣工			
竣工			
竣工			


工事概要(改修工事)
建築・設備の改修工事、施設中央管理室の位置修正及び設備新設を行う。
また、施設中央監視にてデータファイル及びグラフィック画面の位置修正を行う。

改修後、施設中央管理室(改修範囲のみ)

設備記号	名称	自動制御設備	信号取合先	リモート機能	監視内容	備考
FS-118	1階監視系統 送風機	1RP-1	1LP-2	RS	送風・故障監視	改修後利用
FE-120	1階監視系統 排風機	1RP-1	1LP-2	RS	送風・故障監視	改修後利用
FE-121	1階監視系統 排風機	1RP-1	1P-1	RS	送風・故障・故障監視	改修後利用
	電力計 2系統	1RP-1	1LP-2	RS	計量	改修後利用

施設1階(改修)

CA-		
CVV1.25口	- 2口 X 1 (1口改修)	RS
5		
CPEV8.8口	- 7口 X 1 (1口改修)	1LP-2

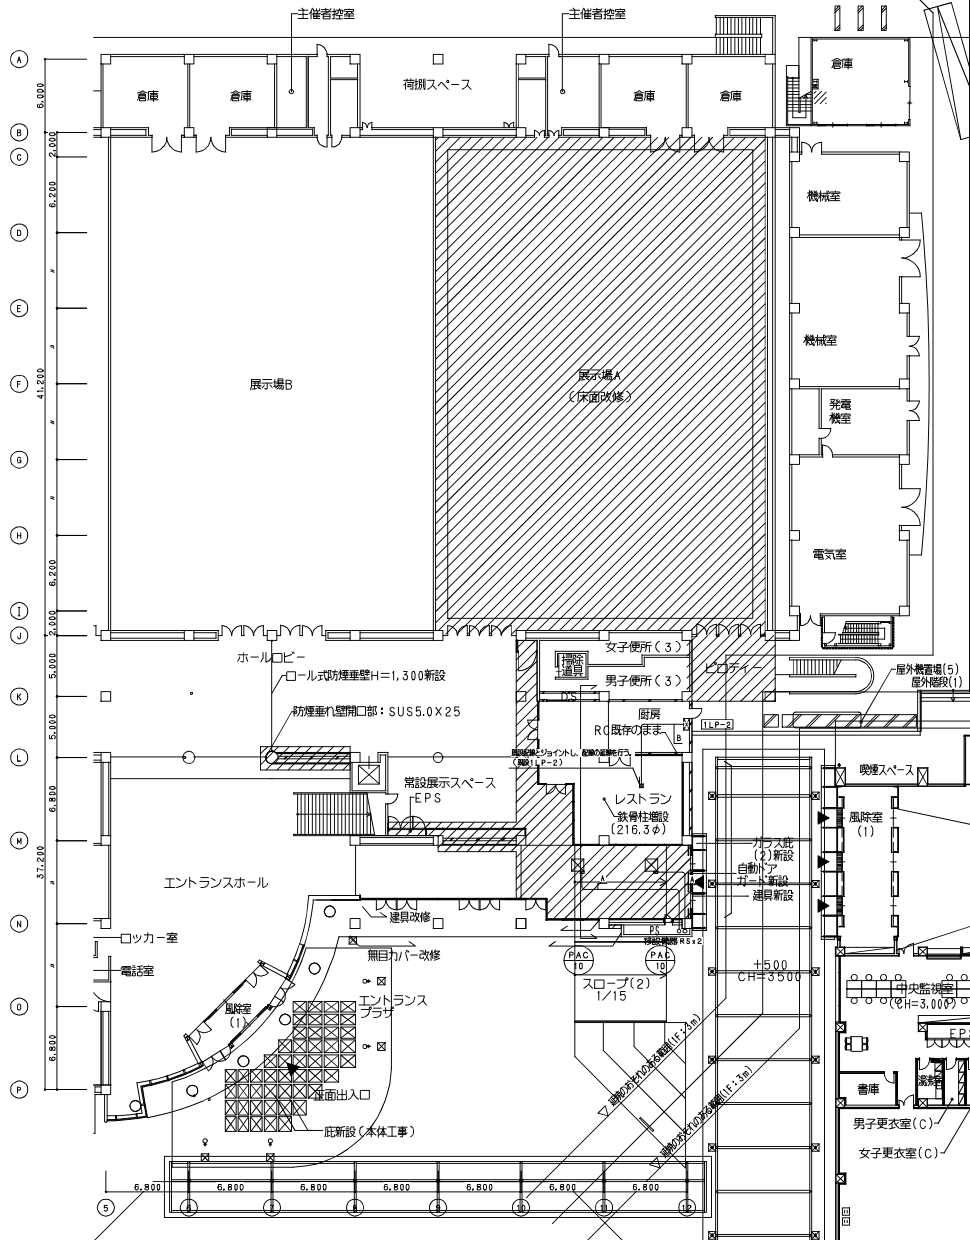

施工		
竣工		
監理		
施工		

オー・吉村特定建設工事共同企業体

津市産業・スポーツセンター
空調設備工事

自動制御設備 改修1階平面図(改修)

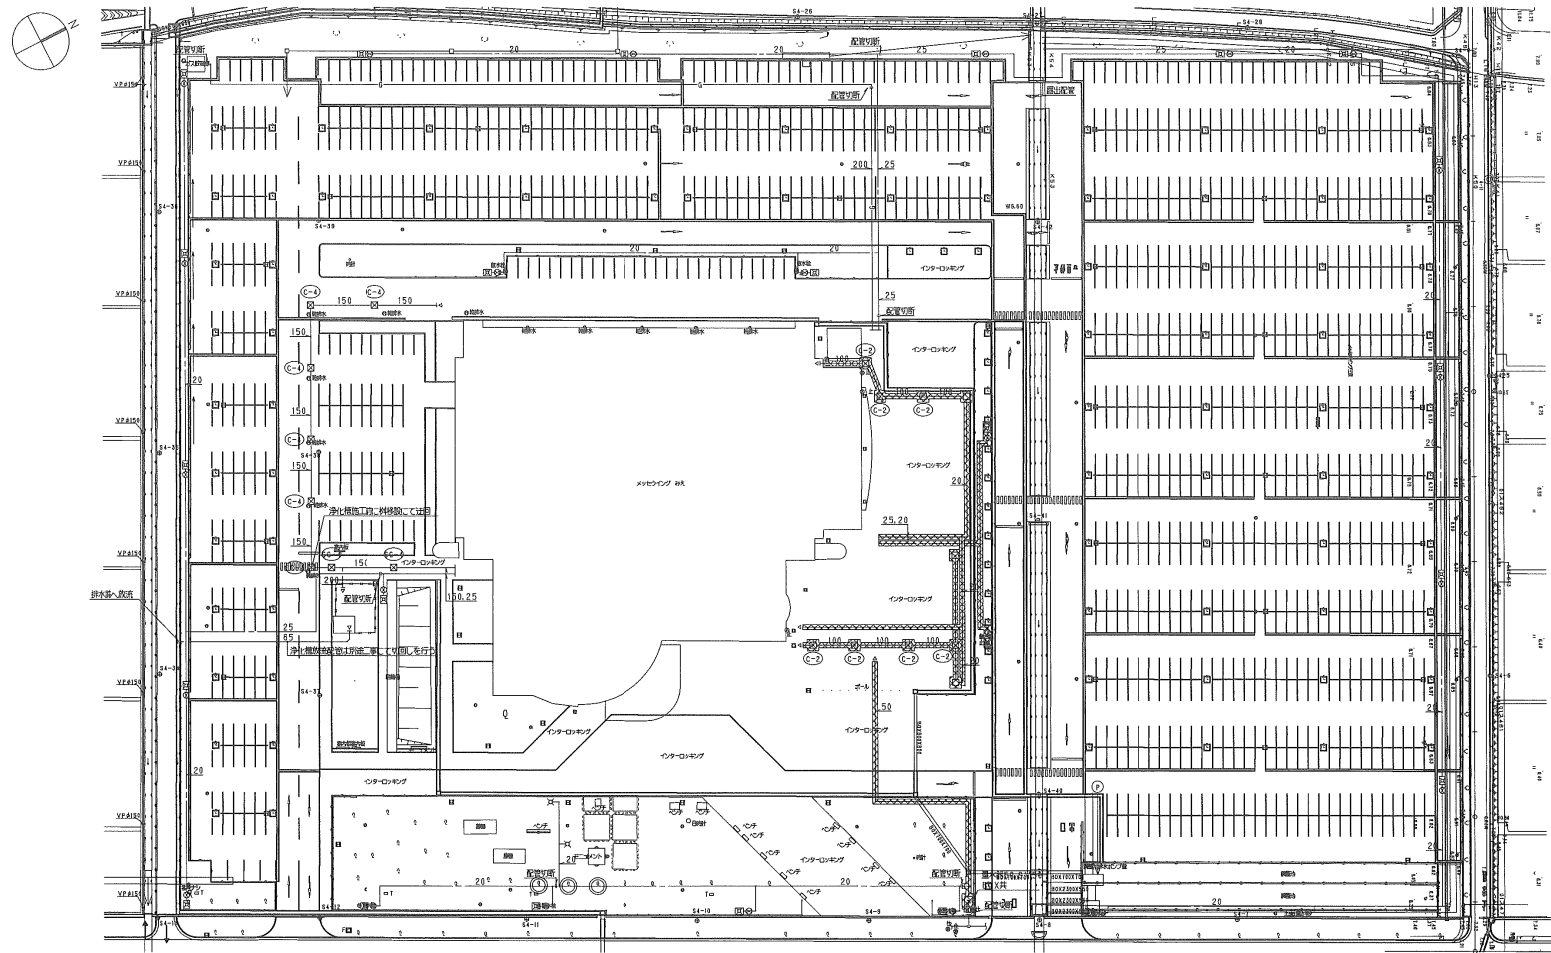
⑤

平成 2 9 年度完了

津市産業・スポーツセンター給排水衛生設備工事


内、メッセウイング・みえ該当箇所図面

[illegible]



竣工		
現工		
計画		
施工		

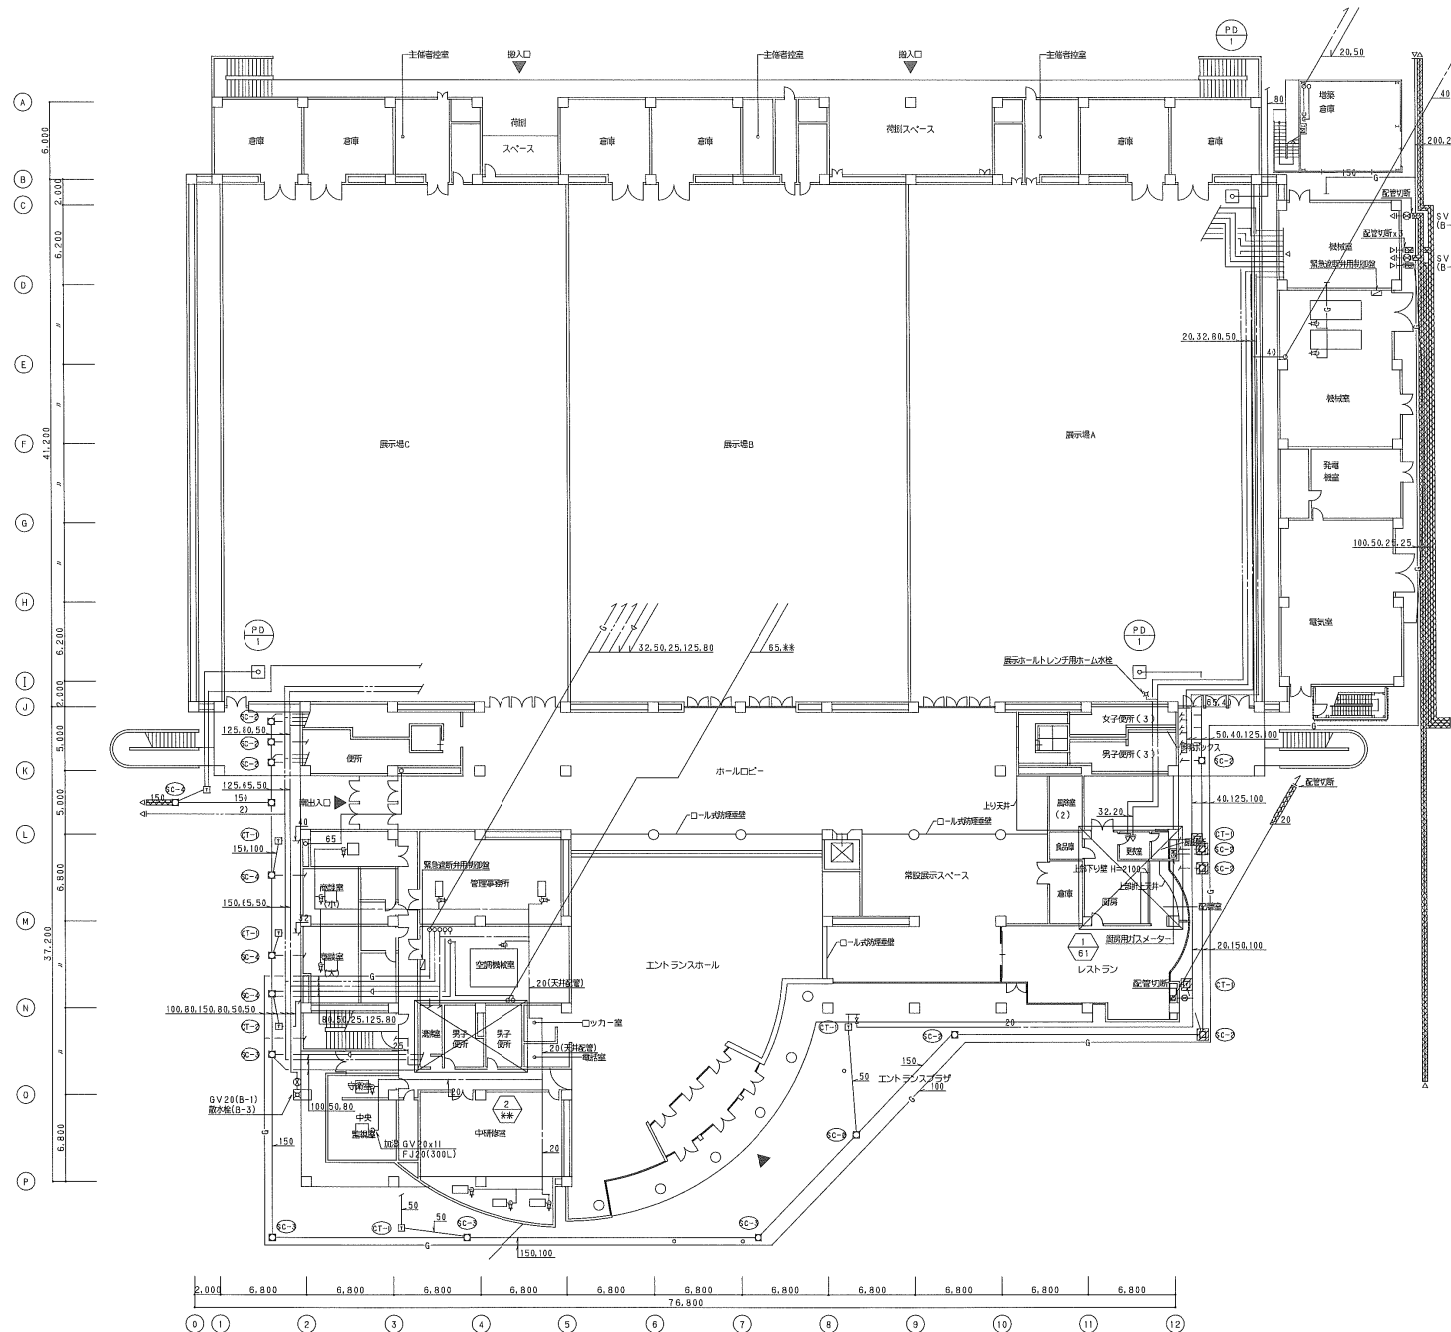注記 1.図中 〳〳〳線は取外し、〳〳〳線は撤去を示す。また、配管が断片の排水配管は別途工事による撤去、残置とする。



記号	名称	寸法	量	寸法
CT-1	雑排水栓	300×300	MHA	トラップ栓
CT-2	雑排水栓	450×450	MHA	
CT-3	雑排水栓	600×600	MHA	
SC-1	汚水栓	450×450	MHA	
SC-2	汚水栓	600×600	MHA	
SC-3	汚水栓	750×750	MHA	

注記 1. 図中 部は取外し、 部は撤去を示す。
2. 図中 部の汚水坑、排水坑は樹叢を撤去とする（化粧藪の撤去は造園工事）。

