

簡易水道事業

■主な事業

- 下之川簡易水道拡張事業
- 八幡簡易水道拡張事業




八幡簡易水道川上浄水場

■業務量の概要

給水人口 4,103人
 給水戸数 1,992戸
 総配水量 34万7,739立方メートル

簡易水道事業特別会計収支

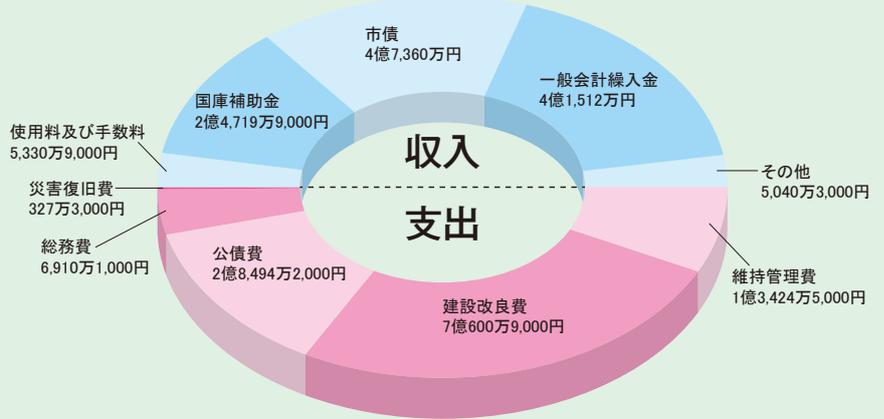

収支の状況 (税込み)

収入 12億3,963万949円
 支出 11億9,817万133円
 収支差引 4,146万816円

安心して飲める水を供給するために

水道水は、人の健康に影響が生じないように、十分に安全性を考慮した水質基準が設定されています。そのため、市では、浄水場で緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ過などの方式による適正な浄水処理を行い、安心して飲むことのできる水道水を供給

することに努めています。

今後も、安全でおいしい水道水を供給できるよう、水質検査体制を整えて十分な水質を保つことはもちろん、水源地域の保全にも努めていきます。

平成24年度津市給水栓水質検査結果

| 項目 | 水質基準 | 検査箇所 | | | | |
|---------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | 寿町 | 榊原町 | 河芸町上野 | 芸濃町北神山 | 美里町足坂 |
| 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.7 | 4.3 | 7.1 | 8.6 | 4.0 |
| 有機物等(全有機炭素の量) | 3mg/l以下 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3未満 | 0.5 |
| pH値 | 5.8~8.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 7.4 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度(度) | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度(度) | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 項目 | 水質基準 | 検査箇所 | | | | |
|---------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 安濃町安濃 | 一志町虹が丘 | 白山町南家城 | 白山町伊勢見 | 美杉町下之川 |
| 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 9.0 | 8.1 | 8.2 | 4.3 | 3.4 |
| 有機物等(全有機炭素の量) | 3mg/l以下 | 0.3未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| pH値 | 5.8~8.6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度(度) | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 |
| 濁度(度) | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

*数値などは全て、平成24年度の平均値です。