


消毒用アルコールの容器に適正な表示をお願いします！


危険物に該当する消毒用アルコールの容器には、危険物の品名、危険等級、「火気厳禁」の注意喚起など決められた表示がされています。この消毒用アルコールを他の容器に詰め替えて使用する場合には、容器に決められた表示をする必要があります。

下記の例を参考にアルコール容器に適正な表示をお願いします。（表示をする必要があるアルコールは危険物に該当するアルコールです。商品によっては、危険物のアルコールに該当しないものもあります。）

1 最大容量が500mLを超える容器の場合

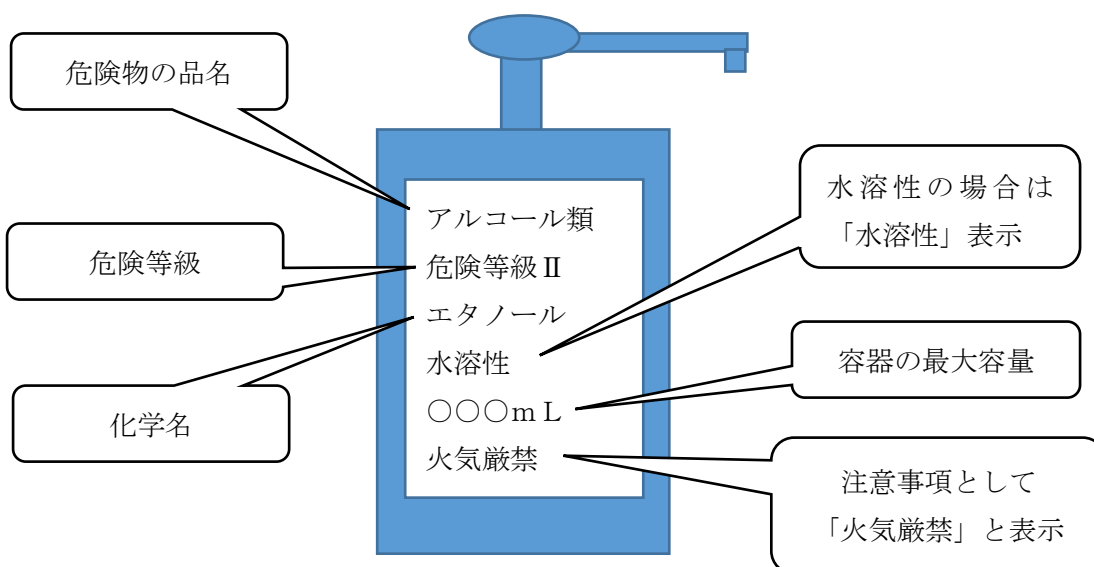

2 最大容量が500mL以下の容器の場合

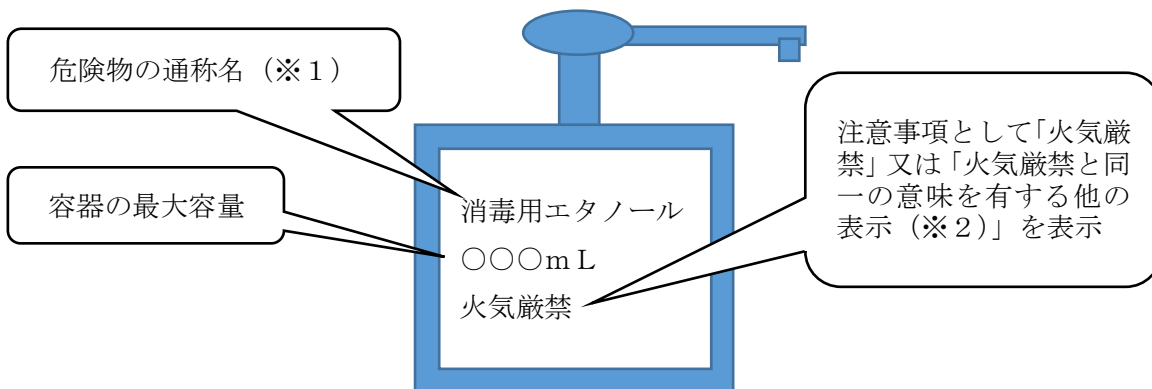

※1 危険物の通称名としては、「エタノール」や「消毒用エタノール」があります。

※2 「火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の例

- ・「火気の近くで使用しないでください」
- ・「火気を近づけないでください」