

資料提供(投げ込み) 令和6年8月26日(月)	
場所 津市政記者室	
事務担当課	
所 属	職・氏 名
河芸総合支所 地域振興課 (電話059-244-1706)	産業振興・環境担当副参事 松下 貴史

杜の街せせらぎ公園内トイレの水量調整バルブの盗難について


河芸町杜の街二丁目の住民が、令和6年8月21日(水)8時30分頃、杜の街せせらぎ公園内のトイレにおいて、和式便器に流す水の量を調整するバルブ(以下「水量調整バルブ」といいます。)が取り外されていることを確認したことから河芸総合支所地域振興課に連絡がありました。

このことを受け、当該総合支所地域振興課職員が、当該公園内のトイレを確認したところ、男性用で1箇所、女性用で2箇所の合計3箇所の和式便器について、水量調整バルブが取り外されていました。

このことから、同日11時から津警察署と現場立会を行い、同月22日(木)に被害届を提出するとともに、被害箇所の扉を固定し、使用禁止の張り紙を設置しました。

記

- 1 発見日時
令和6年8月21日(水)8時30分頃
- 2 発生場所
津市河芸町杜の街一丁目地内 杜の街せせらぎ公園内トイレ(別紙位置図参照)
- 3 被害物件
和式便器用水量調整バルブ3個
- 4 被害総額
約60,000円

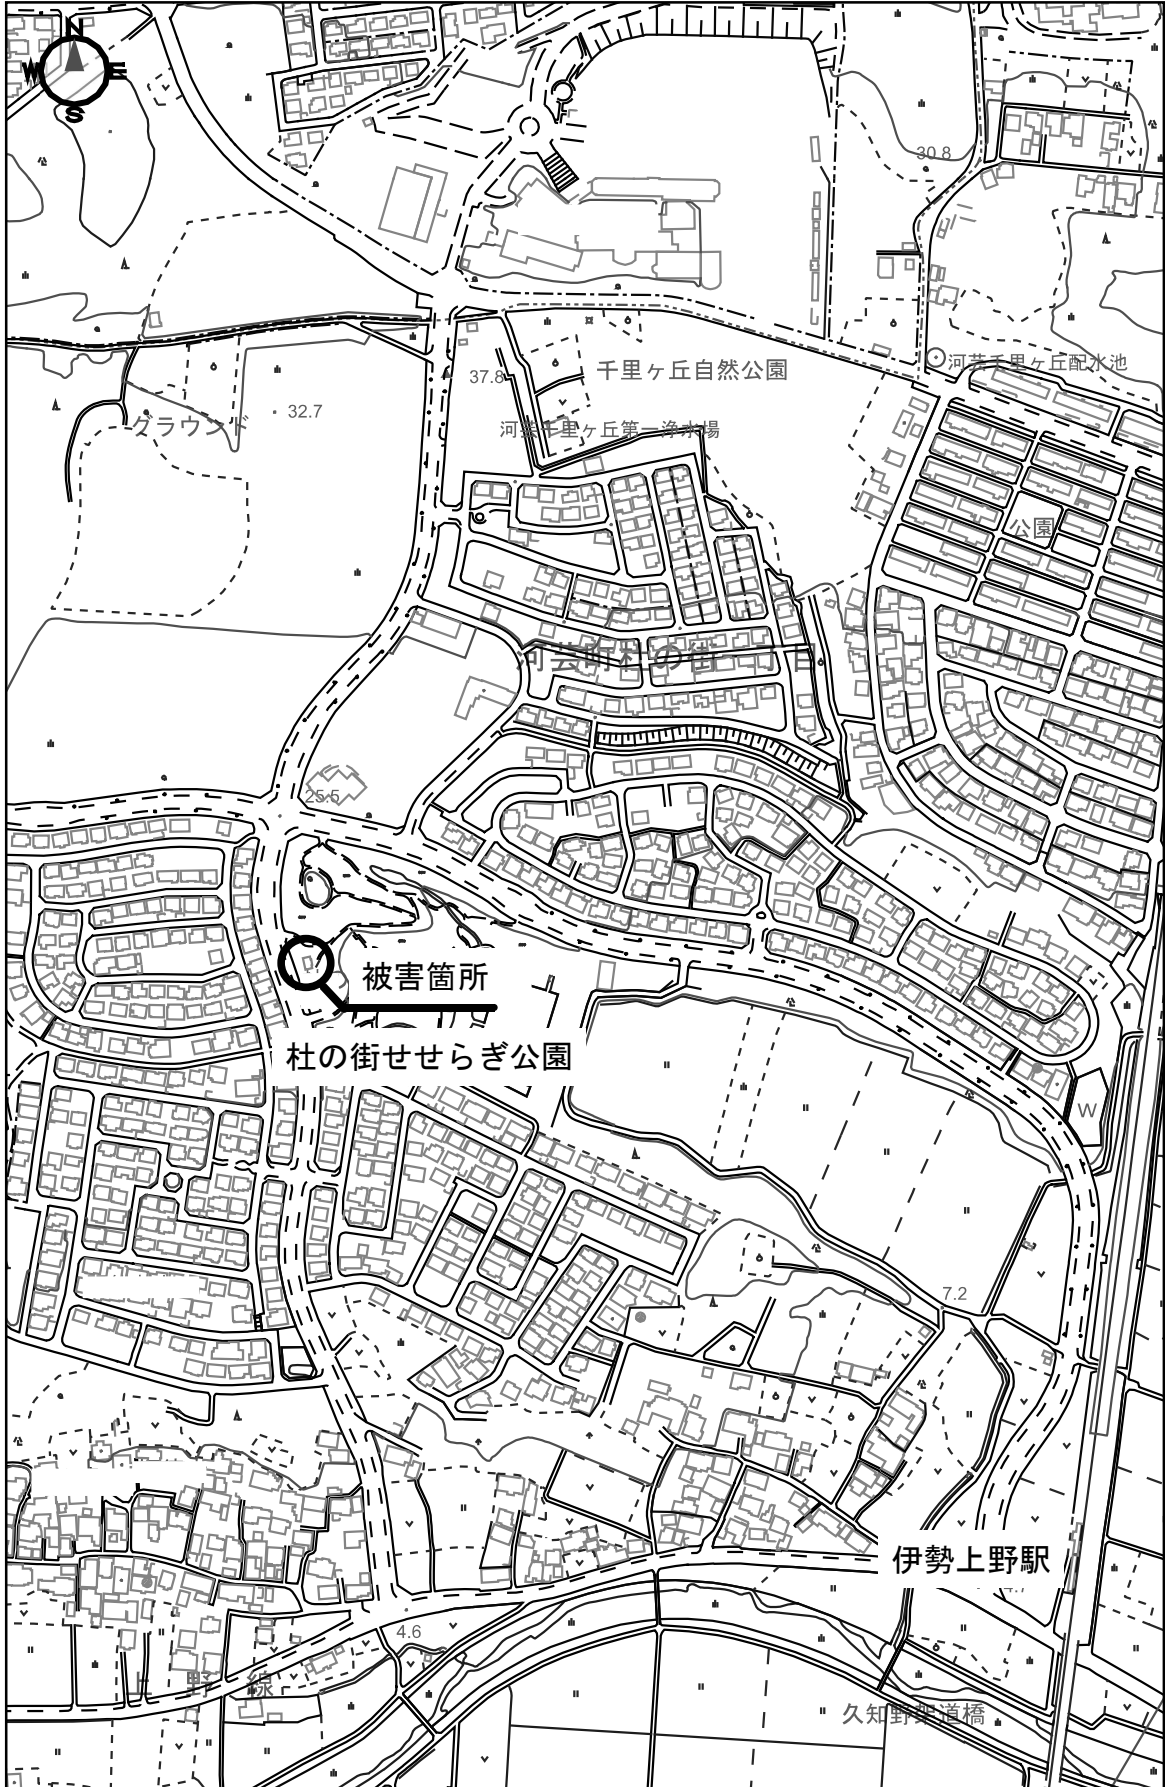

グラウンド 32.7

千里ヶ丘自然公園

河津千里ヶ丘第一浄水場

河津千里ヶ丘配水池

被害箇所

杜の街せせらぎ公園

伊勢上野駅

久知野渡橋

4.6

7.2

37.8

30.8