
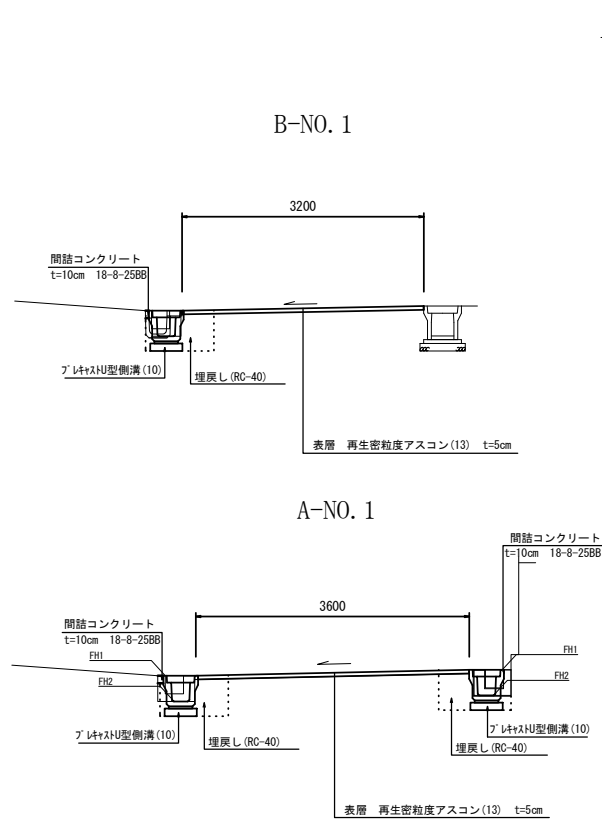


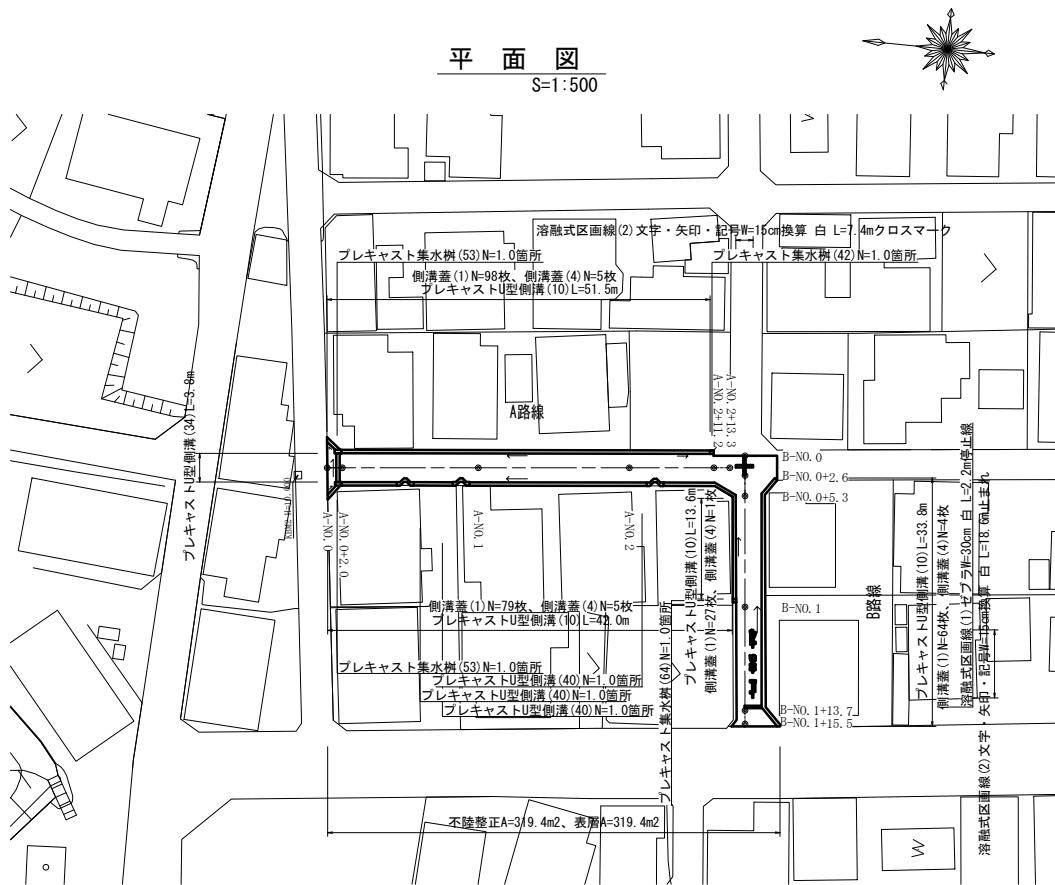

B路線											
名 称	単 位	No. 0	No. 0+2.6	No. 0+2.6(間隔)	No. 0+5.3	No. 0+5.3(間隔)	No. 0+19.4	No. 0+19.4(間隔)	No. 1	No. 1+13.7	No. 1+15.3
床掘り(左)	m2	-	-	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
埋戻し(左)	m2	-	-	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
間詰コンクリート(左)	m2	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
舗装版破砕(1)(左)	m	-	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
コガリ+構造物取壊し(1)(左)	m2	-	-	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
床掘り(右)	m2	-	-	-	-	0.32	0.32	-	-	-	-
埋戻し(右)	m2	-	-	-	-	0.21	0.21	-	-	-	-
間詰コンクリート(右)	m2	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-
舗装版破砕(1)(右)	m	-	-	-	-	0.45	0.45	-	-	-	-
コガリ+構造物取壊し(1)(右)	m2	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-
舗装版破砕(2)	m	6.00	6.00	5.20	2.40	2.40	2.40	2.70	2.70	2.85	5.60
不陸整正・表層	m	6.00	6.00	6.00	3.20	3.20	3.20	3.15	3.15	3.25	6.00

A路線									
名 称	単 位	No. 0	No. 0+2.0	No. 1	No. 2	No. 2+11.2	No. 2+11.2(間隔)	No. 2+13.3	
床掘り(左)	m2	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-	-	
埋戻し(左)	m2	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-	-	
間詰コンクリート(左)	m2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	
舗装版破砕(1)(左)	m	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-	-	
コガリ+構造物取壊し(1)(左)	m2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-	-	
床掘り(右)	m2	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
埋戻し(右)	m2	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	
間詰コンクリート(右)	m2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
舗装版破砕(1)(右)	m	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
コガリ+構造物取壊し(1)(右)	m2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
舗装版破砕(2)	m	6.20	2.60	2.80	2.75	2.70	2.70	4.10	
不陸整正・表層	m	7.00	3.40	3.60	3.55	3.50	3.50	4.90	

左	A-No. 0	A-No. 0+2.0	A-No. 1	A-No. 2	A-No. 2+11.2
FH1	9.88	9.90	9.96	9.99	9.97
FH2	9.54	9.56	9.62	9.65	9.63

右	A-No. 0	A-No. 0+2.0	A-No. 1	A-No. 2	A-No. 2+11.2	A-No. 2+13.3
FH1	10.00	9.94	10.00	10.06	10.09	10.10
FH2	9.66	9.60	9.66	9.72	9.75	9.76

左	B-No. 0+2.6	B-No. 0+5.3	B-No. 1	B-No. 1+13.7	B-No. 1+15.3
FH1	9.92	10.04	10.14	10.41	10.57
FH2	9.68	9.70	9.80	10.07	10.23

B-No. 0+2.6~B-No. 0+5.3までは、インバートコンクリートを行うこと。

右	B-No. 0+5.3	B-No. 0+19.4
FH1	10.10	10.19
FH2	9.76	9.85

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和4年度北道縦第14号 垂水地内道路改修工事		
施工箇所名	津市垂水地内		
図面の種類	平面図・標準横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工 法 図

S=1:20

プレキャストU型側溝 (10)

【縦断用・現場打基礎板】

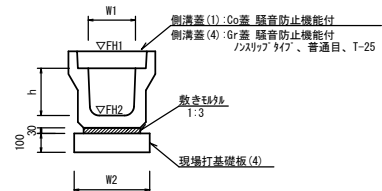


名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(10)			
プレキャストU型側溝	3種	個	250A			形状認定製品
敷モルタル	1:3	m ³	0.09			
現場打基礎板(4)		枚	5.00			
現場打基礎板(6)		枚	-			
現場打基礎板(11)		枚	-			
基面整正		m ²	4.00			
h		mm	250			
W1		mm	250			
W2		mm	400			
参考重量		kg	333			製品1個当り重量

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

プレキャストU型側溝 (34)

【横断暗渠・現場打基礎板】




名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(34)			
プレキャストU型側溝	横断暗渠	名称	250A			形状認定製品
		個	10.00			
敷モルタル	1:3	m ³	0.12			
現場打基礎板(10)		枚	5.00			
現場打基礎板(14)		枚	-			
現場打基礎板(17)		枚	-			
基面整正		m ²	5.10			
h		mm	240			
W1		mm	250			
W2		mm	510			
参考重量		kg	207			製品1個当り重量


名称	単位	1.0m当り
床掘り	m ²	0.37
埋戻し	m ²	0.37
舗装版破砕(1)	m	0.80
コンクリート構造物取壊し(1)	m ²	0.09
表層	m	1.30

プレキャストU型側溝 (40)

【電柱除け暗渠・現場打基礎板】

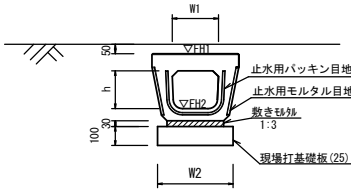


名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(40)			
プレキャストU型側溝	電柱よけ暗渠	名称	250用			L=25m/10箇所
		個	40.00			
敷モルタル	1:3	m ³	0.23			
現場打基礎板(25)		枚	20.00			
現場打基礎板(26)		枚	-			
現場打基礎板(27)		枚	-			
基面整正		m ²	10.00			
h		mm	200			
W1		mm	246			
W2		mm	400			
参考重量		kg	147			製品1個当り重量

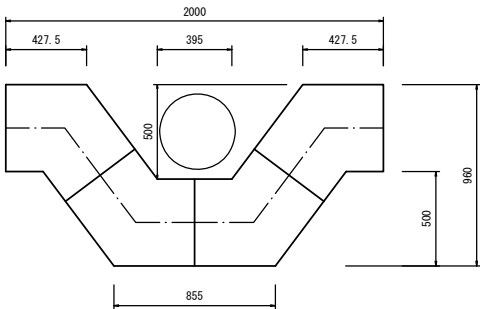

舗装工断面図


S=1:20



表層	再生密粒度As(13)	2350kg/m ³	t=5cm
As乳剤	(PK-3)		
不陸整正	補足材	RC-40	平均t=1cm

プレキャスト集水樹 (42) (64)

【PU樹・AS樹・現場打基礎板】

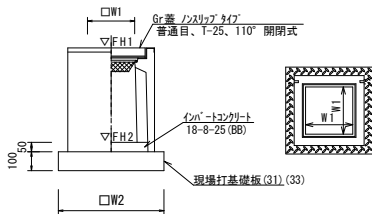


名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(42)			
プレキャスト集水樹		個	10.00			PU樹同等品以上
インバートコンクリート	18-8-25(BB)	m ³	0.03			t=50
現場打基礎板(31)		枚	10.00			
現場打基礎板(35)		枚	-			
現場打基礎板(41)		枚	-			
基面整正		m ²	3.14			
タイプ			250A			
W1		mm	250			
W2		mm	560			
参考重量		kg	130			製品1個当り重量

名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(64)			
プレキャスト集水樹		個	10.00			AS樹同等品以上
インバートコンクリート	18-8-25(BB)	m ³	0.05			t=50
現場打基礎板(33)		枚	10.00			
現場打基礎板(38)		枚	-			
基面整正		m ²	3.60			
タイプ			300x300x600			
W1		mm	300			
W2		mm	600			
参考重量		kg	196			製品1個当り重量

プレキャスト集水樹 (53)

【PU樹・現場打基礎板】

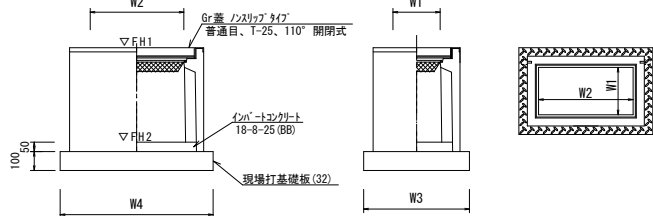


名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(53)			
プレキャスト集水樹		個	10.00			PU樹同等品以上
インバートコンクリート	18-8-25(BB)	m ³	0.06			t=50
現場打基礎板(32)		枚	10.00			
現場打基礎板(36)		枚	-			
現場打基礎板(42)		枚	-			
基面整正		m ²	4.54			
タイプ			250x500A			
W3		mm	560			
W4		mm	810			
W1		mm	250			
W2		mm	500			
参考重量		kg	159			製品1個当り重量


プレキャスト集水樹基準高さ一覧表

測 点	樹天端高 ▽FH1	樹管底高 ▽FH2	備 考
A-No. 0+2.0(左)	FH1 = 9.90	FH2 = 9.40	(53)
A-No. 0+2.0(右)	FH1 = 9.94	FH2 = 9.44	(53)
A-No. 2+11.2(左)	FH1 = 9.97	FH2 = 9.47	(42)
B-No. 0+19.4(右)	FH1 = 10.19	FH2 = 9.58	(64)

現場打基礎板 (4) (10) (25)

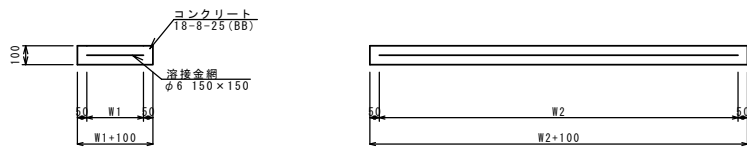

現場打基礎板 (31) (32) (33)

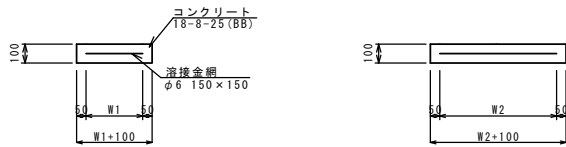

名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(4)	(10)	(25)	
現場打基礎板		枚	10.00	10.00	10.00	
コンクリート	18-8-25(BB)	m ³	0.80	1.04	0.50	
同上型枠		m ²	3.00	3.18	2.10	
路盤紙	クラフト紙	m ²	8.00	10.40	5.00	
溶接金網	φ6 150×150	m ²	5.70	7.98	3.45	
W1		mm	300	420	300	
W2		mm	1900	1900	1150	
参考重量		kg	188	244	118	1枚当り重量

名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
			(31)	(32)	(33)	
現場打基礎板		枚	10.00	10.00	10.00	
コンクリート	18-8-25(BB)	m ³	0.31	0.45	0.36	
同上型枠		m ²	1.51	1.81	1.62	
路盤紙	クラフト紙	m ²	3.14	4.54	3.60	
溶接金網	φ6 150×150	m ²	2.12	3.27	2.50	
W1		mm	460	460	500	
W2		mm	460	710	500	
参考重量		kg	74	107	85	1枚当り重量

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和4年度北道維第14号 垂水地内道路改修工事		
施工箇所名	津市垂水地内		
図面の種類	工法図		
縮 尺	S=1:20	図面番号	2 / 2
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		